



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Г Л А В Ы**

15.04.2016

№ 262

*О внесении изменений в постановление главы города от 30.12.2011 № 856 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования г. Гусь-Хрустальный до 2020 года»*

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения», с целью актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Гусь-Хрустальный постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление главы города от 30.12.2011 № 856 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования г. Гусь-Хрустальный до 2020 года», изложив текстовую часть приложения в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу п. 1.2 постановления главы города от 31.08.2015 № 685 «О внесении изменений в постановление главы города от 30.12.2011 № 856 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования г. Гусь-Хрустальный до 2020 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по ЖКХ и развитию инфраструктуры.

Глава города

Н.Н. Балахин

*Приложение к  
постановлению главы города  
от 15.04.2016 № 262*

**Схема теплоснабжения муниципального  
образования город Гусь-Хрустальный  
до 2020 года**

## СОДЕРЖАНИЕ:

|                                                                                                                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                                                          | стр. |
| 1. Общие положения                                                                                                                                                   | 4    |
| 2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий                                                                                              | 4    |
| 3. Характеристика населенного пункта                                                                                                                                 | 5    |
| II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                                                                                                                                             | 5    |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования город гусь-хрустальный | 6    |
| Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей                                                       | 7    |
| Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя                                                                                                                        | 8    |
| Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии                                                      | 12   |
| Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.                                                                                               | 14   |
| Раздел 6. Перспективные топливные балансы                                                                                                                            | 14   |
| Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение                                                                                     | 15   |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации                                                                                                  | 16   |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии                                                                               | 16   |
| Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям                                                                                                                     | 16   |
| III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ                                                                                                                                        | 17   |
| 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения                                                     | 17   |
| 1.1. Функциональная система теплоснабжения                                                                                                                           | 17   |
| 1.2. Источники тепловой энергии                                                                                                                                      | 20   |
| 1.3. Тепловые сети                                                                                                                                                   | 28   |
| 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии                                                                                                                       | 28   |
| 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии                               | 32   |
| 1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой нагрузки                                                                      | 62   |

|                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.7. Балансы теплоносителя                                                                                                                                                                                      | 63 |
| 1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии                                                                                                                                                               | 64 |
| 1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения                                                                                                                                                                   | 66 |
| 1.10 Техничко-экономические показатели теплоснабжающих<br>и теплосетевых организаций                                                                                                                            | 66 |
| 1.11. Тарифы на тепловую энергию                                                                                                                                                                                | 67 |
| 1.12. Описание существующих технических и технологических<br>проблем в системе теплоснабжения                                                                                                                   | 67 |
| 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснаб-<br>жения                                                                                                                                       | 67 |
| 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, город-<br>ского округа                                                                                                                                  | 68 |
| 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой<br>энергии и тепловой нагрузки                                                                                                                   | 68 |
| 5. Перспективные балансы производительности водоподготовитель-<br>ных установок и максимального потребления теплоносителя теплопо-<br>требляющими установками потребителя, в том числе и в аварийных<br>режимах | 70 |
| 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому<br>первооружению источников тепловой энергии                                                                                                      | 71 |
| 7. Предложения по строительству и реконструкции<br>тепловых сетей и сооружений на них                                                                                                                           | 73 |
| 8. Перспективные топливные балансы                                                                                                                                                                              | 76 |
| 9. Оценка надежности теплоснабжения                                                                                                                                                                             | 77 |
| 10. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию<br>и техническое перевооружение                                                                                                                 | 78 |
| 11. Обоснование предложения об определении единой теплоснаб-<br>жающей организации                                                                                                                              | 79 |
| 12. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками<br>тепловой энергии                                                                                                                             | 80 |
| 13. Решения по бесхозным тепловым сетям                                                                                                                                                                         | 80 |
| IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                                                                                                                                                   | 81 |
| 1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теп-<br>лоснабжения                                                                                                                                  | 81 |
| 2. Обязательства субъектов теплоснабжения                                                                                                                                                                       | 82 |
| Приложение: Мероприятия по обеспечению безопасности системы теп-<br>лоснабжения (оптимизация и развитие теплоснабжения муниципально-<br>го образования город Гусь-Хрустальный)                                  | 84 |

## **Схема теплоснабжения муниципального образования город Гусь-Хрустальный до 2020 года (текстовая часть).**

### **I. ВВЕДЕНИЕ.**

#### **1. Общие положения.**

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования город Гусь-Хрустальный разработана администрацией муниципального образования.

Предусматривается разработка схем теплоснабжения для населенных пунктов город Гусь-Хрустальный, поселок Гусевский, поселок Панфилово, поселок Новый.

#### **2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий.**

Город Гусь – Хрустальный – районный центр Владимирской области, расположен в восточной части Мещерской низменности, на р. Гусь (приток р. Ока) в 63 км к югу от областного центра города Владимира. Территория города расположена между 55°37" - 56°40" северной широты и 40°39" - 40°65" восточной долготы. Площадь города составляет – 43 км<sup>2</sup>. Рельеф города представляет собой плоскую равнину со слабым локальным понижением в долине реки Гусь. Территория города попадает в зону карста, свежие карстовые воронки образуются ежегодно, особенно в период снеготаяния. Это ограничивает возможности застройки городской территории. Несудоходная река Гусь, приток Оки, протекает по всей территории города с северо-запада на юго-восток. В границах города также протекают не имеющие хозяйственного значения пересыхающие река Варварка и ручей Безымянный. Город расположен у берегов крупного искусственного водохранилища - городского озера.

Климат умеренно-континентальный. Зима (середина ноября - конец марта) умеренно-холодная, с преобладанием облачной погоды и устойчивыми морозами в пределах от – 5 °С до – 15 °С. Однако, в отдельные периоды (декабрь – февраль) морозы могут достигать – 25 °С, – 30 °С. Весна прохладная, с неустойчивой погодой. Характерны резкие потепления до + 20 °С, + 25 °С и периодические похолодания (даже в мае температура иногда опускается до 0 °С и ниже). В начале весны (апрель) возможны снегопады. В летний сезон более половины дней солнечные. Средне сезонная температура + 19 °С, в июле иногда повышается до +28 °С, + 30 °С. Летом выпадает наибольшее количество осадков. Осень холодная, дождливая, с конца сентября начинаются заморозки. Осадки выпадают преимущественно в виде обложных морозящих дождей, реже снега, иногда с туманами. Ветры в течение года переменных направлений северо-западные и юго-западные со

скоростью 2-5 м/сек, иногда южные и юго-восточные, вызывающие зимой оттепели, а летом – жару и засуху. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха  $-48^{\circ}\text{C}$ . Средняя температура наиболее холодной пятидневки  $-32^{\circ}\text{C}$ .

### **3. Характеристика населенного пункта.**

Город Гусь-Хрустальный основан в 1756 году и входит в состав Владимирской области.

Муниципальное образование город Гусь-Хрустальный (далее - город Гусь-Хрустальный) наделено статусом городского округа Законом Владимирской области от 10 сентября 2004 года № 145-ОЗ «О наделении статусом городского округа муниципального образования город Гусь-Хрустальный и установлении его границы».

Территорию города Гусь-Хрустальный составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения города Гусь-Хрустальный, рекреационные земли, земли для развития города, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ города Гусь-Хрустальный, в том числе территории населенных пунктов, не являющиеся муниципальными образованиями: поселок Гусевский-Центральный, поселок Гусевский-3, поселок Гусевский-4, поселок Гусевский-8, поселок Панфилово, поселок Новый.

- Общая площадь территории города составляет - 4203 га;
- Численность населения (2015 г.) – 58,9 тыс. чел.;
- Общая площадь жилищного фонда (2015 г.) – 1491,4 тыс. м<sup>2</sup>;
- Темп роста общей площади жилищного фонда (2015/2010 гг.) – 102,7%;
- Введено в эксплуатацию жилых домов (2015 г.) с общей площадью – 15,4 тыс. м<sup>2</sup>;
- Снесено по ветхости и аварийности жилого фонда (2015 г.) с общей площадью – 6,6 тыс. м<sup>2</sup>.

В настоящее время промышленность является ведущим сектором экономики муниципального образования город Гусь-Хрустальный, а так же служит основным источником формирования рабочих мест населения. Наибольшая доля трудоспособного населения занята в промышленности.

Экономику города Гусь-Хрустальный можно охарактеризовать как разноплановую. Наиболее развиты такие отрасли промышленности, как производство прочих неметаллических минеральных продуктов, в том числе стекольная промышленность (57 %), производство машин и оборудования (26 %), химическое производство (11 %), производство пищевых продуктов (4 %). Наиболее крупные предприятия города: ОАО «ОСВ Стекловолокно», ООО «Опытный стекольный завод», филиал «Владимирский полиэфир» ЗАО «РБ-групп», ООО «БауТекс», ООО «Магистраль ЛТД», ОАО «Гусевский стекольный завод им. Ф.Э.Дзержинского».

## II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### РАЗДЕЛ 1.

#### ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование                                                    | Существующее положение 2013 год | Существующее положение 2014 год (-1,7°C) | План 2017 г. (расч. -2,5 °C) | Расчетный срок 2020 г. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1     | Площадь строительных фондов, (тыс.м <sup>2</sup> ), в том числе | 1665,78                         | 1691,98                                  | 1700                         | 1706                   |
|       | - жилищный фонд                                                 | 1456                            | 1482,2                                   | 1491,4                       | 1496                   |
|       | - общественные здания                                           | 209,78                          | 209,78                                   | 209,5                        | 210                    |
| 2     | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал)                      | 259408                          | 277697                                   | 255100,6                     | 279000                 |

Около 33% многоквартирных домов муниципального образования приходится на 4-9-этажные жилые дома, доля 2-3-этажных жилых домов - 62%, и порядка 5% приходится на 1-2-этажные многоквартирные жилые дома.

Распределение жилищного фонда по этажности зданий.

Таблица №2

| № п/п | Наименование показателей                                                                                     | Общая площадь жилого фонда, тыс. кв. м |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | <i>Всего жилищный фонд, тыс. м<sup>2</sup>, в т.ч.:</i>                                                      | 1491,4                                 |
|       | - многоэтажная застройка МКД 4-9 этажей                                                                      | 999,1                                  |
|       | - малоэтажная застройка МКД 1-2-3 этажа                                                                      | 330,6                                  |
|       | - индивидуальная застройка 1-2 этажа                                                                         | 161,7                                  |
| 2     | <i>Жилищный фонд, подключенный к системе централизованного теплоснабжения, тыс. м<sup>2</sup>, в т.ч. *:</i> | 1076                                   |
|       | - многоэтажная застройка 4-9 этажей                                                                          | 999,1                                  |
|       | - малоэтажная застройка 2-3 этажа                                                                            | 76,4                                   |
|       | - индивидуальная застройка 1-2 этажа                                                                         | 0,5                                    |

\* - сведения согласно федеральной статистической отчетности 1 – жилфонд за 2015 год.

Жилищный фонд имеет сравнительно высокий уровень инженерного оборудования. В целом в городе техническое состояние жилья удовлетворительное.

Основными источниками тепла муниципального образования город Гусь-Хрустальный (город Гусь-Хрустальный, поселок Гусевский, поселок Панфилово, поселок Новый) являются отопительные котельные различной мощности, расположенных на территории муниципального образования, а так же промышленных предприятий.

## РАЗДЕЛ 2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Схемой предлагается вывод из эксплуатации нерентабельных котельных и (или) замена котельных на альтернативные источники теплоснабжения. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии приведены ниже в таблице № 3.

Таблица № 3

| №№ | Наименование<br>теплового источника, адрес                                    | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч |         |                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------|
|    |                                                                               | 2015 г.                                           | 2017 г. | На расчетный год - 2020 г. |
| 1  | котельная ТЭК-1 (ОЧКС),<br>ул. Интернациональная, 110                         | 198                                               | 198     | 198                        |
| 2  | котельная ТЭК-2 (БауТекс)<br>ул. Транспортная, 30                             | 19,2                                              | 19,2    | 19,2                       |
| 3  | котельная ТЭК-3<br>(Текстильный комбинат),<br>ул. Рудницкая, 3                | 51,2                                              | 51,2    | 51,2                       |
| 4  | котельная ТЭК-4 (с/з им. Дзержинского),<br>пр-кт 50 летия Советской власти, 8 | 89,6                                              | 89,6    | 89,6                       |
| 5  | котельная №1,<br>ул. Микрорайон, 29                                           | 16,5                                              | 16,5    | 0                          |
| 6  | котельная №4,<br>ул. Чапаева, 7а                                              | 3,2                                               | 3,2     | 3,2                        |
| 7  | котельная п. Гусевский,<br>ул. Строительная, 24а                              | 6,45                                              | 6,45    | 6,45                       |
| 8  | котельная Роддома,<br>ул. Калинина, 61                                        | 0,81                                              | 0,81    | 0,81                       |
| 9  | котельная Вокзала,<br>ул. Владимирская, 3б                                    | 1,26                                              | 1,26    | 1,26                       |
| 10 | котельная п. Панфилово                                                        | 1                                                 | 1       | 1                          |
| 11 | котельная п. Новый                                                            | 1,55                                              | 1,55    | 1,55                       |
| 12 | Котельная ПАТП,<br>ул. Димитрова, 38                                          | 0,64                                              | 0,64    | 0,64                       |

|    |                                                                                    |              |              |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 13 | Котельная кирпичного завода,<br>ул. Карьерная, д. 1                                | 1,6          | 1,6          | 0            |
| 14 | Котельная ГСК,<br>ул. Писарева, 17                                                 | 2,8          | 2,8          | 2,8          |
| 15 | Блочно- модульная газовая ко-<br>тельная по ул. Полевая, 5а                        | 1,15         | 1,15         | 1,15         |
| 16 | котельная школы №16,<br>ул.А.Невского, 39а                                         | 1,1          | 1,1          | 1,1          |
| 17 | котельная ДООУ №11,<br>ул. Хрустальщиков, 8                                        | 0,32         | 0,32         | 0,32         |
| 18 | котельная ООО «Гусевской Хру-<br>стальный завод» им. Мальцова,<br>ул. Калинина, 28 | 0,69         | 0,69         | 0,69         |
| 19 | Тепловой энергетический центр<br>(ТЭЦ) ООО БауТекс, ул. Транс-<br>портная, 32      | 1,03         | 1,03         | 1,03         |
|    | <b>ИТОГО</b>                                                                       | <b>398,1</b> | <b>398,1</b> | <b>380,0</b> |

Теплоснабжение отдельных объектов бюджетной сферы без центрально-го отопления осуществляется от индивидуальных источников, исключительно на обогрев собственных помещений с годовым расходом топлива до 25 т.у.т.

Индивидуальные источники с газообразным топливом:

- здание управления образования (ул. Калинина, д.1 а);
- здание МДОУ № 20 (ул. Белинского, 3);
- здание МДОУ № 8 (ул. Дзержинского, 14а);
- здание футбольного клуба «Грань» (стадион Труд, ул. Кравчинского, 23);
- здание Гусь-Хрустальной районной станции по борьбе с болезнями животных (ул. Курловская, 1);

Индивидуальные источники с твердым топливом (дрова, уголь):

- здание спортивной школы - ДЮСШ (ул. Володарского, 15а);
- здание спасательной станции (набережная им. С.Н. Ковалева).

Существующие и перспективные значения присоединенной нагрузки источников тепловой энергии.

Таблица № 4

| №№ | Наименование теплового источника                      | Присоединенная нагрузка котель-<br>ной, Гкал/ч |                  |                               |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
|    |                                                       | 2015 г.<br>(факт)                              | 2017г.<br>(план) | На рас-<br>четный -<br>2020г. |
| 1  | котельная ТЭК-1 (ОЧКС),<br>ул. Интернациональная, 110 | 34,04                                          | 34,04            | 34,04                         |
| 2  | котельная ТЭК-2 (БауТекс),<br>ул. Транспортная, 30    | 11,8                                           | 11,8             | 11,8                          |

|    |                                                                               |               |               |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 3  | котельная ТЭК-3 (Текстильный комбинат),<br>ул. Рудницкая,3                    | 24,11         | 29,71         | 30,17         |
| 4  | котельная ТЭК-4, (с/з им. Дзержинского),<br>пр-кт 50 летия Советской власти,8 | 19,99         | 19,99         | 19,99         |
| 5  | котельная №1, ул. Микрорайон, 29                                              | 7,87          | 7,87          | 7,87          |
| 6  | котельная №4, ул. Чапаева, 7а                                                 | 1,69          | 1,69          | 1,69          |
| 7  | котельная п. Гусевский,<br>ул. Строительная,24а                               | 3,83          | 3,83          | 3,83          |
| 8  | котельная Роддома,<br>ул. Калинина,61                                         | 0,60          | 0,60          | 0,60          |
| 9  | котельная Вокзала,<br>ул. Владимирская,3б                                     | 0,84          | 0,84          | 0,84          |
| 10 | котельная п.Панфилово                                                         | 0,46          | 0,46          | 0,46          |
| 11 | котельная п.Новый                                                             | 0,7           | 0,7           | 0,7           |
| 12 | Котельная ПАТП, ул. Димитрова,38                                              | 0,41          | 0,41          | 0,35          |
| 13 | Котельная кирпичного завода,<br>ул. Карьерная, д. 1                           | 0,46          | 0,46          | 0,46          |
| 14 | Котельная ГСК, ул. Писарева,17                                                | 0,31          | 0,31          | 0,31          |
| 15 | Блочно- модульная газовая котельная по<br>ул. Полевая 5а                      | 0,86          | 0,86          | 0,86          |
| 16 | котельная школы №16, ул.А.Невского,39а                                        | 0,28          | 0,28          | 0,28          |
| 17 | котельная ДОУ №11,<br>ул. Хрустальщиков,8                                     | 0,09          | 0,09          | 0,09          |
| 18 | котельная ООО «Гусевской Хрустальный завод» им. Мальцова                      | 0             | 0,62          | 0,62          |
| 19 | Тепловой энергетический центр (ТЭЦ)<br>ООО БауТекс, ул. Транспортная, 32      | 1,03          | 1,03          | 1,03          |
|    | <b>ИТОГО</b>                                                                  | <b>114,17</b> | <b>115,59</b> | <b>115,59</b> |

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям

Таблица № 5

| №№ | Наименование котельной                                              | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/год |                            | Потери Гкал/год |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|
|    |                                                                     | 2015 г. (факт)                              | На расчетный год - 2020 г. | 2015 г. (факт)  | На расчетный год - 2020 г. |
| 1  | котельная ТЭК-1 (ОЧКС), ул. Интернациональная, 110                  | 2596,4                                      | 3117,9                     | 28952,6         | 29737                      |
| 2  | котельная ТЭК-2 (БауТекс) ул. Транспортная, 30                      | 1341,66                                     | 1331,9                     | 4508,4          | 10097                      |
| 3  | котельная ТЭК-3 (Текстильный комбинат), ул. Рудницкая, 3            | 4679,5                                      | 5334,0                     | 24327,3         | 32354                      |
| 4  | котельная ТЭК-4 (с/з им. Дзержинского), пр-кт 50 лет Сов. власти, 8 | 4476,72                                     | 4408,0                     | 34369,6         | 28170                      |
| 5  | котельная №1, ул. Микрорайон, 29                                    | 313,23                                      | 327                        | 1720,5          | 2060                       |
| 6  | котельная №4, ул. Чапаева, 7                                        | 175,96                                      | 177,1                      | 292,04          | 672                        |
| 7  | котельная п. Гусевский, ул. Строительная, 24а                       | 127,39                                      | 141,89                     | 3275,96         | 3705                       |
| 8  | котельная Роддома, ул. Калинина, 61                                 | 74,17                                       | 68,79                      | 329,41          | 351                        |
| 9  | котельная Вокзала, ул. Владимирская, 3б                             | 35,75                                       | 35,73                      | 708,16          | 283                        |
| 10 | котельная п. Панфилово                                              | 96,55                                       | 114,93                     | 634,76          | 948                        |
| 11 | котельная п. Новый                                                  | 87,83                                       | 109,49                     | 232,74          | 771                        |
| 12 | Котельная ПАТП, ул. Димитрова, 38                                   | 32                                          | 32                         | 495,34          | 664                        |
| 13 | Блочная- модульная газовая котельная по ул. Полевая 5а              | 73                                          | 72,11                      | 304,22          | 173,3                      |
| 14 | Котельная ул. Карьерная, д. 1                                       | 603                                         | 603                        | 672,96          | 880                        |
| 16 | Котельная ГСК, ул. Писарева, 17                                     | 29,18                                       | 29,18                      | 115,31          | 227,3                      |
| 17 | котельная школы №16, ул. А. Невского, 39а                           | 17,12                                       | 14,54                      | 170,76          | 176                        |
| 18 | котельная ДОУ №11, ул. Хрустальщиков, 8                             | 27,6                                        | 29,40                      | 63,78           | 10,2                       |


|    |                                                                       |                 |                 |                  |                 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 19 | котельная ООО «Гусевской Хрустальный завод» им. Мальцова              | -               | -               | -                | -               |
| 20 | Тепловой энергетический центр (ТЭЦ) ООО БайТекс, ул. Транспортная, 32 | -               | -               | -                | -               |
|    | <b>ИТОГО</b>                                                          | <b>14787,06</b> | <b>15946,96</b> | <b>101173,84</b> | <b>111278,8</b> |

Планируется провести техническое перевооружение и перевести на работу в автоматическом режиме котельную №1, Микрорайон, 29а. Так же, провести реконструкцию устаревшего оборудования котельной № 4 по ул. Чапаева д.7а с заменой котлов.

В настоящее время теплоснабжение основной части потребителей города осуществляется от котельных: ТЭК-1- «ОЧКС», ТЭК- 2 – ООО БайТекс, ТЭК-3 – «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат», ТЭК- 4 –«С-зд им. Ф.Э.Дзержинского», котельная №1.

Существенным резервом мощности располагают котельные: ОАО «Стеклозавод им. Дзержинского», ОАО «ОЧКС», ОАО «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат». Общая мощность тепловых источников составляет 462 МВт, резервная мощность составляет 328 МВт. Резервы тепловой и гидравлической мощности действующих тепловых пунктов отсутствуют.

**Рисунок 1. Резерв мощности тепловых источников**

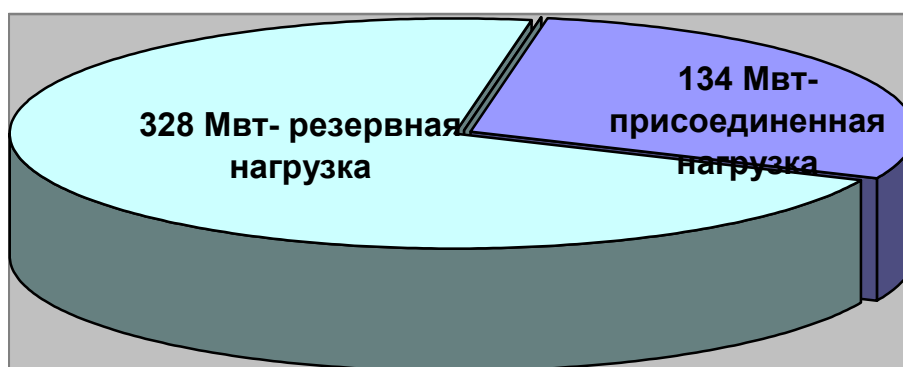

Для нового жилищного строительства нет необходимости в строительстве новых котельных, т.к. на существующих источниках теплоснабжения имеется достаточная резервная мощность. При развитии города в основном предполагается строительство многоэтажной застройки на земельных участках, взамен снесенного аварийного фонда в районе улиц Старых большевиков - Тамбовская, Свердлова, а так же по ул. Транспортная, Рязанская. При

строительстве домов малоэтажной застройки в районе «Сороковка», «Красный Химик» предполагается использование индивидуального газового отопления.

В центральном районе строительство многоэтажных домов будет осуществляться с центральным теплоснабжением. Для этого предусмотрен вариант подключения от котельной ТЭК- 3 ОАО «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат».

Для повышения качества, надежности и доступности теплоснабжения на территории города необходимо предусмотреть реконструкцию схем теплоснабжения с целью наиболее полной загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и морально устаревших источников тепловой энергии.

### **РАЗДЕЛ 3.**

#### **ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.**

В муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный фактически, теплоноситель на нужды горячего водоснабжения отпускается по закрытой схеме. В соответствии с требованиями законодательства перспективные объекты строительства должны подключаться так же по закрытой схеме. Тепловые сети, которые будут построены ко вновь строящимся объектам теплопотребления, должны быть абсолютно герметичны. Соответственно, после подключения к централизованным системам теплоснабжения перспективных объектов строительства, изменения количества потерь теплоносителя в сетях не предвидется.

### **РАЗДЕЛ 4.**

#### **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

Согласно схемы теплоснабжения в 2014 году произведен вывод из эксплуатации котельной по ул. Тверской с переключением потребителей на индивидуальные источники теплоснабжения. Так же переключены потребители на индивидуальные источники теплоснабжения от котельной ОАО «Гусь-Хрустальный РТП». В 2015 году произведен перевод тепловых нагрузок с котельной Хрустального завода (ООО «Тепловик») на котельную ТЭК-3 Текстильного комбината с модернизацией ЦТП Орловская и исключение из схемы промышленной котельной, мощностью 38,4 Гкал/ч.

Оптимизация и развитие системы теплоснабжения города с расчетом по строительству и модернизации объектов теплоснабжения рассмотрены в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Гусь-Хрустальный на 2012-2020 г.г..

Предусматриваются несколько вариантов по переключению тепловой нагрузки потребителей и перевода мощностей котельных, а так же реконструкции и модернизации теплоэнергетического комплекса, в том числе:

#### **1. ТЭК- 3 ОАО «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат»:**

- строительство газовой котельной к МБДОУ ДОД КДЮСШ им. А.В.Паушкина.

**2. Котельная ООО «Гусевской Хрустальный завод» им. Мальцова:**

- строительство блочно-модульной газовой котельной для теплоснабжения для теплоснабжения поликлиники № 1.

**3. Котельная №1 Микрорайон:**

- техническое перевооружение котельной №1, Микрорайон, 29а с переводом на работу в автоматическом режиме.

**4. Котельная ТЭК- 2, ОАО «БауТекс»:**

- строительство блочно-модульной газовой котельной по месту ЦТП ул. Торфяная с переключением нагрузки от котельной ОАО «Баутекс».

**5. Котельная № 4 ул. Чапаева, д. 7а:**

- реконструкция устаревшего оборудования котельной с заменой котлов

**6. Котельная поселка Новый:**

- строительство блочно-модульной котельной на торфяном топливе.

**7. Котельная поселка Панфилово:**

- строительство блочно-модульной котельной на торфяном топливе.

**8. Котельная школы № 16:**

- реконструкция котельной школы № 16.

**9. Котельная поселка Гусевский:**

- техпереворужение котельной и реконструкция теплового пункта котельной.

**10. Котельная ул. Карьерная, д. 1 (ООО «Кирпичный завод»)**

- вывод из эксплуатации котельной с переводом потребителей на индивидуальное отопление.

**11. Котельная ТЭК- 4, с-зд им. Дзержинского:**

- строительство блочно-модульных газовых котельных по месту нагрузок от ЦТП Дружбы народов, ЦТП пр-т 50 лет Советской Власти, 13- ЦТП Инженерного корпуса, и Микрорайона № 3 («Сороковка»).

Мероприятия по реконструкции, оптимизации и развитию теплоснабжения муниципального образования город Гусь-Хрустальный до 2020 года представлены в таблице № 25.

## РАЗДЕЛ 5.

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

**1. Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.**

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет  $R_{TC}=0,9$ . Для ее достижения предусматривается применение в устройстве тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтпригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтпригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При существующих диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения муниципального образования, время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источниках теплоснабжения предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь  $t = -10,6^{\circ}\text{C}$ ) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозионной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

## РАЗДЕЛ 6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен ниже.

Таблица № 6

| №<br>№ | Наименование<br>котельной | Вид топлива                 |                      | Объемы топлива                 |                     |                                    |                |                                    |
|--------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|        |                           | Ис-<br>поль-<br>зуе-<br>мый | Плани<br>руе-<br>мый | Еди-<br>ницы<br>изме-<br>рения | Факт 2015 го-<br>да |                                    | План 2017 года |                                    |
|        |                           |                             |                      |                                | Основ-<br>ное       | До-<br>пол-<br>ни-<br>тель-<br>ное | Основ-<br>ное  | До-<br>пол-<br>ни-<br>тель-<br>ное |
| 1      | 3                         | 7                           | 8                    | 9                              | 10                  | 11                                 | 12             | 13                                 |
| 1      | котельная ТЭК-1           | природный газ               |                      | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 14537,1             | 0                                  | 15363,31       | 0                                  |
| 2      | котельная ТЭК-2           | природный газ               |                      | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 5458                | 0                                  | 5033,2         | 0                                  |

|              |                                                          |                   |                        |         |   |          |   |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------|---|----------|---|
| 3            | котельная ТЭК-3                                          | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 13455   | 0 | 16043,4  | 0 |
| 4            | котельная ТЭК-4                                          | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 13013   | 0 | 12586,0  | 0 |
| 5            | котельная №1, ул. Микрорайон                             | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 3011    | 0 | 3368,3   | 0 |
| 6            | котельная №4, ул. Чапаева                                | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 689     | 0 | 942,3    | 0 |
| 7            | Котельная п. Гусевский                                   | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 1721    | 0 | 1786,3   | 0 |
| 8            | котельная Роддома                                        | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 284     | 0 | 301,4    | 0 |
| 9            | Котельная Вокзала                                        | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 303     | 0 | 288,8    | 0 |
| 10           | котельная школы №16                                      | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 145     | 0 | 154,5    | 0 |
| 11           | котельная ДОУ №11                                        | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 76      | 0 | 65,1     | 0 |
| 12           | котельная п. Панфилово                                   | торфянные брикеты | тн                     | 854,7   | 0 | 987,1    | 0 |
| 13           | котельная п. Новый                                       | торфянные брикеты | тн                     | 894,8   | 0 | 1202     | 0 |
| 14           | Котельная ПАТП                                           | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 328,5   | 0 | 428,09   | 0 |
| 15           | Котельная кирпичного завода                              | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 586,48  | 0 | 480,5    | 0 |
| 16           | Котельная ГСК                                            | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 429,76  | 0 | 550      | 0 |
| 17           | Блочно- модульная газовая котельная по ул. Полевая       | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 296,2   | 0 | 343,3    | 0 |
| 18           | Котельная ООО «Гусевской Хрустальный завод» им. Мальцова | природный газ     | тыс.<br>м <sup>3</sup> | 168,86  | 0 | 168,86   | 0 |
| <b>Итого</b> |                                                          |                   |                        | 56251,4 |   | 60092,46 |   |

Резервное топливо не предусматривается.

## РАЗДЕЛ 7. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Инвестиции в реконструкцию, техническое перевооружение объектов теплоснабжения предусматриваются в инвестиционных программах единой теплоснабжающей организации и других теплоснабжающих организаций.

## **РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

В установленные законодательством сроки подана одна заявка от Общества с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» (далее ООО «Владимиртеплогаз») на присвоение статуса ей единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) муниципального образования город Гусь-Хрустальный с 1 сентября 2015 года.

ООО «Владимиртеплогаз» было создано в 2001 году. Использование источников тепловой энергии ООО «Владимиртеплогаз» осуществляет на основании договоров аренды имущества 13 котельных, с 4 теплоснабжающими организациями города заключены договора на отпуск тепловой энергии для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических нужд.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный присвоен Обществу с ограниченной ответственности «Владимиртеплогаз».

## **РАЗДЕЛ 9. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе до 2020 года создание такой возможности не предусматривается.

## **РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ**

Согласно статьи 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Гражданского ко-

деса. Обязанности по постановке на учет бесхозного имущества исполняются на основании п.3 ст.225 Гражданского Кодекса РФ.

В настоящее время на территории МО г. Гусь-Хрустальный имеются бесхозные тепловые сети.

Поставленные на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области (Гусь-Хрустальный отдел) как бесхозный объект коммунальной инфраструктуры:

- тепловая сеть от ТК у д. № 4 по ул.Старых большевиков до ДЮСК им.Паушкина г.Гусь-Хрустальный, протяженностью 572 м.

Регистрация объекта в муниципальную собственность – 24.09.2016 г.

Перечень выявленных объектов коммунальной инфраструктуры, по которому проводится работа по изготовлению кадастровых паспортов и постановки на кадастровый учет:

- участок воздушной теплотрассы между зданием МБДОУ «Детский сад № 9» расположенные по адресу: ул. Димитрова, д. 17 г. Гусь-Хрустальный.

- тепловая сеть от ТК 10 до ТК 19 по ул.Димитрова (1 очередь – от УТ 10 до УТ 16; 2 очередь – от УТ 16 до УТ 18А).

Зарегистрированные в установленном порядке права муниципальной собственности на все объекты теплоэнергетического комплекса подлежат передаче в концессию или долгосрочную аренду.

### **III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ.**

#### **Глава 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

##### **1.1. Функциональная структура теплоснабжения**

Котельные города находятся в муниципальной и частной собственности. Муниципальные котельные, отопливающие жилищный фонд, социальную сферу, организации находятся в аренде или на техническом обслуживании теплоснабжающей организации ООО «Владимиртеплогаз». Наряду с основными источниками тепловой энергии, используемыми в настоящее время для обеспечения тепловой энергией потребителей города, часть потребителей частного сектора, офисных зданий и промышленных предприятий используют собственные локальные источники тепловой энергии.

Перечень собственников тепловых источников и обслуживающих организаций приведен в следующей таблице:

Таблица № 7

| №<br>№ | Наименование теплового<br>источника | Наименование ор-<br>ганизации собст-<br>венника объекта | Наименование<br>обслуживаю-<br>щей организа-<br>ции | Отапли-<br>ваемые<br>жилые<br>дома, ед. |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|

|    |                                                                        |                                                                                        |                             |     |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1  | котельная ТЭК-1,<br>(ОЧКС), ул. Интернациональная, 110                 | ОАО «ВКС»                                                                              | ОАО «ВОТЭК»                 | 94  |
| 2  | котельная ТЭК-2,<br>(БауТекс) ул. Транспортная, 30                     | ООО БауТекс                                                                            | ООО «Владимиртеплогаз»      | 21  |
| 3  | котельная ТЭК-3,<br>(Текстильный комбинат),<br>ул.Рудницкая,3          | ОАО "Текстильный комбинат"                                                             | ООО «Владимиртеплогаз»      | 108 |
| 4  | котельная ТЭК-4,<br>(с/з им. Дзержинского), пр-кт 50 лет Сов.власти, 8 | ОАО "Стеклозавод им. Дзержинского"                                                     | ООО «Владимиртеплогаз»      | 129 |
| 5  | котельная №1,<br>ул. Микрорайон, 29                                    | муниципальная собственность                                                            | ООО «Владимиртеплогаз»      | 43  |
| 6  | котельная №4,<br>ул. Чапаева, 7                                        | Здание котельной -<br>ОАО «ВОТЭК»,<br>оборудование –<br>муниципальная<br>собственность | ООО «Владимиртеплогаз»      | 12  |
| 7  | котельная п. Гусевский, ул.<br>Строительная, 24а                       | муниципальная<br>собственность                                                         | ООО «Владимиртеплогаз»      | 73  |
| 8  | котельная Роддома,<br>ул.Калинина, 61                                  | муниципальная<br>собственность                                                         | ООО «Владимиртеплогаз»      | 5   |
| 9  | котельная Вокзала,<br>ул.Владимирская, 3б                              | муниципальная<br>собственность                                                         | ООО «Владимиртеплогаз»      | 3   |
| 10 | котельная п.Панфилово                                                  | Здание котельной -<br>ОАО «ВОТЭК»,<br>оборудование –<br>муниципальная<br>собственность | ООО «Владимиртеплогаз»      | 9   |
| 11 | котельная п.Новый                                                      | Здание котельной -<br>ОАО «ВОТЭК»,<br>оборудование –<br>муниципальная<br>собственность | ООО «Владимиртеплогаз»      | 10  |
| 12 | Котельная ПАТП, ул. Димитрова, 38                                      | ОАО ПАТП<br>(Собственность<br>субъекта РФ)                                             | ОАО "Гусь-Хрустальное ПАТП" | 1   |
| 13 | Котельная<br>ул. Карьерная, д. 1                                       | ООО «Кирпичный завод»                                                                  | ООО «Кирпичный завод»       | 10  |

|              |                                                                |                                                                                        |                                                                                   |            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 14           | Котельная ГСК,<br>ул. Писарева,17                              | Собственность<br>субъекта РФ                                                           | ГБОУ СПО<br>Владимирской<br>области «Гу-<br>севской сте-<br>кольный кол-<br>ледж» | 4          |
| 15           | Блочно- модульная газовая<br>котельная по ул. Полевая          | муниципальная<br>собственность                                                         | ООО<br>«Владимиртеп-<br>логаз»                                                    | 3          |
| 16           | котельная школы №16,<br>ул.А.Невского,39а                      | Здание котельной -<br>ОАО «ВОТЭК»,<br>оборудование –<br>муниципальная<br>собственность | ООО<br>«Владимиртеп-<br>логаз»                                                    | 0          |
| 17           | котельная ДОУ №11,ул.<br>Хрустальщиков,8                       | Здание котельной -<br>ОАО «ВОТЭК»,<br>оборудование –<br>муниципальная<br>собственность | ООО<br>«Владимиртеп-<br>логаз»                                                    | 0          |
| 18           | котельная ООО «Гусевской<br>Хрустальный завод» им.<br>Мальцова | ООО «Гусевской<br>Хрустальный завод»<br>им. Мальцова                                   | ООО «Гусев-<br>ской Хрусталь-<br>ный завод» им.<br>Мальцова                       | 0          |
| 19           | Тепловой энергетический<br>центр (ТЭЦ) ООО БайТекс             | ООО БайТекс                                                                            | ООО БайТекс                                                                       | 0          |
| <b>ИТОГО</b> |                                                                |                                                                                        |                                                                                   | <b>526</b> |

Теплоснабжающая организация ООО «Владимиртеплогаз» осуществляет собственную генерацию тепловой энергии. План покупки тепловой энергии у поставщиков тепловой энергии на 2017 год составляет:

Таблица № 8

| Наименование поставщика тепловой энергии | План покупки тепловой энер-<br>гии, Гкал<br>(план) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП»              | 1738,807                                           |
| ОАО «ВОТЭК»                              | 103030,181                                         |
| ГБПО УСПО «Гусевский стекольный колледж» | 1209,379                                           |
| ООО «Кирпичный завод»                    | 2018,994                                           |
| ООО БайТекс (ТЭЦ)                        | 5804,881                                           |

### 1.2. Источники тепловой энергии.

Действующая схема теплоснабжения муниципального образования город Гусь-Хрустальный по системам теплоснабжения и видам деятельности теплоснабжающих организаций, осуществляющих эксплуатацию систем теплоснабжения на 2017 г., приведена в таблице № 9.

Таблица № 9

| № | Наименование теплового источника       | Тип теплоносителя | Марка котлов                     | Количество оборудования | Топливо основное | Год ввода в эксплуатацию котлов      | Мощность котельной (планируемая), Гкал/час | Подключенная нагрузка Гкал/час | Потребление тепла на собств. нужды, Гкал/ год | Температурный режим, оС |
|---|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | котельная ТЭК-1 (ОЧКС)                 | вода              | КВГМ-50 (3 ед) ДЕ 25/14- (3 ед.) | 6                       | газ              | 1982                                 | 198                                        | 34,04                          | 3124,4                                        | 115/70                  |
| 2 | котельная ТЭК-2 (БауТекс)              | вода              | ДКВР 10//13                      | 3                       | газ              | 1974<br>1975<br>1983                 | 19,2                                       | 11,8                           | 1422                                          | 115/70                  |
| 3 | котельная ТЭК-3 (Текстильный комбинат) | вода              | ДКВР 10/13                       | 4                       | газ              | 1968<br>1969<br>1971<br>1975         | 51,2                                       | 29,71                          | 4661,6                                        | 110/70                  |
| 4 | котельная ТЭК-4 (с/з им. Дзержинского) | вода              | ДКВР 10/13 ГМ 50/14              | 6                       | газ              | 1968<br>1969<br>1971<br>1975<br>1982 | 89,6                                       | 19,99                          | 4352,5                                        | 95/70                   |
| 5 | котельная №1, ул. Микрорайон           | вода              | ТВГ-4Р (4 ед.) Энергия           | 5                       | газ              | 1966<br>1968                         | 16,5                                       | 7,87                           | 325,7                                         | 95/70                   |
| 6 | котельная №4, ул. Чапаева              | вода              | Е1,0/0,9                         | 5                       | газ              | 1991                                 | 3,2                                        | 1,69                           | 177,10                                        | 95/70                   |
| 7 | Котельная п. Гусевский                 | вода              | КСВа-2,5                         | 3                       | газ              | 2004                                 | 6,45                                       | 3,83                           | 139,50                                        | 95/70                   |
| 8 | котельная Роддома                      | вода              | Гейзер-0,4 Г                     | 9                       | газ              | 2005                                 | 0,81                                       | 0,6                            | 68,40                                         | 95/70                   |
| 9 | котельная Вокзала                      | вода              | КВ-0,63                          | 2                       | газ              | 2006                                 | 1,26                                       | 0,84                           | 36,57                                         | 95/70                   |

|    |                                                                     |      |                                          |           |      |                      |              |               |                 |       |
|----|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------|------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|-------|
| 10 | котельная<br>п.Панфилово                                            | вода | НР-18                                    | 2         | торф | 1994<br>2004         | 1            | 0,46          | 112,92          | 95/70 |
| 11 | котельная<br>п.Новый                                                | вода | КВР-0,4<br>КЛ,<br>НР-18                  | 2         | торф | 1994<br>2004         | 1,55         | 0,7           | 97,05           | 95/70 |
| 12 | Котельная<br>ПАТП                                                   | вода | Тула-<br>3М<br>Е1,0-0,9                  | 3         | газ  | 2000                 | 0,64         | 0,41          | -               | 95/70 |
| 13 | котельная<br>Кирпичного за-<br>вода                                 | вода | ДКВР<br>2,5-13                           | 1         | газ  | 1973                 | 1,6          | 0,46          | -               | 95/70 |
| 14 | котельная ГСК                                                       | вода | Уни-<br>версал-<br>6 М                   | 6         | газ  | 1971<br>1985<br>1995 | 2,8          | 0,31          | 77,81           | 95/70 |
| 15 | блочно- модуль-<br>ная газовая ко-<br>тельная по ул.<br>Полевая     | вода | REX 62<br>«ICI<br>CAL-<br>DAIE<br>S.P.A» | 2         | газ  | 2012                 | 1,15         | 0,86          | 154,8           | 95/70 |
| 16 | котельная шко-<br>лы №16                                            | вода | Уни-<br>версал-<br>6                     | 2         | газ  | 1972                 | 1,1          | 0,28          | 14,26           | 95/70 |
| 17 | котельная ДОУ<br>№11                                                | вода | ТМЗ-<br>1/8                              | 2         | газ  | 2011                 | 0,32         | 0,09          | 29,33           | 95/70 |
| 18 | котельная ООО<br>«Гусевской Хру-<br>стальный завод»<br>им. Мальцова | вода | БКУ-<br>800                              | 2         | газ  | 2012                 | 0,69         | 0,69          | -               | 90/70 |
| 19 | Тепловой энер-<br>гетический<br>центр (ТЭЦ)<br>БауТекс              | вода | Тепло-<br>обмен-<br>ник<br>«Ри-<br>дан»  | 1         | газ  | 2015                 | 1,03         | 1,03          | -               | 90/70 |
|    | <b>ИТОГО</b>                                                        |      |                                          | <b>64</b> |      |                      | <b>398,1</b> | <b>115,59</b> | <b>14793,94</b> |       |

По состоянию на 01.01.2016 г. средний физический износ котельных составлял боле 60%, центральных тепловых пунктов более 50 %.

Для присоединения систем теплоснабжения предназначены центральные тепловые пункты (ЦТП), через которые осуществляется подача теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение для группы потребителей.

Для теплоснабжения потребителей города используются 8- центральных тепловых пунктов, 1 - тепловой пункт от следующих котельных:

Котельная ТЭК-1 («ОЧКС»)

ЦТП ул. Маяковского

ЦТП ул. Маяковского

Котельная ТЭК-2 («БауТекс»)

ЦТП ул. Торфяная

ЦТП ул. Окружная

Котельная ТЭК-3 (Текстильный к-т)

ЦТП ул. Орловская

котельная ТЭК-4 («с-з Дзержинского»)

ЦТП ул. Дружбы Народов

ЦТП пр-т 50 лет Советской Власти

котельная ТЭК-4 («с-з Дзержинского»)

ЦТП ул. Дружбы Народов

ЦТП пр-т 50 лет Советской Власти

ЦТП Инженерного корпуса (встроенное)

Котельная ПАТП

Тепловой пункт, ул. Димитрова, 34

В 2015 году введена в эксплуатацию тепло-электростанция (тепловой энергетический центр, далее - ТЭЦ) на площадке ООО БауТекс. Основным оборудованием ТЭЦ является две газопоршневых установки. Суммарная электрическая мощность ТЭЦ составляет 2400 кВт.

Система утилизации тепла ТЭЦ состоит из двух частей. Утилизация тепла отработанных газов производится в паровой системе утилизации. Паровая система утилизации имеет суммарную мощность 950 кг/ час насыщенного пара при Р-7 бар, Т-170 °С. Утилизация тепла от рубашки охлаждения двигателя имеет суммарную тепловую мощность 1,2 МВт (1,03 Гкалл) при температурном графике 90/70 °С. С ТЭЦ подается через присоединенную сеть тепловая энергия (горячая вода) в трубопровод обратной сетевой воды к котельной ТЭК-2. Расчетный максимальный расход теплоносителя- 100 м<sup>3</sup>/час.

### Температурные графики работы котельных.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей муниципального образования осуществляется по 2-х и 4-х трубным системам, в зависимости от конструктивного исполнения котельного оборудования и используемого в работе температурного графика работы котельной:

Таблица № 10

| п/п | Наименование котельной            | Температурный график работы котельной | Система теплоснабжения (отопления, горячего водоснабжения (трубопровод)                                                                                                                                                                            |
|-----|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | ТЭК- 1 (ОЧКС)                     | 115 °С /70 °С                         | 2-х- трубная система теплоснабжения от ЦТП- закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-х-трубная                                                                                                   |
| 2   | ТЭК- 2 (БауТекс)                  | 115 °С /70 °С                         | 2- трубная система теплоснабжения от ЦТП- закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная                                                                                                       |
| 3   | ТЭК-3 (текстильный комбинат)      | 95/70 °С                              | 2- трубная система теплоснабжения (отопление и ГВС) от ЦТП ул.Орловская:<br>4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная )                               |
| 4   | ТЭК -4 (С-зд им.Ф.Э.Дзержинского) | 95 °С /70 °С                          | От котельной:<br>- система пароснабжения для нужд отопления и приготовления ГВС)<br>- 2-х- трубная система (теплоснабжения(отопление и ГВС)<br>от ЦТП- 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-х-трубная |

|    |                                              |              |                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | котельная п. Гусевский,<br>ул. Строительная  | 95 °С /70 °С | 2-х- трубная система теплоснабжения (отопление)                                                                                          |
| 6  | котельная п. Новый                           | 95 °С /70 °С | 2-х- трубная система теплоснабжения (отопление)                                                                                          |
| 7  | котельная п. Панфилово                       | 95 °С /70 °С | 2-х- трубная система теплоснабжения (отопление)                                                                                          |
| 8  | котельная «Роддом»<br>ул. Калинина           | 95 °С /70 °С | 4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная ) |
| 9  | котельная «Вокзал»<br>ул. Владимирская       | 95 °С /70 °С | 4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная ) |
| 10 | котельная № 4<br>ул. Чапаева                 | 95 °С /70 °С | 4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная ) |
| 11 | котельная №1<br>Микрорайон                   | 95 °С /70 °С | 4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная ) |
| 12 | котельная «Гусевский<br>стекольный колледж»  | 95 °С /70 °С | 2-х- трубная система теплоснабжения (отопление)                                                                                          |
| 13 | котельная кирпичного<br>завода               | 95 °С /70 °С | 2-х- трубная система теплоснабжения (отопление)                                                                                          |
| 14 | блочно-модульная котельная (БМК) ул. Полевая | 95°С /70 °С  | 2-х- трубная система теплоснабжения (отопление и ГВС)                                                                                    |
| 15 | котельная ОАО «Гусь-Хрустальное ПАТП»        | 95 °С /70 °С | 4-х трубная система теплоснабжения (закрытая 2-х- трубная система отопления, централизованная система горячего водоснабжения 2-трубная ) |

### **Температурные графики качественного регулирования объемов полезного отпуска тепловой энергии.**

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети должны соответствовать утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

На 2016 -2017 годы утверждаются следующие температурные графики отпуска тепла:

**Температурный график  
регулирования отпуска тепловой энергии с источника теплоснабжения**

| Среднесуточная температура наружного воздуха, °С | Наименование источника теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                |    |                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                  | <b>котельные: № 1</b><br>Микрорайон, №4 Чапаева, п. Гусевский, п.Новый, п.Панфилово, школа № 16, котельная МДОУ №11, роддома, вокзала, кирпичного завода, ГСК, ПАТП;<br><br><b>ЦТП:</b> по ул. Маяковского, Каховская, Др. Народов, Торфяная, Окружная, инженерного корпуса, клуба им. Дзержинского |    | <b>котельные: ТЭК-1(ОЧКС), ТЭК-2 (БауТекс)</b> |    | <b>котельные:</b><br>ТЭК-3 (текстильный комбинат), ТЭК-4 (с-зд им.Ф.Э.Дзержинского), МБК ул. Полевая |    |
|                                                  | 95-70 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 115-70 °С                                      |    | 95-70 °С                                                                                             |    |
|                                                  | t1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t2 | t1                                             | t2 | t1                                                                                                   | t2 |
| +8                                               | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 | 70                                             | 54 | 70                                                                                                   | 60 |
| +7                                               | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37 | 70                                             | 53 | 70                                                                                                   | 59 |
| +6                                               | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 | 70                                             | 53 | 70                                                                                                   | 59 |
| +5                                               | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 39 | 70                                             | 52 | 70                                                                                                   | 59 |
| +4                                               | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 | 70                                             | 52 | 70                                                                                                   | 59 |
| +3                                               | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 | 70                                             | 52 | 70                                                                                                   | 58 |
| +2                                               | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 | 70                                             | 51 | 70                                                                                                   | 58 |
| +1                                               | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 | 70                                             | 51 | 70                                                                                                   | 58 |
| 0                                                | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 | 70                                             | 50 | 70                                                                                                   | 57 |
| -1                                               | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 | 70                                             | 50 | 70                                                                                                   | 57 |
| -2                                               | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47 | 70                                             | 49 | 70                                                                                                   | 57 |
| -3                                               | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 | 70                                             | 49 | 70                                                                                                   | 57 |
| -4                                               | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 | 70                                             | 49 | 70                                                                                                   | 56 |
| -5                                               | 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 | 72                                             | 50 | 70                                                                                                   | 56 |
| -6                                               | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51 | 74                                             | 51 | 70                                                                                                   | 56 |
| -7                                               | 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52 | 76                                             | 52 | 70                                                                                                   | 56 |
| -8                                               | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 53 | 78                                             | 53 | 70                                                                                                   | 55 |
| -9                                               | 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 | 80                                             | 54 | 70                                                                                                   | 55 |
| -10                                              | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55 | 82                                             | 55 | 70                                                                                                   | 55 |
| -11                                              | 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 56 | 84                                             | 56 | 71                                                                                                   | 56 |
| -12                                              | 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 86                                             | 57 | 73                                                                                                   | 57 |
| -13                                              | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57 | 88                                             | 57 | 74                                                                                                   | 57 |

|     |    |    |     |    |    |    |
|-----|----|----|-----|----|----|----|
| -14 | 76 | 58 | 90  | 58 | 76 | 58 |
| -15 | 77 | 59 | 91  | 59 | 77 | 59 |
| -16 | 79 | 60 | 93  | 60 | 79 | 60 |
| -17 | 80 | 61 | 95  | 61 | 80 | 61 |
| -18 | 81 | 62 | 97  | 62 | 81 | 62 |
| -19 | 83 | 63 | 99  | 63 | 83 | 63 |
| -20 | 84 | 63 | 101 | 63 | 84 | 63 |
| -21 | 86 | 64 | 102 | 64 | 86 | 64 |
| -22 | 87 | 65 | 104 | 65 | 87 | 65 |
| -23 | 88 | 66 | 106 | 66 | 88 | 66 |
| -24 | 90 | 67 | 108 | 67 | 90 | 67 |
| -25 | 91 | 68 | 110 | 68 | 91 | 68 |
| -26 | 92 | 68 | 111 | 68 | 92 | 68 |
| -27 | 94 | 69 | 113 | 69 | 94 | 69 |
| -28 | 95 | 70 | 115 | 70 | 95 | 70 |

Учитывая требования ст. 14, Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход с центрального отопления на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения к системам теплоснабжения.

Перевод жилых помещений с центрального теплоснабжения на газовое автономное индивидуальное отопление возможно при соблюдении действующих строительных норм и правил и при условии переключения отопления во всех квартирах многоквартирного дома.

Для оптимизации схемы теплоснабжения разработан перечень домов муниципального образования г. Гусь-Хрустальный, в которых возможно осуществить переход с центрального отопления на индивидуальное. Дома, получающие теплоснабжение от котельной кирпичного завода (ул. Карьерная д. №№ 1,3,7, ул. Курловская, д. №№ 8,9,10,11,12,13, ул. Мезиновская, д. № 8) подлежат переводу на индивидуальные источники теплоснабжения при обязательном 100% переводе всех помещений одновременно, в течение одного отопительного сезона.

На основании проведенных публичных слушаний по схеме теплоснабжения муниципального образования город Гусь-Хрустальный от 11 апреля 2016 года (Приложение) вносятся соответствующие изменения в Перечень объектов по переключению домов на отопление с использованием индивидуальных источников теплоснабжения.

**Перечень объектов, определенных перспективной схемой теплоснабжения до 2020 года, по переключению домов на отопление с использованием индивидуальных источников теплоснабжения.**

Таблица № 12

| №<br>№ | Потребитель | Адрес | Кол-во квартир           |       |
|--------|-------------|-------|--------------------------|-------|
|        |             |       | с центральным отоплением | всего |

|    |           |                                   |    |    |
|----|-----------|-----------------------------------|----|----|
| 1  | Население | 2-я Народная, 3                   | 2  | 8  |
| 2  | Население | Пр-т 50 лет Советской Власти, 25  | 3  | 8  |
| 3  | Население | Дачная, 5                         | 1  | 2  |
| 4  | Население | Дачная, 7                         | 1  | 2  |
| 5  | Население | Дачная, 9                         | 1  | 2  |
| 6  | Население | Дачная, 11                        | 1  | 2  |
| 7  | Население | Демократическая, 4                | 3  | 8  |
| 8  | Население | Димитрова, 35а                    | 9  | 16 |
| 9  | Население | Добролюбова, 4                    | 1  | 18 |
| 10 | Население | Дружбы народов, 3                 | 2  | 6  |
| 11 | Население | Дружбы народов, 4                 | 4  | 8  |
| 12 | Население | Железнодорожный пос., 3б          | 2  | 5  |
| 13 | Население | Зеркальная, 2                     | 6  | 16 |
| 14 | Население | Каляевская, 3                     | 1  | 9  |
| 15 | Население | Каляевская, 5                     | 4  | 8  |
| 16 | Население | Карьерная, 1                      | 7  | 9  |
| 17 | Население | Карьерная, 3                      | 9  | 9  |
| 18 | Население | Карьерная, 7                      | 2  | 6  |
| 19 | Население | Курловская, 8                     | 10 | 16 |
| 20 | Население | Курловская, 9                     | 11 | 16 |
| 21 | Население | Курловская, 10                    | 13 | 16 |
| 22 | Население | Курловская, 11                    | 9  | 9  |
| 23 | Население | Курловская, 12                    | 10 | 16 |
| 24 | Население | Курловская, 13                    | 9  | 16 |
| 25 | Население | Мезиновская, 8                    | 8  | 18 |
| 26 | Население | Красных партизан, 60              | 2  | 4  |
| 27 | Население | Менжинского, 4                    | 3  | 12 |
| 28 | Население | Мира, 3                           | 3  | 8  |
| 29 | Население | Микрорайон 27                     | 16 | 34 |
| 30 | Население | Мира, 5                           | 2  | 8  |
| 31 | Население | Октябрьская, 62                   | 2  | 2  |
| 32 | Население | Осьмова, 8                        | 3  | 8  |
| 33 | Население | Осьмова, 19                       | 3  | 8  |
| 34 | Население | Полярная, 14                      | 1  | 1  |
| 35 | Население | Полярная, 18                      | 1  | 2  |
| 36 | Население | Писарева, 14                      | 3  | 8  |
| 37 | Население | Прудинская, 4                     | 1  | 2  |
| 38 | Население | Садовая, 33                       | 1  | 2  |
| 39 | Население | Садовая, 35                       | 1  | 2  |
| 40 | Население | Садовая, 38                       | 1  | 2  |
| 41 | Население | Садовая, 74                       | 1  | 1  |
| 42 | Население | Старых большевиков, 4             | 1  | 4  |
| 43 | Население | Старых большевиков, 12            | 1  | 3  |
| 44 | Население | Старых большевиков, 16            | 1  | 2  |
| 45 | Население | п.Гусевский, Интернациональная, 5 | 1  | 1  |

|    |           |                                    |   |    |
|----|-----------|------------------------------------|---|----|
| 46 | Население | п.Гусевский, Интернациональная, 8  | 4 | 16 |
| 47 | Население | п.Гусевский, Интернациональная, 17 | 1 | 1  |
| 48 | Население | п.Гусевский, Мира, 15              | 2 | 8  |
| 49 | Население | п.Гусевский, Пионерская, 6         | 1 | 2  |
| 50 | Население | п.Гусевский, Пионерская, 9         | 1 | 2  |
| 51 | Население | п.Гусевский, Пионерская, 11        | 1 | 1  |
| 52 | Население | п.Гусевский, Пионерская, 12        | 1 | 4  |
| 53 | Население | п.Гусевский, Пионерская, 14а       | 1 | 2  |
| 54 | Население | п.Гусевский, Пушкина, 3            | 1 | 6  |
| 55 | Население | п.Гусевский, Садовая, 3            | 4 | 18 |
| 56 | Население | п.Гусевский, Советская, 10         | 1 | 4  |
| 57 | Население | п.Гусевский, Советская, 11         | 1 | 16 |
| 58 | Население | п.Гусевский, Советская, 26а        | 2 | 8  |
| 59 | Население | п.Гусевский, Советская, 31         | 1 | 2  |
| 60 | Население | п.Гусевский, Строительная, 25      | 1 | 15 |

### 1.3 Тепловые сети

Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный составляет 104,742 км, в том числе диаметром:

- от 400 до 600 мм – 3,572км;
- от 200 до 400 мм – 27,07 км;
- от 200 мм – 74,1 км.

Трубопровод имеет исполнение в надземном и в подземном виде:


- надземная прокладка тепловых сетей - 23,2 км, 21,7 %;
- подземная прокладка тепловых сетей – 69,392 км, 66,9 %;
- внутриплощадочные сети котельных - 12,15 км, 11,4 %.


Наибольший уровень износа имеют тепловые сети со средним физическим износом 70% от котельных ТЭК-3 «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат», ТЭК-4 «С-зд им.Дзержинского», Вокзала, п. Гусевский, п. Новый, п. Панфилово, Микрорайон №1.


### 1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Схема организации системы теплоснабжения муниципального образования город Гусь Хрустальный на 2016 год представлена ниже.

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует.

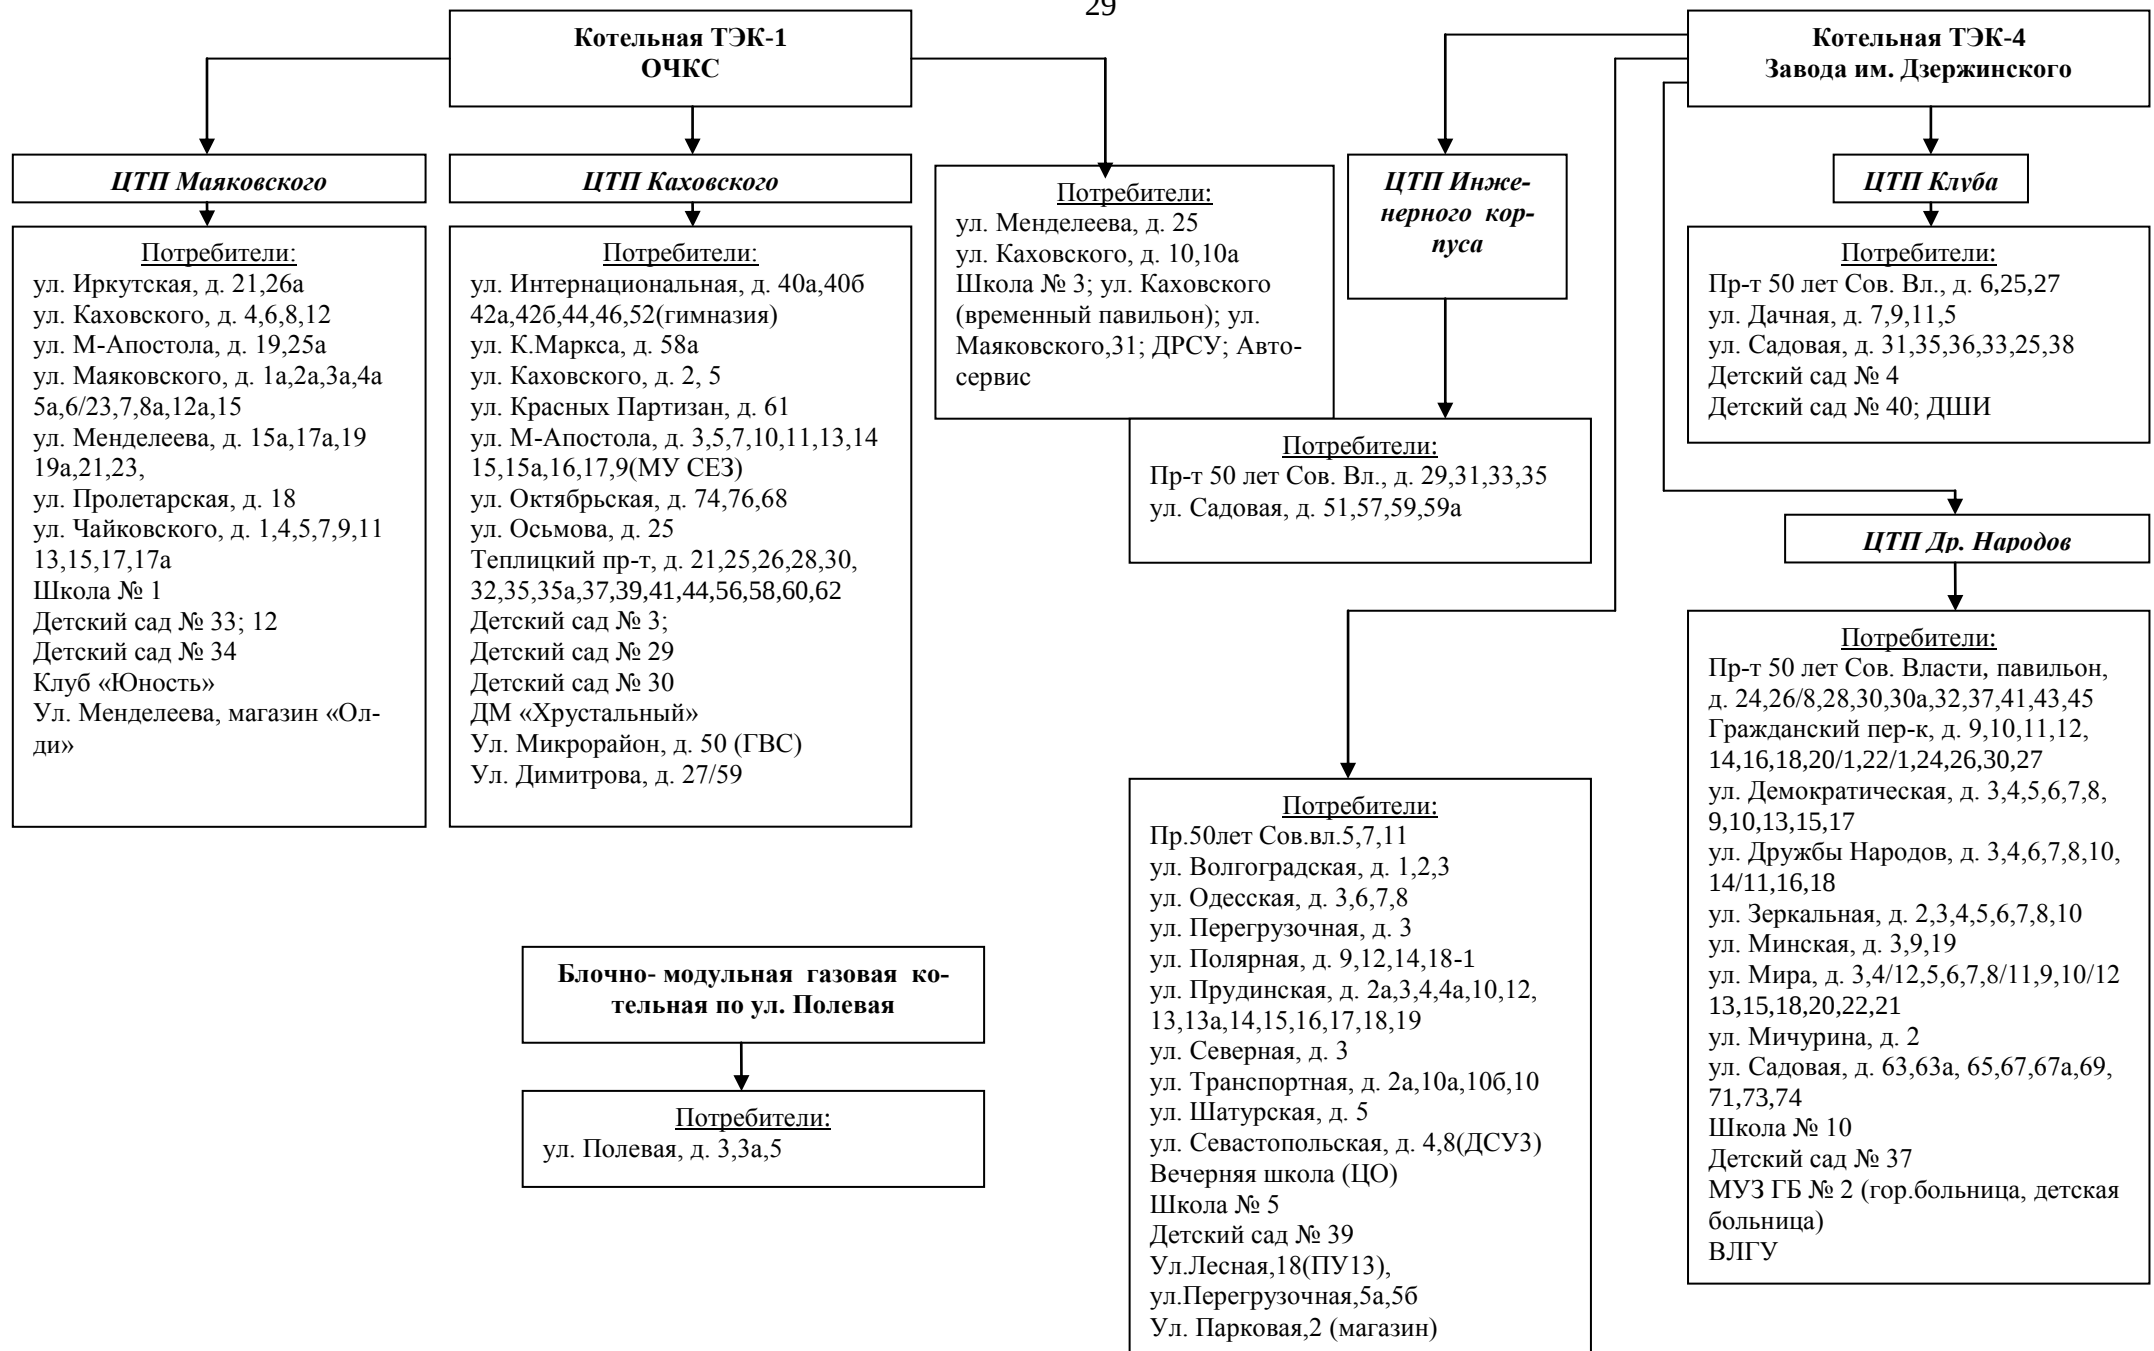

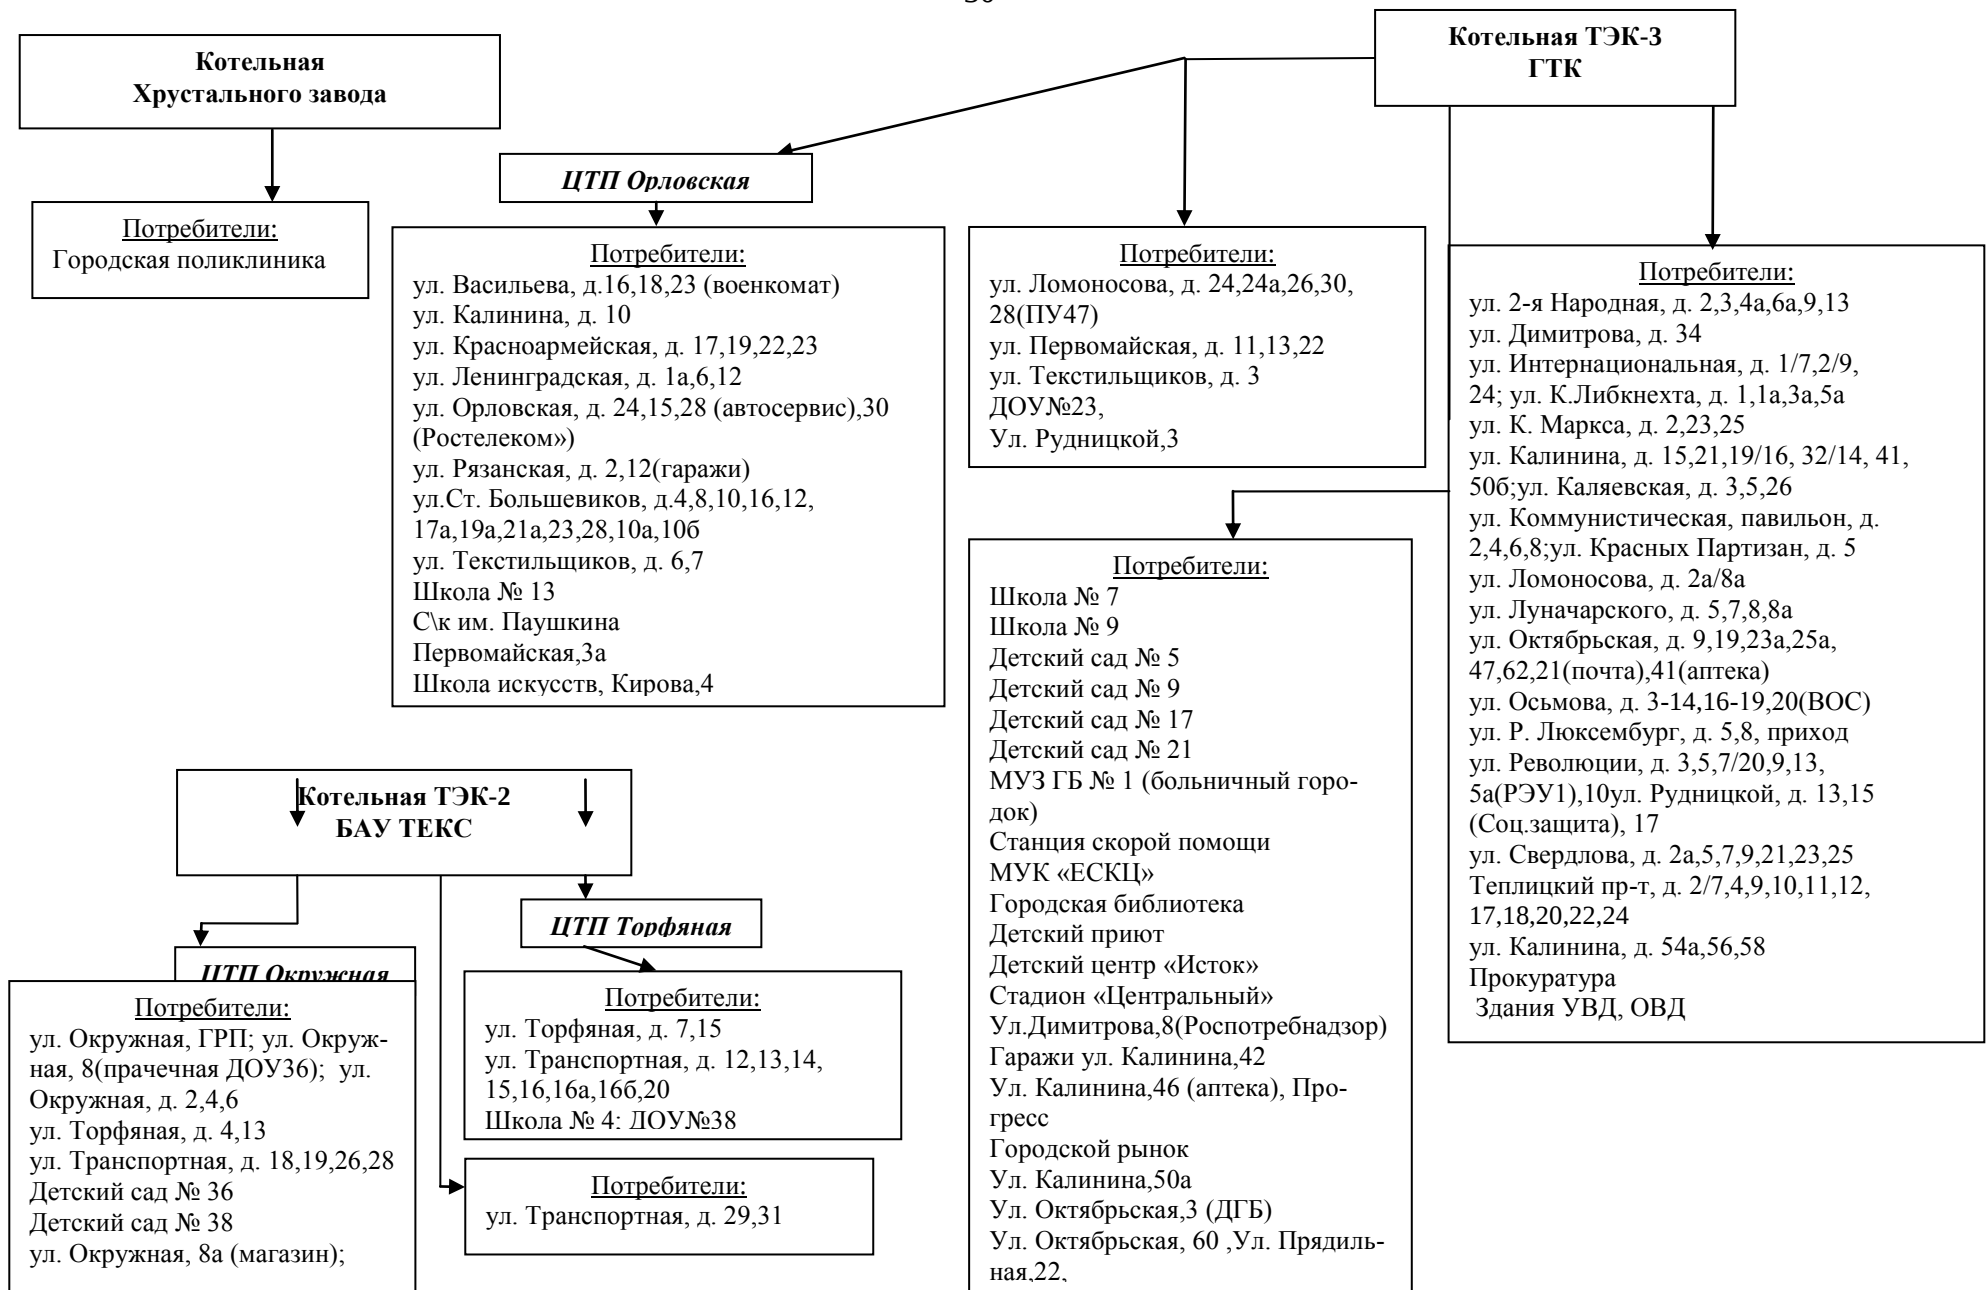

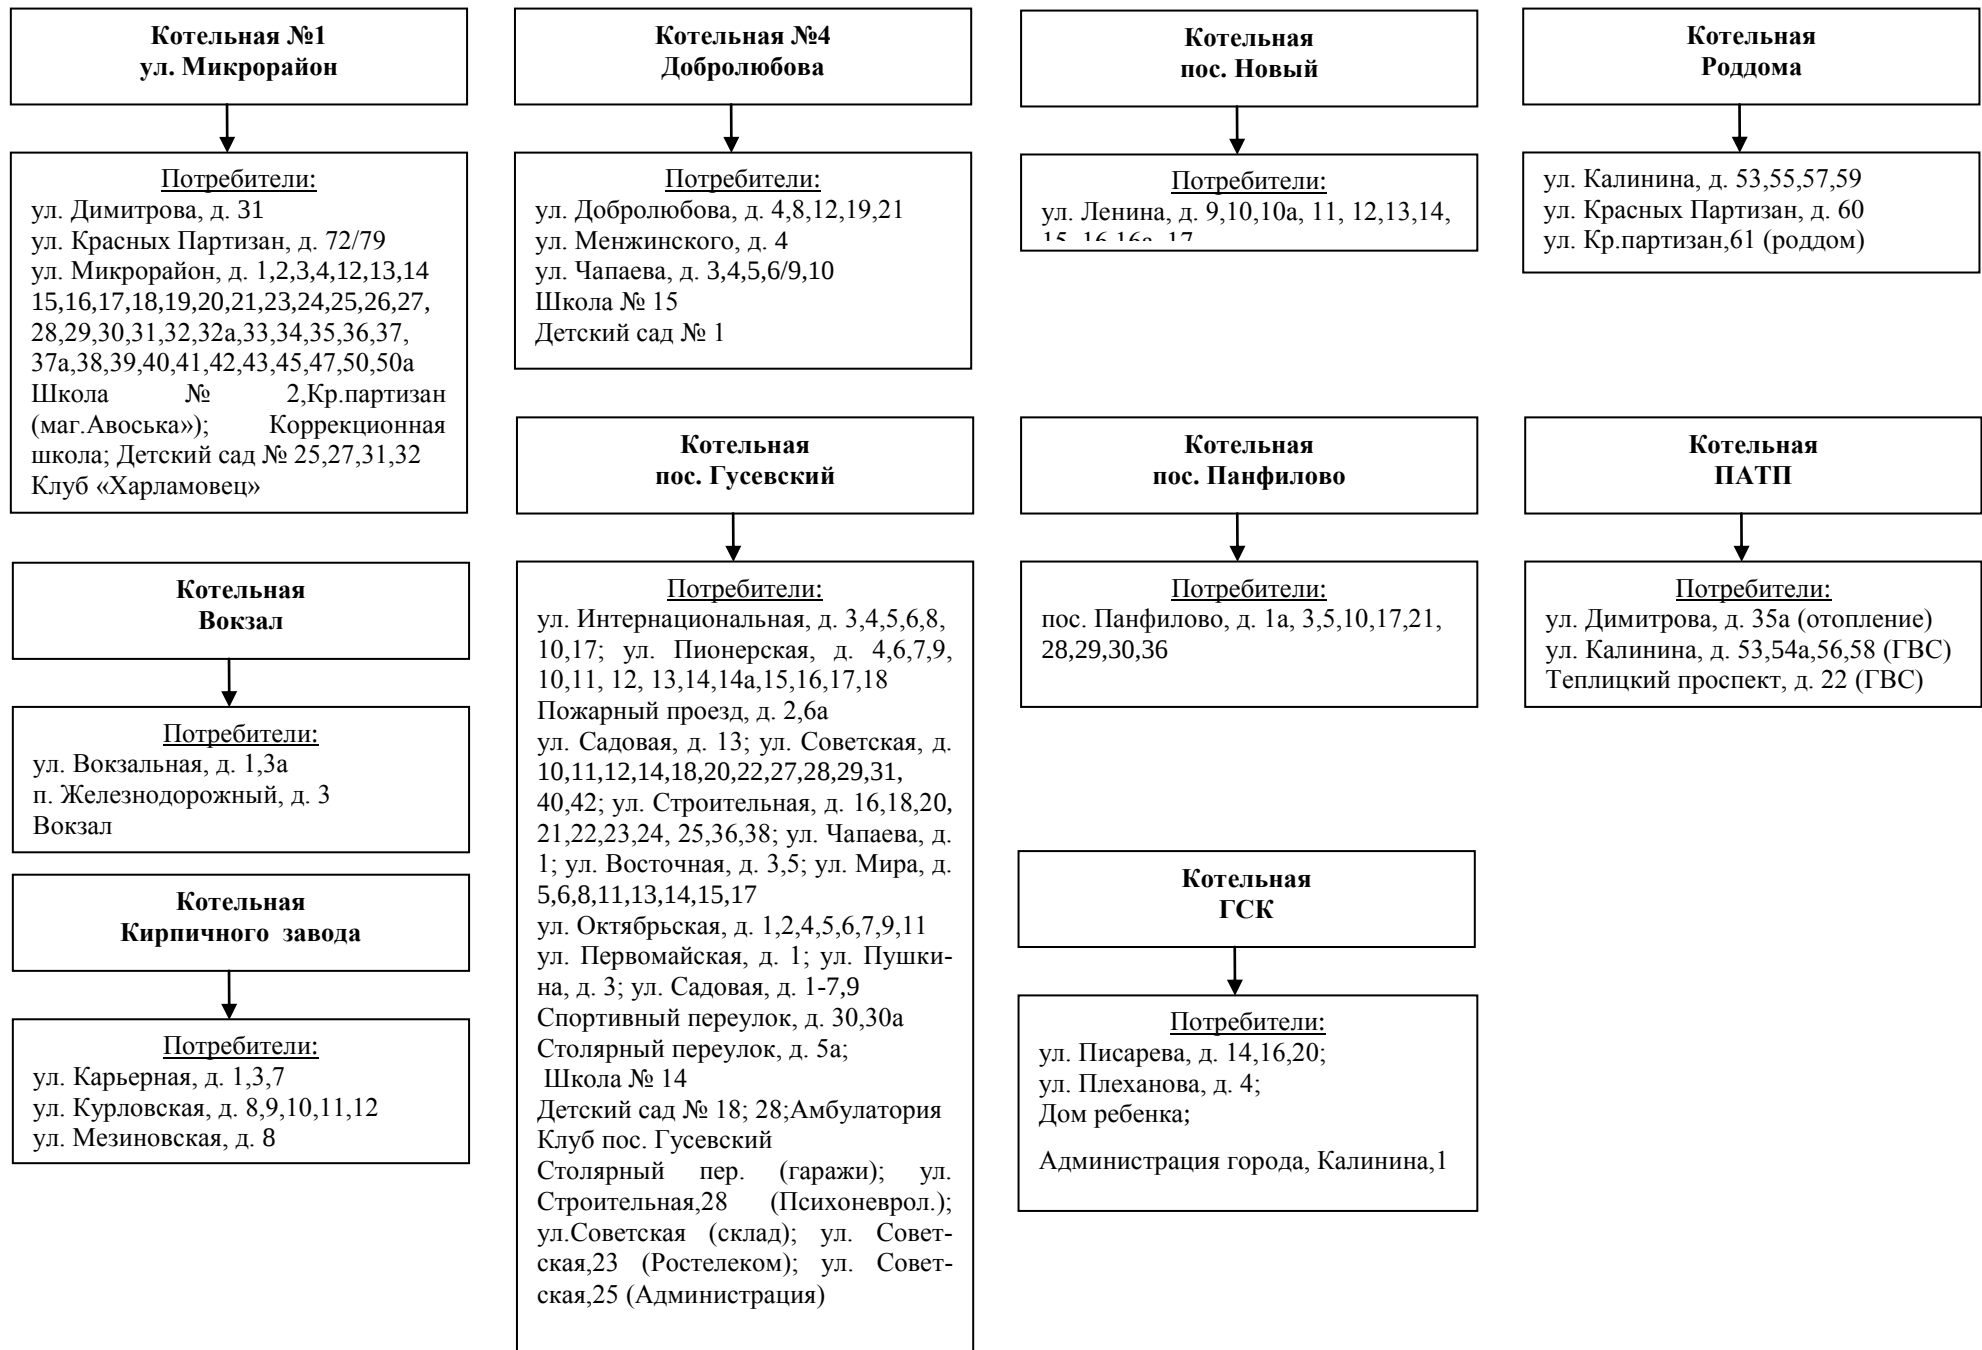

### 1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Количество потребляемой тепловой энергии и горячего водоснабжения (ГВС) зависит от следующих факторов:

- обеспечение населения жильем централизованными коммуникациями,
- температуры окружающего воздуха,
- от теплопроводности наружных ограждающих поверхностей помещения,
- от характера отопительного сезона,
- от назначения помещения,
- от характера производства, если это промышленное предприятие, и т.д.

Основными потребителями тепловой энергии и ГВС является население, на втором месте - бюджетные организации, далее - прочие потребители.

Баланс тепловой энергии по потребителям на 2016/2016 годы представлен в таблице № 13 для населения и таблице № 14 для прочих потребителей.

#### Объем потребления тепловой энергии жилыми домами (население).

Таблица № 13

| №№ | Адрес жилого дома                         | Нагрузка, Гкал/час |           |          | Источник теплоснабжения |
|----|-------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|-------------------------|
|    |                                           | всего              | отопление | ГВС      |                         |
| 1  | Писарева ул., 14(жилой дом)               | 0,040910           | 0,040910  | 0,000000 | ГХ Котельная ГСК        |
| 2  | Писарева ул., 16(жилой дом)               | 0,040350           | 0,040350  | 0,000000 | ГХ Котельная ГСК        |
| 3  | Писарева ул., 20(ж/дом)                   | 0,088400           | 0,088400  | 0,000000 | ГХ Котельная ГСК        |
| 4  | Плеханова ул., 4(ж/дом)                   | 0,061100           | 0,061100  | 0,000000 | ГХ Котельная ГСК        |
| 5  | Димитрова ул., 27/59(жилой дом)           | 0,058600           | 0,058600  | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 6  | Интернациональная ул., 40а (ТСЖ Интер)    | 0,274071           | 0,274071  | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 7  | Интернациональная ул., 40б(жилой дом)     | 0,395956           | 0,325891  | 0,070065 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 8  | Интернациональная ул., 42а(жилой дом)     | 0,320324           | 0,255910  | 0,064414 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 9  | Интернациональная ул., 42б(ТСЖ "Гармония" | 0,219142           | 0,219142  | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 10 | Интернациональная ул., 42б(ТСЖ "Гармония" | 0,053490           | 0,000000  | 0,053490 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 11 | Интернациональная ул., 44(ТСЖ-20)         | 0,253096           | 0,213167  | 0,039929 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 12 | Интернациональная ул., 46(ТСЖ-28)         | 0,254206           | 0,210133  | 0,044073 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 13 | Иркутская ул., 21(жилой дом)              | 0,432035           | 0,351076  | 0,080959 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 14 | Иркутская ул., 26а(ТСЖ-19)                | 0,206810           | 0,206810  | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 15 | К.Маркса ул., 58а(ТСЖ "Оазис")            | 0,274014           | 0,247646  | 0,026368 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 16 | Каховского ул., 2(жилой дом)              | 0,488804           | 0,394256  | 0,094548 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 17 | Каховского ул., 4/1 (1-121 жилой дом)     | 0,451067           | 0,380279  | 0,070788 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 18 | Каховского ул., 4/2 (122- 180 жилой дом)  | 0,260575           | 0,212735  | 0,047840 | ГХ Котельная ОЧКС       |
| 19 | Каховского ул., 5(кв.№№ 169-288 бл EFGH)  | 0,838132           | 0,767209  | 0,070923 | ГХ Котельная ОЧКС       |

|    |                                         |          |          |          |                   |
|----|-----------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 20 | Каховского ул., 5-1(кв.№№ 1-168 блАВСД) | 1,223400 | 1,116161 | 0,107239 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 21 | Каховского ул., 6(жилой дом)            | 0,385331 | 0,321671 | 0,063660 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 22 | Каховского ул., 8(жилой дом)            | 0,510337 | 0,410257 | 0,100080 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 23 | Каховского ул., 10(ТСЖ Виктория)        | 0,254700 | 0,254700 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 24 | Каховского ул., 10(ТСЖ Виктория1)       | 0,051270 | 0,000000 | 0,051270 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 25 | Каховского ул., 10а(жилой дом)          | 0,373395 | 0,296301 | 0,077094 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 26 | Каховского ул., 12/1 (кв. 1-144)        | 0,496874 | 0,385810 | 0,111064 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 27 | Каховского ул., 12/2 (кв.145-204)       | 0,270281 | 0,222064 | 0,048217 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 28 | Кр.Партизан ул., 61(жилой дом)          | 0,064010 | 0,064010 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 29 | М-Апостола ул., 3(ТСЖ 17)               | 0,197994 | 0,197994 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 30 | М-Апостола ул., 5(жилой дом)            | 0,399371 | 0,328553 | 0,070818 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 31 | М-Апостола ул., 7(жилой дом-общеежитие) | 0,480915 | 0,411504 | 0,069411 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 32 | М-Апостола ул., 10(жилой дом)           | 0,396093 | 0,322261 | 0,073832 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 33 | М-Апостола ул., 11(жилой дом)           | 0,369397 | 0,294435 | 0,074962 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 34 | М-Апостола ул., 13(ТСЖ Альянс)          | 0,256243 | 0,212923 | 0,043320 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 35 | М-Апостола ул., 14(ТСЖ "Любовь")        | 0,261592 | 0,199814 | 0,061778 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 36 | М-Апостола ул., 15(ТСЖ "Барс")          | 0,263405 | 0,212551 | 0,050854 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 37 | М-Апостола ул., 15а(жилой дом)          | 0,418717 | 0,352042 | 0,066675 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 38 | М-Апостола ул., 16(ТСЖ "Любовь")        | 0,324042 | 0,283736 | 0,040306 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 39 | М-Апостола ул., 17(кв.1-29(жилой дом)   | 0,094056 | 0,094056 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 40 | М-Апостола ул., 17(кв.1-79(жилой дом)   | 0,051260 | 0,000000 | 0,051260 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 41 | М-Апостола ул., 17(кв.30-203(жилой дом) | 0,576050 | 0,576050 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 42 | М-Апостола ул., 17(кв.80-203(жилой дом) | 0,106996 | 0,000000 | 0,106996 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 43 | М-Апостола ул., 19(жилой дом)           | 0,368872 | 0,302951 | 0,065921 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 44 | М-Апостола ул., 25а(ТСЖ "Легион")       | 0,235505 | 0,235505 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 45 | Маяковского ул., 1а(ТСЖ 15)             | 0,233157 | 0,233157 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 46 | Маяковского ул., 2а(ТСЖ Доброе-2)       | 0,379542 | 0,379542 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 47 | Маяковского ул., 3а(жилой дом)          | 0,519346 | 0,416509 | 0,102837 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 48 | Маяковского ул., 4а(жилой дом)          | 0,320974 | 0,320974 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 49 | Маяковского ул., 5а(жилой дом)          | 0,382962 | 0,310260 | 0,072702 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 50 | Маяковского ул., 6/23(жилой дом)        | 0,468522 | 0,390170 | 0,078352 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 51 | Маяковского ул., 7(ТСЖ 29)              | 0,343158 | 0,282541 | 0,060617 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 52 | Маяковского ул., 8а(ТСЖ "Маяк")         | 0,384123 | 0,307097 | 0,077026 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 53 | Маяковского ул., 12а(жилой дом)         | 0,369582 | 0,304791 | 0,064791 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 54 | Маяковского ул., 15(жилой дом)          | 0,264949 | 0,216130 | 0,048819 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 55 | Менделеева ул., 15а(ТСЖ "Согласие-15а") | 0,313095 | 0,313095 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 56 | Менделеева ул., 17а(жилой дом)          | 0,300841 | 0,300841 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 57 | Менделеева ул., 19(жилой дом)           | 0,420743 | 0,358589 | 0,062154 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 58 | Менделеева ул., 19А(ТСЖ-22)             | 0,248107 | 0,204411 | 0,043696 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 59 | Менделеева ул., 19а(ТСЖ-21)             | 0,244882 | 0,209473 | 0,035409 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 60 | Менделеева ул., 21(жилой дом)           | 0,397308 | 0,323853 | 0,073455 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 61 | Менделеева ул., 23(жилой дом)           | 0,373130 | 0,297415 | 0,075715 | ГХ Котельная ОЧКС |

|     |                                          |          |          |          |                   |
|-----|------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 62  | Менделеева ул., 25(ТСЖ Татьяна 1)        | 0,091491 | 0,000000 | 0,091491 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 63  | Менделеева ул., 25(ТСЖ Татьяна)          | 0,418846 | 0,418846 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 64  | Микрорайон, 50(общеежитие)               | 0,030176 | 0,000000 | 0,030176 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 65  | Октябрьская ул., 68(жилой дом)           | 0,367693 | 0,302902 | 0,064791 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 66  | Октябрьская ул., 74(жилой дом)           | 0,256005 | 0,213815 | 0,042190 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 67  | Октябрьская ул., 76(жилой дом)           | 0,441872 | 0,360130 | 0,081742 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 68  | Осьмова ул., 25(ТСЖ Надежда 2)           | 0,363450 | 0,302019 | 0,061431 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 69  | Пролетарская ул., 18/1(кв.1-60ТСЖ Кварц  | 0,240312 | 0,200759 | 0,039553 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 70  | Пролетарская ул., 18/2(кв.61-80ТСЖ Кварц | 0,126185 | 0,106657 | 0,019528 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 71  | Пролетарская ул., 18/3(кв.81-125 ТСЖ Ква | 0,205950 | 0,171294 | 0,034656 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 72  | Теплицкий пр-т, 21(ТСЖ "Строитель")      | 0,698468 | 0,570721 | 0,127747 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 73  | Теплицкий пр-т, 21-1(ТСЖ "Строитель1")   | 0,228227 | 0,213174 | 0,015053 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 74  | Теплицкий пр-т, 25(ТСЖ "Строитель")      | 0,212102 | 0,184845 | 0,027257 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 75  | Теплицкий пр-т, 26(жилой дом)            | 0,217709 | 0,181923 | 0,035786 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 76  | Теплицкий пр-т, 28(жилой дом)            | 0,201836 | 0,164167 | 0,037669 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 77  | Теплицкий пр-т, 30(ТСЖ "Вера")           | 0,193548 | 0,159646 | 0,033902 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 78  | Теплицкий пр-т, 32(жилой дом)            | 0,293354 | 0,247774 | 0,045580 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 79  | Теплицкий пр-т, 35(жилой дом)            | 0,378545 | 0,305843 | 0,072702 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 80  | Теплицкий пр-т, 35а(ТСЖ "Лидер")         | 0,383931 | 0,314243 | 0,069688 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 81  | Теплицкий пр-т, 37(жилой дом)            | 0,464689 | 0,377296 | 0,087393 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 82  | Теплицкий пр-т, 39(жилой дом)            | 0,306477 | 0,254117 | 0,052360 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 83  | Теплицкий пр-т, 41(жилой дом)            | 0,339983 | 0,280842 | 0,059141 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 84  | Теплицкий пр-т, 43(жилой дом)            | 0,325767 | 0,244163 | 0,081604 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 85  | Теплицкий пр-т, 56(жилой дом)            | 0,293024 | 0,293024 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 86  | Теплицкий пр-т, 58(жилой дом)            | 0,442407 | 0,377239 | 0,065168 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 87  | Теплицкий пр-т, 60(ТСЖ Айсберг)          | 0,387660 | 0,355189 | 0,032471 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 88  | Теплицкий пр-т, 62(ТСЖ Айсберг 2)        | 0,252746 | 0,239501 | 0,013245 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 89  | Чайковского ул., 1(жилой дом)            | 0,242807 | 0,203751 | 0,039056 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 90  | Чайковского ул., 4(ТСЖ 30)               | 0,325323 | 0,259824 | 0,065499 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 91  | Чайковского ул., 5(жилой дом)            | 0,227723 | 0,186227 | 0,041496 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 92  | Чайковского ул., 7(жилой дом)            | 0,258964 | 0,214138 | 0,044826 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 93  | Чайковского ул., 9(жилой дом)            | 0,253288 | 0,208130 | 0,045158 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 94  | Чайковского ул., 11(жилой дом)           | 0,255928 | 0,215245 | 0,040683 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 95  | Чайковского ул., 13(ТСЖ 27)              | 0,229364 | 0,189058 | 0,040306 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 96  | Чайковского ул., 15(ТСЖ Лада)            | 0,266186 | 0,223469 | 0,042717 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 97  | Чайковского ул., 17(ТСЖ Кристалл)        | 0,195919 | 0,147100 | 0,048819 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 98  | Чайковского ул., 17а(ТСЖ Агат)           | 0,074917 | 0,061492 | 0,013425 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 99  | Димитрова ул., 35а(ТСЖ "Ромашка")        | 0,066500 | 0,066500 | 0,000000 | ГХ Котельная ПАТП |
| 100 | Калинина ул., 53(жилой дом)              | 0,014082 | 0,000000 | 0,014082 | ГХ Котельная ПАТП |
| 101 | Калинина ул., 54а(жилой дом)             | 0,059517 | 0,000000 | 0,059517 | ГХ Котельная ПАТП |
| 102 | Калинина ул., 56(жилой дом)              | 0,069311 | 0,000000 | 0,069311 | ГХ Котельная ПАТП |
| 103 | Калинина ул., 58(жилой дом)              | 0,069311 | 0,000000 | 0,069311 | ГХ Котельная ПАТП |

|     |                                       |          |          |          |                     |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------|
| 104 | Теплицкий пр-т, 22(жилой дом)         | 0,113761 | 0,000000 | 0,113761 | ГХ Котельная ПАТП   |
| 105 | Карьерная ул., 1(жилой дом)           | 0,039084 | 0,039084 | 0,000000 | ГХ Котельная Стекло |
| 106 | Карьерная ул., 3(жилой дом)           | 0,040489 | 0,040489 | 0,000000 | ГХ Котельная Стекло |
| 107 | Карьерная ул., 7(жилой дом)           | 0,018024 | 0,018024 | 0,000000 | ГХ Котельная Стекло |
| 108 | Курловская ул., 8(жилой дом)          | 0,037412 | 0,037412 | 0,000000 | ГХ Котельная Стекло |
| 109 | Курловская ул., 9(жилой дом)          | 0,052519 | 0,052519 | 0,000000 | ГХ Котельная Стекло |
| 110 | Курловская ул., 10(жилой дом)         | 0,059500 | 0,059500 | 0,000000 | ГХ Котельная Стекло |
| 111 | Курловская ул., 11(жилой дом)         | 0,038477 | 0,038477 | 0,000000 | ГХ Котельная Стекло |
| 112 | Курловская ул., 12(жилой дом)         | 0,057811 | 0,057811 | 0,000000 | ГХ Котельная Стекло |
| 113 | Курловская ул., 13(жилой дом)         | 0,046562 | 0,046562 | 0,000000 | ГХ Котельная Стекло |
| 114 | Мезиновская ул., 8(жилой дом)         | 0,056215 | 0,056215 | 0,000000 | ГХ Котельная Стекло |
| 115 | Окружная ул., 2(жилой дом)            | 0,343545 | 0,281014 | 0,062531 | ГХ ТЭК № 2          |
| 116 | Окружная ул., 4(жилой дом)            | 0,357391 | 0,291093 | 0,066298 | ГХ ТЭК № 2          |
| 117 | Окружная ул., 6(жилой дом)            | 0,492916 | 0,394976 | 0,097940 | ГХ ТЭК № 2          |
| 118 | Торфяная ул., 4(жилой дом)            | 0,662011 | 0,535815 | 0,126196 | ГХ ТЭК № 2          |
| 119 | Торфяная ул., 7(жилой дом)            | 0,764652 | 0,595731 | 0,168921 | ГХ ТЭК № 2          |
| 120 | Торфяная ул., 13(жилой дом)           | 0,246672 | 0,207119 | 0,039553 | ГХ ТЭК № 2          |
| 121 | Торфяная ул., 15(ТСЖ "Русь")          | 0,877930 | 0,698914 | 0,179016 | ГХ ТЭК № 2          |
| 122 | Транспортная ул., 12(жилой дом)       | 0,379424 | 0,301825 | 0,077599 | ГХ ТЭК № 2          |
| 123 | Транспортная ул., 13(ТСЖ Нить )       | 0,710307 | 0,592023 | 0,118284 | ГХ ТЭК № 2          |
| 124 | Транспортная ул., 14(жилой дом)       | 0,388642 | 0,314810 | 0,073832 | ГХ ТЭК № 2          |
| 125 | Транспортная ул., 15(ТСЖ 144)         | 0,673600 | 0,540679 | 0,132921 | ГХ ТЭК № 2          |
| 126 | Транспортная ул., 16(ТСЖ "Дубрава")   | 0,388759 | 0,310784 | 0,077975 | ГХ ТЭК № 2          |
| 127 | Транспортная ул., 16а(ТСЖ "Уют")      | 0,254026 | 0,200536 | 0,053490 | ГХ ТЭК № 2          |
| 128 | Транспортная ул., 16б(жилой дом)      | 0,246487 | 0,201661 | 0,044826 | ГХ ТЭК № 2          |
| 129 | Транспортная ул., 18(ТСЖ Чайка)       | 0,733180 | 0,573817 | 0,159363 | ГХ ТЭК № 2          |
| 130 | Транспортная ул., 19(ТСЖ Авангард)    | 0,781749 | 0,619822 | 0,161927 | ГХ ТЭК № 2          |
| 131 | Транспортная ул., 20(ТСЖ Роца)        | 0,357317 | 0,288103 | 0,069214 | ГХ ТЭК № 2          |
| 132 | Транспортная ул., 26(жилой дом)       | 0,315856 | 0,253110 | 0,062746 | ГХ ТЭК № 2          |
| 133 | Транспортная ул., 28(жилой дом)       | 0,312228 | 0,257961 | 0,054267 | ГХ ТЭК № 2          |
| 134 | Транспортная ул., 29(жилой дом)       | 0,404545 | 0,343792 | 0,060753 | ГХ ТЭК № 2          |
| 135 | Транспортная ул., 31(общ.)            | 0,136970 | 0,136970 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2          |
| 136 | 2-ая Народная ул., 2(жилой дом)       | 0,125686 | 0,125686 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3          |
| 137 | 2-ая Народная ул., 3(жилой дом)       | 0,034956 | 0,034956 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3          |
| 138 | 2-ая Народная ул., 4а(ТСЖ "Евгения")  | 0,265794 | 0,230716 | 0,035078 | ГХ ТЭК № 3          |
| 139 | 2-ая Народная ул., 6а(жилой дом)      | 0,285935 | 0,265062 | 0,020873 | ГХ ТЭК № 3          |
| 140 | 2-ая Народная ул., 9(жилой дом)       | 0,287633 | 0,233751 | 0,053882 | ГХ ТЭК № 3          |
| 141 | 2-ая Народная ул., 13(ТСЖ "Хозяин")   | 0,444386 | 0,370253 | 0,074133 | ГХ ТЭК № 3          |
| 142 | Васильева ул., 16 (жилой дом)         | 0,045628 | 0,045628 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3          |
| 143 | Васильева ул., 18(жилой дом)          | 0,048719 | 0,048719 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3          |
| 144 | Димитрова ул., 34(жилой дом)          | 0,371736 | 0,319300 | 0,052436 | ГХ ТЭК № 3          |
| 145 | Интернациональная ул., 1/7(жилой дом) | 0,027357 | 0,027357 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3          |
| 146 | Интернациональная ул., 2/9(жилой дом) | 0,034521 | 0,034521 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3          |
| 147 | Интернациональная ул., 24(жилой дом)  | 0,209186 | 0,174470 | 0,034716 | ГХ ТЭК № 3          |

|     |                                       |          |          |          |            |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 148 | К.Либкнехта ул., 1(жилой дом)         | 0,155036 | 0,155036 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 149 | К.Либкнехта ул., 1а(жилой дом)        | 0,455285 | 0,386576 | 0,068709 | ГХ ТЭК № 3 |
| 150 | К.Либкнехта ул., 3а(жилой дом)        | 0,436459 | 0,359794 | 0,076665 | ГХ ТЭК № 3 |
| 151 | К.Либкнехта ул., 5а(ТСЖ "Луч")        | 0,253276 | 0,210604 | 0,042672 | ГХ ТЭК № 3 |
| 152 | К.Маркса ул., 2(жилой дом)            | 0,220641 | 0,220641 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 153 | К.Маркса ул., 23(жилой дом)           | 0,053388 | 0,053388 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 154 | К.Маркса ул., 25(жилой дом)           | 0,055000 | 0,055000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 155 | Калинина ул., 21(жилой дом)           | 0,090008 | 0,090008 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 156 | Калинина ул., 32/14(жилой дом)        | 0,157726 | 0,157726 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 157 | Калинина ул., 41(жилой дом)           | 0,731549 | 0,608122 | 0,123427 | ГХ ТЭК № 3 |
| 158 | Калинина ул., 50б(ТСЖ Текстильщик)    | 0,272692 | 0,230382 | 0,042310 | ГХ ТЭК № 3 |
| 159 | Калинина ул., 54а(жилой дом)          | 0,286111 | 0,286111 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 160 | Калинина ул., 56(жилой дом)           | 0,289630 | 0,289630 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 161 | Калинина ул., 58(жилой дом)           | 0,339498 | 0,339498 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 162 | Каляевская ул., 3(жилой дом)          | 0,032633 | 0,032633 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 163 | Каляевская ул., 5(жилой дом)          | 0,024003 | 0,024003 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 164 | Каляевская ул., 26(жилой дом)         | 0,210949 | 0,182742 | 0,028207 | ГХ ТЭК № 3 |
| 165 | Коммунистическая ул., 2(жилой дом)    | 0,235959 | 0,197988 | 0,037971 | ГХ ТЭК № 3 |
| 166 | Коммунистическая ул., 4(жилой дом)    | 0,299979 | 0,245735 | 0,054244 | ГХ ТЭК № 3 |
| 167 | Коммунистическая ул., 6(ТСЖ "Восход") | 0,263421 | 0,225450 | 0,037971 | ГХ ТЭК № 3 |
| 168 | Коммунистическая ул., 8(жилой дом)    | 0,495035 | 0,408245 | 0,086790 | ГХ ТЭК № 3 |
| 169 | Кр.Партизан ул., 5(жилой дом)         | 0,369253 | 0,313563 | 0,055690 | ГХ ТЭК № 3 |
| 170 | Красноармейская ул., 17(жилой дом)    | 0,253001 | 0,191977 | 0,061024 | ГХ ТЭК № 3 |
| 171 | Красноармейская ул., 19(жилой дом)    | 0,256610 | 0,220086 | 0,036524 | ГХ ТЭК № 3 |
| 172 | Красноармейская ул., 22(жилой дом)    | 0,036377 | 0,036377 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 173 | Красноармейская ул., 23(жилой дом)    | 0,264058 | 0,222968 | 0,041090 | ГХ ТЭК № 3 |
| 174 | Ленинградская ул., 1а(жилой дом)      | 0,048076 | 0,048076 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 175 | Ленинградская ул., 6(жилой дом)       | 0,057497 | 0,057497 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 176 | Ленинградская ул., 12(жилой дом)      | 0,045328 | 0,045328 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 177 | Ломоносова ул., 2а/8а(жилой дом)      | 0,288519 | 0,239700 | 0,048819 | ГХ ТЭК № 3 |
| 178 | Ломоносова ул., 24(жилой дом)         | 0,259902 | 0,217900 | 0,042002 | ГХ ТЭК № 3 |
| 179 | Ломоносова ул., 24а(жилой дом)        | 0,165620 | 0,141200 | 0,024420 | ГХ ТЭК № 3 |
| 180 | Ломоносова ул., 26(общежитие)         | 0,386639 | 0,349574 | 0,037065 | ГХ ТЭК № 3 |
| 181 | Ломоносова ул., 30(жилой дом)         | 0,147110 | 0,141900 | 0,005210 | ГХ ТЭК № 3 |
| 182 | Луначарского ул., 5(жилой дом)        | 0,036904 | 0,036904 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 183 | Луначарского ул., 7(жилой дом)        | 0,030975 | 0,030975 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 184 | Луначарского ул., 8(жилой дом)        | 0,068991 | 0,068991 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 185 | Луначарского ул., 8а(жилой дом)       | 0,037900 | 0,037900 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 186 | Люксембургская ул., 5(жилой дом)      | 0,119612 | 0,119612 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 187 | Люксембургская ул., 8(жилой дом)      | 0,238775 | 0,196121 | 0,042654 | ГХ ТЭК № 3 |
| 188 | Октябрьская ул., 9(жилой дом)         | 0,013700 | 0,013700 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 189 | Октябрьская ул., 19(жилой дом)        | 0,114471 | 0,114471 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 190 | Октябрьская ул., 23а(жилой дом)       | 0,363496 | 0,320824 | 0,042672 | ГХ ТЭК № 3 |
| 191 | Октябрьская ул., 25а(жилой дом)       | 0,320709 | 0,268273 | 0,052436 | ГХ ТЭК № 3 |

|     |                                     |          |          |          |            |
|-----|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 192 | Октябрьская ул., 47(жилой дом)      | 0,049362 | 0,049362 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 193 | Октябрьская ул., 62(жилой дом)      | 0,009261 | 0,009261 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 194 | Орловская ул., 24(жилой дом)        | 0,051792 | 0,045266 | 0,006526 | ГХ ТЭК № 3 |
| 195 | Осьмова ул., 3(жилой дом)           | 0,042355 | 0,042355 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 196 | Осьмова ул., 5(жилой дом)           | 0,038809 | 0,038809 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 197 | Осьмова ул., 6(жилой дом)           | 0,014916 | 0,014916 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 198 | Осьмова ул., 7(жилой дом)           | 0,045437 | 0,045437 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 199 | Осьмова ул., 8(жилой дом)           | 0,022483 | 0,022483 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 200 | Осьмова ул., 11(жилой дом)          | 0,036133 | 0,036133 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 201 | Осьмова ул., 12(жилой дом)          | 0,054185 | 0,054185 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 202 | Осьмова ул., 13(жилой дом)          | 0,043583 | 0,043583 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 203 | Осьмова ул., 17(жилой дом)          | 0,054657 | 0,045040 | 0,009617 | ГХ ТЭК № 3 |
| 204 | Осьмова ул., 18(жилой дом)          | 0,031724 | 0,029320 | 0,002404 | ГХ ТЭК № 3 |
| 205 | Осьмова ул., 19(жилой дом)          | 0,024091 | 0,024091 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 206 | Первомайская ул., 13(жилой дом)     | 0,042951 | 0,042951 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 207 | Первомайская ул., 22(жилой дом)     | 0,038687 | 0,038687 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 208 | Революции ул., 5(жилой дом)         | 0,026396 | 0,026396 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 209 | Революции ул., 13(жилой дом)        | 0,044044 | 0,044044 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 210 | Рудницкой ул., 13(жилой дом)        | 0,037140 | 0,037140 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 211 | Рязанская ул., 2(ТСЖ "Орбита")      | 0,196826 | 0,169162 | 0,027664 | ГХ ТЭК № 3 |
| 212 | Рязанская ул., 10 б(жилой дом)      | 0,354526 | 0,315261 | 0,039265 | ГХ ТЭК № 3 |
| 213 | Рязанская ул., 10(жилой дом)        | 0,163617 | 0,141010 | 0,022607 | ГХ ТЭК № 3 |
| 214 | Рязанская ул., 10а(жилой дом)       | 0,294735 | 0,259039 | 0,035696 | ГХ ТЭК № 3 |
| 215 | Свердлова ул., 2а(жилой дом)        | 0,305976 | 0,243776 | 0,062200 | ГХ ТЭК № 3 |
| 216 | Свердлова ул., 5(жилой дом)         | 0,038600 | 0,038600 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 217 | Свердлова ул., 7(жилой дом)         | 0,039200 | 0,039200 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 218 | Свердлова ул., 21(жилой дом)        | 0,044100 | 0,044100 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 219 | Свердлова ул., 25(жилой дом)        | 0,045700 | 0,045700 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 220 | Ст.большевиков ул., 4(жилой дом)    | 0,009213 | 0,009213 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 221 | Ст.большевиков ул., 8(жилой дом)    | 0,019185 | 0,019185 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 222 | Ст.большевиков ул., 12(жилой дом )  | 0,002987 | 0,002987 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 223 | Ст.большевиков ул., 16(жилой дом)   | 0,005710 | 0,005710 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 224 | Ст.большевиков ул., 17а(жилой дом)  | 0,374301 | 0,304146 | 0,070155 | ГХ ТЭК № 3 |
| 225 | Ст.большевиков ул., 19а(жилой дом)  | 0,367558 | 0,304274 | 0,063284 | ГХ ТЭК № 3 |
| 226 | Ст.большевиков ул., 21а(жилой дом)  | 0,352418 | 0,281178 | 0,071240 | ГХ ТЭК № 3 |
| 227 | Ст.большевиков ул., 23(жилой дом)   | 0,222842 | 0,179263 | 0,043579 | ГХ ТЭК № 3 |
| 228 | Ст.большевиков ул., 28(жилой дом)   | 0,337543 | 0,277875 | 0,059668 | ГХ ТЭК № 3 |
| 229 | Текстильщиков ул., 3(жилой дом)     | 0,042115 | 0,042115 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 230 | Текстильщиков ул., 6(жилой дом)     | 0,052622 | 0,052622 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 231 | Текстильщиков ул., 7(жилой дом)     | 0,054003 | 0,054003 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 232 | Теплицкий пр-т, 2/7(жилой дом)      | 0,332626 | 0,277600 | 0,055026 | ГХ ТЭК № 3 |
| 233 | Теплицкий пр-т, 4(жилой дом)        | 0,575570 | 0,490500 | 0,085070 | ГХ ТЭК № 3 |
| 234 | Теплицкий пр-т, 9(жилой дом)        | 0,241455 | 0,188658 | 0,052797 | ГХ ТЭК № 3 |
| 235 | Теплицкий пр-т, 10(ТСЖ "Чародейка") | 0,250986 | 0,214100 | 0,036886 | ГХ ТЭК № 3 |

|     |                                      |          |          |          |            |
|-----|--------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 236 | Теплицкий пр-т, 11(жилой дом)        | 0,237256 | 0,198200 | 0,039056 | ГХ ТЭК № 3 |
| 237 | Теплицкий пр-т, 12(1-60)             | 0,250457 | 0,206700 | 0,043757 | ГХ ТЭК № 3 |
| 238 | Теплицкий пр-т, 12(61-120)           | 0,235564 | 0,194700 | 0,040864 | ГХ ТЭК № 3 |
| 239 | Теплицкий пр-т, 17(жилой дом)        | 0,248849 | 0,206900 | 0,041949 | ГХ ТЭК № 3 |
| 240 | Теплицкий пр-т, 18(жилой дом)        | 0,213123 | 0,181300 | 0,031823 | ГХ ТЭК № 3 |
| 241 | Теплицкий пр-т, 20(жилой дом)        | 0,273886 | 0,237000 | 0,036886 | ГХ ТЭК № 3 |
| 242 | Теплицкий пр-т, 22(жилой дом)        | 0,513800 | 0,513800 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 243 | Теплицкий пр-т, 24(жилой дом)        | 0,253275 | 0,196500 | 0,056775 | ГХ ТЭК № 3 |
| 244 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 6(жилой дом)     | 0,130614 | 0,130614 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 245 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 24(ТСЖ11)        | 0,235102 | 0,235102 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 246 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 25(жилой дом)    | 0,024553 | 0,024553 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 247 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 27(жилой дом)    | 0,142427 | 0,142427 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 248 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 29(ТСЖ"Мечта")   | 0,224613 | 0,224613 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 249 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 30(жилой дом)    | 0,087434 | 0,087434 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 250 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 30а(жилой дом)   | 0,038988 | 0,038988 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 251 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 31(ТСЖ"Стрелка") | 0,200732 | 0,200732 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 252 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 32(жилой дом)    | 0,074252 | 0,074252 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 253 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 33(жилой дом)    | 0,170850 | 0,170850 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 254 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 35(жилой дом)    | 0,281247 | 0,281247 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 255 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 37(жилой дом)    | 0,270177 | 0,270177 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 256 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 41(жилой дом)    | 0,361229 | 0,361229 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 257 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 43(жилой дом)    | 0,493628 | 0,407561 | 0,086067 | ГХ ТЭК № 4 |
| 258 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 45(жилой дом)    | 0,234331 | 0,200338 | 0,033993 | ГХ ТЭК № 4 |
| 259 | Волгоградская ул., 1(жилой дом)      | 0,028618 | 0,028618 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 260 | Волгоградская ул., 2(жилой дом)      | 0,028390 | 0,028390 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 261 | Волгоградская ул., 3(жилой дом)      | 0,028242 | 0,028242 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 262 | Гражданский пер., 9(жилой дом)       | 0,055169 | 0,055169 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 263 | Гражданский пер., 10(ТСЖ "Сказка")   | 0,029792 | 0,029792 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 264 | Гражданский пер., 11(жилой дом)      | 0,061711 | 0,061711 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 265 | Гражданский пер., 12(жилой дом)      | 0,034214 | 0,034214 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 266 | Гражданский пер., 14(жилой дом)      | 0,018922 | 0,018922 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 267 | Гражданский пер., 16(жилой дом)      | 0,027466 | 0,027466 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 268 | Гражданский пер., 18(жилой дом)      | 0,044600 | 0,044600 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 269 | Гражданский пер., 20/1(жилой дом)    | 0,030317 | 0,030317 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 270 | Гражданский пер., 22/2(жилой дом)    | 0,028758 | 0,028758 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 271 | Гражданский пер., 24(жилой дом)      | 0,048029 | 0,048029 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 272 | Гражданский пер., 26(жилой дом)      | 0,046073 | 0,046073 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 273 | Гражданский пер., 30(жилой дом)      | 0,060510 | 0,060510 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 274 | Дачная ул., 5-1(Савинова Н.А)        | 0,008842 | 0,008842 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 275 | Дачная ул., 7(-2(Назарова А.А.)      | 0,006932 | 0,006932 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 276 | Дачная ул., 9-2(Царькова Н.А.)       | 0,004817 | 0,004817 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 277 | Дачная ул., 11( жилой дом)           | 0,008184 | 0,008184 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 278 | Демократическая ул., 3(жилой дом)    | 0,030498 | 0,030498 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 279 | Демократическая ул., 4(жилой дом)    | 0,031697 | 0,031697 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |

|     |                                       |          |          |          |            |
|-----|---------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 280 | Демократическая ул., 5(жилой дом)     | 0,035813 | 0,035813 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 281 | Демократическая ул., 6(жилой дом)     | 0,038282 | 0,038282 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 282 | Демократическая ул., 7(жилой дом)     | 0,039853 | 0,039853 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 283 | Демократическая ул., 8(жилой дом)     | 0,036994 | 0,036994 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 284 | Демократическая ул., 9(жилой дом)     | 0,027733 | 0,027733 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 285 | Демократическая ул., 10(жилой дом)    | 0,031928 | 0,031928 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 286 | Демократическая ул., 13/17(жилой дом) | 0,028551 | 0,028551 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 287 | Демократическая ул., 17(жилой дом)    | 0,045277 | 0,045277 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 288 | Дружбы Народов ул., 3(жилой дом)      | 0,012755 | 0,012755 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 289 | Дружбы Народов ул., 4(жилой дом)      | 0,025283 | 0,025283 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 290 | Дружбы Народов ул., 6(жилой дом)      | 0,038700 | 0,038700 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 291 | Дружбы Народов ул., 7(жилой дом)      | 0,041386 | 0,041386 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 292 | Дружбы Народов ул., 8(жилой дом)      | 0,032766 | 0,032766 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 293 | Дружбы Народов ул., 10(жилой дом)     | 0,034210 | 0,034210 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 294 | Дружбы Народов ул., 14/11(жилой дом)  | 0,035146 | 0,035146 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 295 | Дружбы Народов ул., 16(жилой дом)     | 0,036903 | 0,036903 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 296 | Дружбы Народов ул., 18(жилой дом)     | 0,047776 | 0,047776 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 297 | Заводской пер., 8(жилой дом)          | 0,036516 | 0,036516 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 298 | Зеркальная ул., 2(жилой дом)          | 0,040264 | 0,040264 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 299 | Зеркальная ул., 3(жилой дом)          | 0,049799 | 0,049799 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 300 | Зеркальная ул., 4(жилой дом)          | 0,050719 | 0,050719 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 301 | Зеркальная ул., 5(жилой дом)          | 0,062933 | 0,062933 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 302 | Зеркальная ул., 6(жилой дом)          | 0,069445 | 0,069445 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 303 | Зеркальная ул., 7(жилой дом)          | 0,051391 | 0,051391 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 304 | Зеркальная ул., 8(жилой дом)          | 0,061772 | 0,061772 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 305 | Зеркальная ул., 10(жилой дом)         | 0,042025 | 0,042025 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 306 | Минская ул., 3(жилой дом)             | 0,059713 | 0,059713 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 307 | Минская ул., 9(1-15, жилой дом)       | 0,047704 | 0,047704 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 308 | Минская ул., 9(16-36, жилой дом)      | 0,063617 | 0,063617 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 309 | Минская ул., 19(жилой дом)            | 0,162248 | 0,138275 | 0,023973 | ГХ ТЭК № 4 |
| 310 | Мира ул., 3(жилой дом)                | 0,020246 | 0,020246 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 311 | Мира ул., 4/12(жилой дом)             | 0,036172 | 0,036172 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 312 | Мира ул., 5(жилой дом)                | 0,022291 | 0,022291 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 313 | Мира ул., 6(жилой дом)                | 0,035245 | 0,035245 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 314 | Мира ул., 7(жилой дом)                | 0,029211 | 0,029211 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 315 | Мира ул., 8/11(жилой дом)             | 0,032186 | 0,032186 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 316 | Мира ул., 9(жилой дом)                | 0,031005 | 0,031005 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 317 | Мира ул., 10/12(жилой дом)            | 0,031942 | 0,031942 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 318 | Мира ул., 13(жилой дом)               | 0,032761 | 0,032761 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 319 | Мира ул., 15(жилой дом)               | 0,032053 | 0,032053 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 320 | Мира ул., 18(жилой дом)               | 0,057248 | 0,057248 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 321 | Мира ул., 20(жилой дом)               | 0,056065 | 0,056065 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 322 | Мира ул., 21(жилой дом)               | 0,343234 | 0,286826 | 0,056408 | ГХ ТЭК № 4 |
| 323 | Мира ул., 22(жилой дом)               | 0,043424 | 0,043424 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |

|     |                                     |          |          |          |            |
|-----|-------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 324 | Мичурина ул., 2(жилой дом)          | 0,242709 | 0,203653 | 0,039056 | ГХ ТЭК № 4 |
| 325 | Одесская ул., 3(жилой дом)          | 0,028242 | 0,028242 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 326 | Одесская ул., 6(жилой дом)          | 0,026304 | 0,026304 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 327 | Одесская ул., 7(жилой дом)          | 0,028865 | 0,028865 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 328 | Одесская ул., 8(жилой дом)          | 0,023485 | 0,023485 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 329 | ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ул., 3(жилой дом)     | 0,060419 | 0,060419 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 330 | ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ул., 5а(общеежитие)   | 0,144164 | 0,144164 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 331 | Полярная ул., 9(ТСЖ "Наш дом")      | 0,417903 | 0,356788 | 0,061115 | ГХ ТЭК № 4 |
| 332 | Полярная ул., 14(частный)           | 0,008195 | 0,008195 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 333 | Полярная ул., 18(частный)           | 0,005851 | 0,005851 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 334 | Прудинская ул., 2а(ТСЖ "Дубок")     | 0,098572 | 0,098572 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 335 | Прудинская ул., 3(жилой дом)        | 0,660714 | 0,531975 | 0,128739 | ГХ ТЭК № 4 |
| 336 | Прудинская ул., 4 (Сочнева Л.В.)    | 0,003885 | 0,003885 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 337 | Прудинская ул., 4а(жилой дом)       | 0,174109 | 0,145200 | 0,028909 | ГХ ТЭК № 4 |
| 338 | Прудинская ул., 10(жилой дом)       | 0,016500 | 0,016500 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 339 | Прудинская ул., 12(жилой дом)       | 0,019900 | 0,019900 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 340 | Прудинская ул., 13(жилой дом)       | 0,062300 | 0,062300 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 341 | Прудинская ул., 14(жилой дом)       | 0,017805 | 0,017805 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 342 | Прудинская ул., 15(жилой дом)       | 0,069700 | 0,069700 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 343 | Прудинская ул., 16(жилой дом)       | 0,024500 | 0,024500 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 344 | Прудинская ул., 17(жилой дом)       | 0,060000 | 0,060000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 345 | Прудинская ул., 18(жилой дом)       | 0,013629 | 0,013629 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 346 | Прудинская ул., 19(жилой дом)       | 0,058800 | 0,058800 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 347 | Садовая ул., 33(жилой дом)          | 0,009415 | 0,009415 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 348 | Садовая ул., 35(Зюкина М.С.)        | 0,006887 | 0,006887 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 349 | Садовая ул., 38-2(Смирнова Т.Е.)    | 0,006296 | 0,006296 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 350 | Садовая ул., 51(ТСЖ23)              | 0,055329 | 0,000000 | 0,055329 | ГХ ТЭК № 4 |
| 351 | Садовая ул., 51(ТСЖ23)              | 0,292456 | 0,292456 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 352 | Садовая ул., 57(жилой дом)          | 0,525927 | 0,431904 | 0,094023 | ГХ ТЭК № 4 |
| 353 | Садовая ул., 59 (жилой дом)         | 0,047735 | 0,000000 | 0,047735 | ГХ ТЭК № 4 |
| 354 | Садовая ул., 59(жилой дом)          | 0,211116 | 0,211116 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 355 | Садовая ул., 59а(жилой дом)         | 0,158728 | 0,158728 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 356 | Садовая ул., 59а(жилой дом)         | 0,026760 | 0,000000 | 0,026760 | ГХ ТЭК № 4 |
| 357 | Садовая ул., 63(жилой дом)          | 0,220290 | 0,220290 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 358 | Садовая ул., 63а(ТСЖ"Легенда")      | 0,125413 | 0,125413 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 359 | Садовая ул., 65(жилой дом)          | 0,228556 | 0,228556 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 360 | Садовая ул., 67(жилой дом)          | 0,368788 | 0,300802 | 0,067986 | ГХ ТЭК № 4 |
| 361 | Садовая ул., 67а(ТСЖ"Сад")          | 0,260375 | 0,216618 | 0,043757 | ГХ ТЭК № 4 |
| 362 | Садовая ул., 69(1-30)               | 0,126549 | 0,105078 | 0,021471 | ГХ ТЭК № 4 |
| 363 | Садовая ул., 69а(31-75)             | 0,203310 | 0,172045 | 0,031265 | ГХ ТЭК № 4 |
| 364 | Садовая ул., 71(жилой дом)          | 0,406443 | 0,344967 | 0,061476 | ГХ ТЭК № 4 |
| 365 | Садовая ул., 73(жилой дом)          | 0,183591 | 0,156831 | 0,026760 | ГХ ТЭК № 4 |
| 366 | Садовая ул., 74(Сибанхакулова А.М.) | 0,004118 | 0,004118 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 367 | Севастопольская ул., 4(жилой дом)   | 0,036503 | 0,036503 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |

|     |                                            |          |          |          |                  |
|-----|--------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 368 | Северная ул., 3(жилой дом)                 | 0,256293 | 0,222300 | 0,033993 | ГХ ТЭК № 4       |
| 369 | Транспортная ул., 10(жилой дом)            | 0,154315 | 0,154315 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4       |
| 370 | Транспортная ул., 10а(жилой дом) население | 0,163217 | 0,153698 | 0,009519 | ГХ ТЭК № 4       |
| 371 | Транспортная ул., 10б(жилой дом) население | 0,267823 | 0,248785 | 0,019038 | ГХ ТЭК № 4       |
| 372 | Шатурская ул., 5(ТСЖ "Пион")               | 0,247760 | 0,247760 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4       |
| 373 | Димитрова ул., 31(жилой дом)               | 0,225407 | 0,225407 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 374 | Кр.партизан ул., 72/29(жилой дом)          | 0,108453 | 0,108453 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 375 | Микрорайон, 1(жилой дом)                   | 0,082568 | 0,082568 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 376 | Микрорайон, 2(жилой дом)                   | 0,085629 | 0,085629 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 377 | Микрорайон, 3(жилой дом)                   | 0,079205 | 0,079205 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 378 | Микрорайон, 4(жилой дом)                   | 0,084419 | 0,084419 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 379 | Микрорайон, 12(жилой дом)                  | 0,064109 | 0,064109 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 380 | Микрорайон, 13(жилой дом)                  | 0,065939 | 0,065939 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 381 | Микрорайон, 14(ТСЖ-3)                      | 0,218241 | 0,218241 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 382 | Микрорайон, 15(жилой дом)                  | 0,238737 | 0,238737 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 383 | Микрорайон, 16(жилой дом)                  | 0,238912 | 0,238912 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 384 | Микрорайон, 17(жилой дом)                  | 0,098876 | 0,098876 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 385 | Микрорайон, 18(жилой дом)                  | 0,226015 | 0,226015 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 386 | Микрорайон, 19(жилой дом)                  | 0,128703 | 0,128703 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 387 | Микрорайон, 20(жилой дом)                  | 0,226707 | 0,226707 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 388 | Микрорайон, 21(жилой дом)                  | 0,224628 | 0,224628 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 389 | Микрорайон, 23(жилой дом)                  | 0,179712 | 0,179712 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 390 | Микрорайон, 24(жилой дом)                  | 0,073852 | 0,073852 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 391 | Микрорайон, 25(жилой дом)                  | 0,064983 | 0,064983 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 392 | Микрорайон, 26(жилой дом)                  | 0,099669 | 0,099669 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 393 | Микрорайон, 27(жилой дом)                  | 0,077621 | 0,077621 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 394 | Микрорайон, 28(жилой дом)                  | 0,182657 | 0,182657 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 395 | Микрорайон, 29(жилой дом)                  | 0,247800 | 0,247800 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 396 | Микрорайон, 30(жилой дом)                  | 0,084007 | 0,084007 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 397 | Микрорайон, 31(жилой дом)                  | 0,155507 | 0,155507 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 398 | Микрорайон, 32(ТСЖ-10)                     | 0,196160 | 0,196160 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 399 | Микрорайон, 32а(ЖСК-13)                    | 0,209321 | 0,209321 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 400 | Микрорайон, 33(жилой дом)                  | 0,235142 | 0,235142 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 401 | Микрорайон, 34(жилой дом)                  | 0,228371 | 0,228371 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 402 | Микрорайон, 35(жилой дом)                  | 0,134151 | 0,134151 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 403 | Микрорайон, 36(ТСЖ "Нива")                 | 0,233900 | 0,233900 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 404 | Микрорайон, 37(жилой дом)                  | 0,189662 | 0,189662 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 405 | Микрорайон, 37а(жилой дом)                 | 0,180536 | 0,180536 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 406 | Микрорайон, 38(ТСЖ "Успех")                | 0,150400 | 0,150400 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 407 | Микрорайон, 39(ТСЖ "Дружба")               | 0,139738 | 0,139738 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 408 | Микрорайон, 40(ТСЖ "Надежда")              | 0,112434 | 0,112434 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 409 | Микрорайон, 41(жилой дом)                  | 0,233666 | 0,233666 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |

|     |                                           |          |          |          |                      |
|-----|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 410 | Микрорайон, 42(жилой дом)                 | 0,159420 | 0,159420 | 0,000000 | ГХ котельная № 1     |
| 411 | Микрорайон, 43(жилой дом)                 | 0,256353 | 0,256353 | 0,000000 | ГХ котельная № 1     |
| 412 | Микрорайон, 45(жилой дом)                 | 0,105528 | 0,105528 | 0,000000 | ГХ котельная № 1     |
| 413 | Микрорайон, 47(жилой дом)                 | 0,123603 | 0,123603 | 0,000000 | ГХ котельная № 1     |
| 414 | Микрорайон, 50(общежитие )                | 0,239839 | 0,239839 | 0,000000 | ГХ котельная № 1     |
| 415 | Микрорайон, 50а(жилой дом)                | 0,233690 | 0,233690 | 0,000000 | ГХ котельная № 1     |
| 416 | Добролюбова ул., 4(жилой дом)             | 0,045415 | 0,045415 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 417 | Добролюбова ул., 8(жилой дом)             | 0,098964 | 0,097906 | 0,001058 | ГХ котельная №4      |
| 418 | Добролюбова ул., 12(общежитие)            | 0,215638 | 0,197801 | 0,017837 | ГХ котельная №4      |
| 419 | Добролюбова ул., 19(жилой дом)            | 0,114794 | 0,114794 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 420 | Добролюбова ул., 21(1-14,15,17,19кв.)     | 0,066906 | 0,066906 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 421 | Добролюбова ул., 21(16,18,20-35кв.)       | 0,083172 | 0,062944 | 0,020228 | ГХ котельная №4      |
| 422 | Менжинского ул., 4(жилой дом)             | 0,036619 | 0,036619 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 423 | Чапаева ул., 3(жилой дом)                 | 0,028901 | 0,028901 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 424 | Чапаева ул., 4(жилой дом)                 | 0,075946 | 0,075946 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 425 | Чапаева ул., 5(жилой дом)                 | 0,058995 | 0,058995 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 426 | Чапаева ул., 6/9(жилой дом)               | 0,125665 | 0,125665 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 427 | Чапаева ул., 10(жилой дом)                | 0,155359 | 0,136674 | 0,018685 | ГХ котельная №4      |
| 428 | Владимирская ул., 1(жилой дом)            | 0,450239 | 0,383700 | 0,066539 | ГХ котельная Вокзал  |
| 429 | Владимирская ул., 3а(жилой дом)           | 0,194900 | 0,194900 | 0,000000 | ГХ котельная Вокзал  |
| 430 | Железнодорожный пос., 3(жилой дом кв.3,4  | 0,007950 | 0,007950 | 0,000000 | ГХ котельная Вокзал  |
| 431 | Калинина ул., 53(жилой дом)               | 0,078800 | 0,078800 | 0,000000 | ГХ котельная Роддома |
| 432 | Калинина ул., 55(жилой дом)               | 0,026000 | 0,026000 | 0,000000 | ГХ котельная Роддома |
| 433 | Калинина ул., 57(жилой дом)               | 0,081600 | 0,081600 | 0,000000 | ГХ котельная Роддома |
| 434 | Калинина ул., 59(жилой дом)               | 0,098456 | 0,083000 | 0,015456 | ГХ котельная Роддома |
| 435 | Кр.Партизан ул., 60(жилой дом)            | 0,003800 | 0,003800 | 0,000000 | ГХ котельная Роддома |
| 436 | п.Гус. Интернациональная ул., 4(жи        | 0,020641 | 0,020641 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 437 | п.Гус. Интернациональная ул., 5(частный)  | 0,004658 | 0,004658 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 438 | п.Гус. Интернациональная ул., 6(жи        | 0,032896 | 0,032896 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 439 | п.Гус. Интернациональная ул., 8(жилой д   | 0,032651 | 0,032651 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 440 | п.Гус. Интернациональная ул., 10(жи       | 0,052468 | 0,052468 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 441 | п.Гус. Интернациональная ул., 17(частный) | 0,006759 | 0,006759 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 442 | п.Гус. Мира ул., 5(жилой дом)             | 0,060445 | 0,060445 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 443 | п.Гус. Мира ул., 6(жилой дом)             | 0,061306 | 0,061306 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 444 | п.Гус. Мира ул., 8(жилой дом)             | 0,044010 | 0,044010 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 445 | п.Гус. Мира ул., 11(жилой дом)            | 0,047583 | 0,047583 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 446 | п.Гус. Мира ул., 13(жилой дом)            | 0,021782 | 0,021782 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 447 | п.Гус. Мира ул., 14(жилой дом)            | 0,061704 | 0,061704 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 448 | п.Гус. Мира ул., 15(жилой дом)            | 0,007694 | 0,007694 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 449 | п.Гус. Мира ул., 17(жилой дом)            | 0,024695 | 0,024695 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 450 | п.Гус. Октябрьская ул., 1(жилой дом       | 0,056194 | 0,056194 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 451 | п.Гус. Октябрьская ул., 2(жилой дом       | 0,008754 | 0,008754 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |

|     |                                      |          |          |          |                      |
|-----|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 452 | п.Гус. Октябрьская ул., 2а(жилой до  | 0,028604 | 0,028604 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 453 | п.Гус. Октябрьская ул., 4(жилой дом  | 0,024054 | 0,024054 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 454 | п.Гус. Октябрьская ул., 5(жилой дом  | 0,013987 | 0,013987 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 455 | п.Гус. Октябрьская ул., 6(жилой дом  | 0,034200 | 0,034200 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 456 | п.Гус. Октябрьская ул., 7(жилой дом  | 0,022443 | 0,022443 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 457 | п.Гус. Октябрьская ул., 9(жилой дом  | 0,049374 | 0,049374 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 458 | п.Гус. Октябрьская ул., 11(жилой дом | 0,021441 | 0,021441 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 459 | п.Гус. Пионерская ул., 6(            | 0,007372 | 0,007372 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 460 | п.Гус. Пионерская ул., 9(            | 0,007805 | 0,007805 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 461 | п.Гус. Пионерская ул., 10(           | 0,002832 | 0,002832 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 462 | п.Гус. Пионерская ул., 11(частный)   | 0,002314 | 0,002314 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 463 | п.Гус. Пионерская ул., 12(           | 0,005410 | 0,005410 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 464 | п.Гус. Пионерская ул., 14(жилой дом) | 0,058474 | 0,058474 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 465 | п.Гус. Пионерская ул., 14а(          | 0,014700 | 0,014700 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 466 | п.Гус. Пионерская ул., 15(жилой дом) | 0,072700 | 0,072700 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 467 | п.Гус. Пионерская ул., 16(жилой дом) | 0,014889 | 0,014889 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 468 | п.Гус. Пионерская ул., 17(жилой дом) | 0,052286 | 0,052286 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 469 | п.Гус. Пионерская ул., 18(жилой дом) | 0,061396 | 0,061396 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 470 | п.Гус. Пожарный проезд, 2(           | 0,010502 | 0,010502 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 471 | п.Гус. Пожарный проезд, 6а(жилой до  | 0,014216 | 0,014216 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 472 | п.Гус. Пушкина ул., 3(жилой дом)     | 0,007727 | 0,007727 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 473 | п.Гус. Садовая ул., 1(жилой дом)     | 0,016927 | 0,016927 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 474 | п.Гус. Садовая ул., 1/б(жилой дом)   | 0,067025 | 0,067025 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 475 | п.Гус. Садовая ул., 2(жилой дом)     | 0,069385 | 0,069385 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 476 | п.Гус. Садовая ул., 3(жилой дом)     | 0,006383 | 0,006383 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 477 | п.Гус. Садовая ул., 4(жилой дом)     | 0,047454 | 0,047454 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 478 | п.Гус. Садовая ул., 5(жилой дом)     | 0,025985 | 0,025985 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 479 | п.Гус. Садовая ул., 6(жилой дом)     | 0,037366 | 0,037366 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 480 | п.Гус. Садовая ул., 7(жилой дом)     | 0,041190 | 0,041190 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 481 | п.Гус. Садовая ул., 9(жилой дом)     | 0,066764 | 0,066764 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 482 | п.Гус. Садовая ул., 13(              | 0,005915 | 0,005915 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 483 | п.Гус. Советская ул., 10(жилой дом)  | 0,008179 | 0,008179 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 484 | п.Гус. Советская ул., 11(жилой дом)  | 0,024837 | 0,024837 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 485 | п.Гус. Советская ул., 12(жилой дом)  | 0,016026 | 0,016026 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 486 | п.Гус. Советская ул., 14(жилой дом)  | 0,029394 | 0,029394 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 487 | п.Гус. Советская ул., 18(жилой дом)  | 0,013792 | 0,013792 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 488 | п.Гус. Советская ул., 22(жилой дом)  | 0,033516 | 0,033516 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 489 | п.Гус. Советская ул., 26а (жилой дом | 0,002022 | 0,002022 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 490 | п.Гус. Советская ул., 27(жилой дом)  | 0,049906 | 0,049906 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 491 | п.Гус. Советская ул., 28(жилой дом)  | 0,033541 | 0,033541 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 492 | п.Гус. Советская ул., 29(жилой дом)  | 0,067603 | 0,067603 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 493 | п.Гус. Советская ул., 31(жилой дом)  | 0,007410 | 0,007410 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 494 | п.Гус. Советская ул., 40(жилой дом)  | 0,061710 | 0,061710 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 495 | п.Гус. Советская ул., 42(жилой дом)  | 0,068308 | 0,068308 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |

|     |                                         |           |           |           |                      |
|-----|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| 496 | п.Гус. Спортивный пер., 30(жилой дом    | 0,034774  | 0,034774  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 497 | п.Гус. Спортивный пер., 30а(жилой до    | 0,036206  | 0,036206  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 498 | п.Гус. Столярный пер., 5а(жилой дом     | 0,010200  | 0,010200  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 499 | п.Гус. Строительная ул., 16(жилой до    | 0,050197  | 0,050197  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 500 | п.Гус. Строительная ул., 18(жилой до    | 0,056681  | 0,056681  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 501 | п.Гус. Строительная ул., 20(жилой до    | 0,039123  | 0,039123  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 502 | п.Гус. Строительная ул., 21(жилой до    | 0,062480  | 0,062480  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 503 | п.Гус. Строительная ул., 22(жилой до    | 0,049388  | 0,049388  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 504 | п.Гус. Строительная ул., 23(жилой до    | 0,053182  | 0,053182  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 505 | п.Гус. Строительная ул., 24(жилой до    | 0,036863  | 0,036863  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 506 | п.Гус. Строительная ул., 25( жилой дом) | 0,029130  | 0,029130  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 507 | п.Гус. Строительная ул., 36(жилой до    | 0,069117  | 0,069117  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 508 | п.Гус. Строительная ул., 38(жилой до    | 0,068914  | 0,068914  | 0,000000  | ГХ котельная п. Гусе |
| 509 | п.Нов. Ленина ул., 9(жилой дом)         | 0,064807  | 0,064807  | 0,000000  | ГХ котельная п. Новы |
| 510 | п.Нов. Ленина ул., 10(жилой дом)        | 0,055989  | 0,055989  | 0,000000  | ГХ котельная п. Новы |
| 511 | п.Нов. Ленина ул., 11(жилой дом)        | 0,054185  | 0,054185  | 0,000000  | ГХ котельная п. Новы |
| 512 | п.Нов. Ленина ул., 12(жилой дом)        | 0,069768  | 0,069768  | 0,000000  | ГХ котельная п. Новы |
| 513 | п.Нов. Ленина ул., 13(жилой дом)        | 0,060745  | 0,060745  | 0,000000  | ГХ котельная п. Новы |
| 514 | п.Нов. Ленина ул., 14(жилой дом)        | 0,054839  | 0,054839  | 0,000000  | ГХ котельная п. Новы |
| 515 | п.Нов. Ленина ул., 15(жилой дом)        | 0,098984  | 0,098984  | 0,000000  | ГХ котельная п. Новы |
| 516 | п.Нов. Ленина ул., 16(жилой дом)        | 0,087188  | 0,087188  | 0,000000  | ГХ котельная п. Новы |
| 517 | п.Нов. Ленина ул., 16а(жилой дом)       | 0,043112  | 0,043112  | 0,000000  | ГХ котельная п. Новы |
| 518 | п.Нов. Ленина ул., 17(жилой дом)        | 0,031162  | 0,031162  | 0,000000  | ГХ котельная п. Новы |
| 519 | п.Панфилово, 1а(жилой дом)              | 0,071038  | 0,071038  | 0,000000  | ГХ котельная п. Панф |
| 520 | п.Панфилово, 3(жилой дом)               | 0,090268  | 0,090268  | 0,000000  | ГХ котельная п. Панф |
| 521 | п.Панфилово, 5(жилой дом)               | 0,092296  | 0,092296  | 0,000000  | ГХ котельная п. Панф |
| 522 | п.Панфилово, 10(жилой дом)              | 0,026054  | 0,026054  | 0,000000  | ГХ котельная п. Панф |
| 523 | п.Панфилово, 17(частный)                | 0,001104  | 0,001104  | 0,000000  | ГХ котельная п. Панф |
| 524 | п.Панфилово, 28(жилой дом)              | 0,052553  | 0,052553  | 0,000000  | ГХ котельная п. Панф |
| 525 | п.Панфилово, 29(жилой дом)              | 0,042205  | 0,042205  | 0,000000  | ГХ котельная п. Панф |
| 526 | п.Панфилово, 30(жилой дом)              | 0,047414  | 0,047414  | 0,000000  | ГХ котельная п. Панф |
| 527 | п.Панфилово, 36(жилой дом)              | 0,034100  | 0,034100  | 0,000000  | ГХ котельная п. Панф |
| 528 | Полевая ул., 3(жилой дом)               | 0,202766  | 0,168050  | 0,034716  | ГХ котельная ул. Пол |
| 529 | Полевая ул., 3а(жилой дом)              | 0,253640  | 0,213500  | 0,040140  | ГХ котельная ул. Пол |
| 530 | Полевая ул., 5(жилой дом)               | 0,385437  | 0,328300  | 0,057137  | ГХ котельная ул. Пол |
|     | Итого:                                  | 85,730220 | 75,314898 | 10,415322 |                      |

**Объем потребления тепловой энергии потребителями бюджетной сферы и прочие.**

Таблица № 14

| №№ | Адрес жилого дома | Нагрузка, Гкал/час  |                 |                          | Источник тепло-снабжения |
|----|-------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                   | отопление<br>Гкал/ч | ГВС<br>Гкал/час | технологические<br>нужды |                          |

|    |                                               |          |          |          |                   |
|----|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 1  | Калинина ул., 1 (администрация)               | 0,220283 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ГСК  |
| 2  | Писарева ул., 15 (дом ребенка)                | 0,091116 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ГСК  |
| 3  | Интернациональная ул., 40а(ООО "Копейка-      | 0,065567 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 4  | Интернациональная ул., 40а(кв. 66<br>ОООКра   | 0,002980 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 5  | Интернациональная ул., 40а(магазин)           | 0,013495 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 6  | Интернациональная ул., 42а(КОС)               | 0,004817 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 7  | Интернациональная ул., 42а(КОС)               | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 8  | Интернациональная ул., 42а(кафе "У<br>Алекс   | 0,000000 | 0,000286 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 9  | Интернациональная ул., 42а(м-н "Аль-<br>бина" | 0,008458 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 10 | Интернациональная ул., 42а(м-н "Аль-<br>бина" | 0,000000 | 0,000372 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 11 | Интернациональная ул., 42а(м-н "Со-<br>фья-5" | 0,006480 | 0,000372 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 12 | Интернациональная ул., 42а(м-н "Со-<br>фья-5" | 0,000000 | 0,000372 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 13 | Интернациональная ул., 42а(м-н "Цен-<br>трстр | 0,020403 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 14 | Интернациональная ул., 42а(м-н "Цен-<br>трстр | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 15 | Интернациональная ул., 42а(магазин)           | 0,018189 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 16 | Интернациональная ул., 42а(магазин)           | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 17 | Интернациональная ул.,<br>42а(парикмахерская) | 0,001373 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 18 | Интернациональная ул.,<br>42а(парикмахерская) | 0,000000 | 0,000189 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 19 | Интернациональная ул.,<br>42а(пуст.помещ)     | 0,003448 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 20 | Интернациональная ул.,<br>42а(пуст.помещ)     | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 21 | Интернациональная ул., 52(здание<br>школы)    | 0,179029 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 22 | Интернациональная ул., 52(здание<br>школы)    | 0,000000 | 0,002475 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 23 | Интернациональная ул.,<br>52(пристройка)      | 0,069683 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 24 | Интернациональная ул., 53(ДМ<br>"Хруст.")     | 0,364436 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 25 | Иркутская ул., 24а(д/сад №34)                 | 0,133626 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 26 | Иркутская ул., 24а(д/сад №34)                 | 0,000000 | 0,016471 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 27 | К.Маркса ул., 58а(АО "Россельхоз-<br>банк")   | 0,005501 | 0,000072 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 28 | К.Маркса ул., 58а(ИП Виташова Н.Ю.)           | 0,001715 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 29 | К.Маркса ул., 58а(ИП Виташова Н.Ю.)           | 0,000000 | 0,000030 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 30 | К.Маркса ул., 58а(Магазин "Регина")           | 0,004502 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 31 | К.Маркса ул., 58а(Магазин "Регина")           | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |

|    |                                          |          |          |          |                   |
|----|------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 32 | К.Маркса ул., 58а(Нотариальная кон-тора) | 0,005451 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 33 | К.Маркса ул., 58а(Нотариальная кон-тора) | 0,000000 | 0,000057 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 34 | К.Маркса ул., 58а(ООО ЕРИЦ)              | 0,007720 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 35 | К.Маркса ул., 58а(ООО ЕРИЦ)              | 0,000000 | 0,000100 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 36 | К.Маркса ул., 58а(магазин "Продукты")    | 0,008180 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 37 | Каховского ул., (Временный торговый пав  | 0,006964 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 38 | Каховского ул., 2("Винная лавка")        | 0,002544 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 39 | Каховского ул., 2("Винная лавка")        | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 40 | Каховского ул., 2(ООО "Виогем")          | 0,078489 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 41 | Каховского ул., 2(ООО "Виогем")          | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 42 | Каховского ул., 2(Салон красоты)         | 0,005000 | 0,000189 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 43 | Каховского ул., 2(магазин Экономыч)      | 0,004934 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 44 | Каховского ул., 2(магазин Экономыч)      | 0,000000 | 0,000029 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 45 | Каховского ул., 4 (Турист.агенство)      | 0,006972 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 46 | Каховского ул., 4 (Турист.агенство)      | 0,000000 | 0,000029 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 47 | Каховского ул., 4 (кв.167 )              | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 48 | Каховского ул., 4 (м-н"Мир детск.обуви"  | 0,002604 | 0,000015 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 49 | Каховского ул., 4 (магазин "Беби")       | 0,000000 | 0,000015 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 50 | Каховского ул., 4 (магазин "Беби")       | 0,003834 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 51 | Каховского ул., 4("салон-парикмахерская  | 0,004973 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 52 | Каховского ул., 4("салон-парикмахерская  | 0,000000 | 0,000306 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 53 | Каховского ул., 4(ИП Блохина Т.В.)       | 0,005100 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 54 | Каховского ул., 4(ИП Блохина Т.В.)       | 0,000000 | 0,000015 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 55 | Каховского ул., 4(аптечный пункт)        | 0,002951 | 0,000062 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 56 | Каховского ул., 4(м-н "Пластиковые окна  | 0,003560 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 57 | Каховского ул., 4(м-н "Пластиковые окна  | 0,000000 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 58 | Каховского ул., 4(м-н "Сладкая сказ-ка") | 0,003437 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 59 | Каховского ул., 4(м-н "Сладкая сказ-ка") | 0,000000 | 0,000015 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 60 | Каховского ул., 4(маг.Теремок)           | 0,004640 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 61 | Каховского ул., 4(маг.Теремок)           | 0,000000 | 0,000043 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 62 | Каховского ул., 4(магазин "Радуга")      | 0,000000 | 0,000015 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 63 | Каховского ул., 4(магазин "Радуга")      | 0,002760 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 64 | Каховского ул., 4(офис "Фирма Форт       | 0,002707 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 65 | Каховского ул., 4(офис "Фирма Форт       | 0,000000 | 0,000015 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 66 | Каховского ул., 4(салон мебели "Лотос")  | 0,003672 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 67 | Каховского ул., 4(салон мебели "Ло-      | 0,000000 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |

|     |                                         |          |          |          |                   |
|-----|-----------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
|     | тос")                                   |          |          |          |                   |
| 68  | Каховского ул., 4(цветочный салон "Гран | 0,003816 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 69  | Каховского ул., 4(цветочный салон "Гран | 0,000000 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 70  | Каховского ул., 5 (ФГУП "Космич. связь" | 0,011000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 71  | Каховского ул., 5 (ФГУП "Космич. связь" | 0,000000 | 0,000015 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 72  | Каховского ул., 5(ИП Ломов Ю.И.)        | 0,005549 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 73  | Каховского ул., 5(ИП Ломов Ю.И.)        | 0,000000 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 74  | Каховского ул., 5(ООО "Центр.регион")   | 0,003519 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 75  | Каховского ул., 5(кв 118)               | 0,006307 | 0,000427 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 76  | Каховского ул., 5(кв 17)                | 0,007477 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 77  | Каховского ул., 5(кв 73)                | 0,008677 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 78  | Каховского ул., 5(м-н "Грация")         | 0,005241 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 79  | Каховского ул., 5(м-н "Грация")         | 0,000000 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 80  | Каховского ул., 5(маг."Водяной")        | 0,005265 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 81  | Каховского ул., 5(маг."Водяной")        | 0,000000 | 0,000062 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 82  | Каховского ул., 5(магазин)              | 0,008602 | 0,000804 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 83  | Каховского ул., 5(медицинский центр)    | 0,006708 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 84  | Каховского ул., 5(медицинский центр)    | 0,000000 | 0,000193 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 85  | Каховского ул., 5(офис такси "Гусь")    | 0,001012 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 86  | Каховского ул., 5(офис такси "Гусь")    | 0,000000 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 87  | Каховского ул., 5(парикм)               | 0,000000 | 0,000204 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 88  | Каховского ул., 5(парикм)               | 0,006166 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 89  | Каховского ул., 5(парикмах)             | 0,006794 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 90  | Каховского ул., 5(парикмах)             | 0,000000 | 0,000510 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 91  | Каховского ул., 5(салон косметологии)   | 0,005765 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 92  | Каховского ул., 5(салон косметологии)   | 0,000000 | 0,001225 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 93  | Каховского ул., 5(студия красоты)       | 0,009337 | 0,000306 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 94  | Каховского ул., 8 (Солярий "Ботаник")   | 0,002201 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 95  | Каховского ул., 8 (Солярий "Ботаник")   | 0,000000 | 0,000189 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 96  | Каховского ул., 8 (магазин "Интеграл")  | 0,000000 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 97  | Каховского ул., 8 (магазин "Интеграл")  | 0,002091 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 98  | Каховского ул., 10(ОАО БАНК "УРАЛСИБ")  | 0,026260 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 99  | Каховского ул., 10(ОАО БАНК "УРАЛСИБ")  | 0,000000 | 0,000083 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 100 | Каховского ул., 10(Сбербанк)            | 0,018028 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 101 | Каховского ул., 10(Сбербанк)            | 0,000000 | 0,000110 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 102 | Каховского ул., 12(аптека)              | 0,012238 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 103 | Каховского ул., 12(м-н "СоюзПродукт")   | 0,009041 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 104 | Каховского ул., 12(м-н "СоюзПродукт")   | 0,000000 | 0,000155 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |

|     |                                               |          |          |          |                   |
|-----|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
|     | дукт")                                        |          |          |          |                   |
| 105 | Каховского ул., 12(отд. св.№3)                | 0,017259 | 0,000155 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 106 | Каховского ул., 12(салон "Арт-стиль")         | 0,002013 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 107 | Каховского ул., 12(салон "Арт-стиль")         | 0,000000 | 0,000204 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 108 | М-Апостола ул., 3(кв. 67 ООО Красное<br>Эх    | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 109 | М-Апостола ул., 5( "Разливное пиво")          | 0,002292 | 0,000186 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 110 | М-Апостола ул., 9 (здание управления )        | 0,085959 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 111 | М-Апостола ул., 9(гараж на 5 автом.)          | 0,010232 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 112 | М-Апостола ул., 9(гараж на 7 автом.)          | 0,011666 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 113 | М-Апостола ул., 9(пристройка)                 | 0,105162 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 114 | М-Апостола ул., 14(ООО "Росгосстрах"          | 0,010065 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 115 | М-Апостола ул., 14(ООО "Росгосстрах"          | 0,000000 | 0,000086 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 116 | М-Апостола ул., 17(магазин "Продук-<br>ты)    | 0,006412 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 117 | М-Апостола ул., 17(магазин "Продук-<br>ты)    | 0,000000 | 0,000603 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 118 | Маяковского ул., 2а(кв.63 ООО Крас-<br>ное    | 0,002133 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 119 | Маяковского ул., 4а(маг.Рябинка)              | 0,004354 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 120 | Маяковского ул., 4а(минимаркет Со-<br>юзпрод  | 0,006211 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 121 | Маяковского ул., 12(д/сад №12)                | 0,212636 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 122 | Маяковского ул., 12(д/сад №12)                | 0,000000 | 0,011530 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 123 | Маяковского ул., 12а(Филиал №8<br>ФСС)        | 0,011910 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 124 | Маяковского ул., 12а(Филиал №8<br>ФСС)        | 0,000000 | 0,000172 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 125 | Маяковского ул., 12а(ЦДОД "Исток")            | 0,021170 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 126 | Маяковского ул., 12а(ЦДОД "Исток")            | 0,000000 | 0,000086 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 127 | Маяковского ул., 13(д/сад №33)                | 0,092827 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 128 | Маяковского ул., 13(д/сад №33)                | 0,000000 | 0,009954 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 129 | Маяковского ул., 15(ГКУ ВО "ЦЗН го-<br>рода Г | 0,043634 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 130 | Маяковского ул., 15(ГКУ ВО "ЦЗН го-<br>рода Г | 0,000000 | 0,000557 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 131 | Маяковского ул., 15(Планета знаний)           | 0,016734 | 0,000062 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 132 | Маяковского ул., 15(ТРК Хруст.волна)          | 0,006539 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 133 | Маяковского ул., 15(ТРК Хруст.волна)          | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 134 | Менделеева ул., 15а (нежилое помещ.)          | 0,006200 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 135 | Менделеева ул., 15а(Детский центр)            | 0,008338 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 136 | Менделеева ул., 17а(кафе)                     | 0,010380 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 137 | Менделеева ул., 20(школа №1)                  | 0,384147 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 138 | Менделеева ул., 20(школа №1)                  | 0,000000 | 0,006119 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 139 | Менделеева ул., 20(школа №1)                  | 0,000000 | 0,001792 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 140 | Менделеева ул., 21(маг"Птицевод"<br>ЗАО ЮПФ   | 0,008543 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |

|     |                                          |          |          |          |                   |
|-----|------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 141 | Менделеева ул., 21(маг"Птицевод" ЗАО ЮПФ | 0,000000 | 0,000745 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 142 | Менделеева ул., 23(кв. 87ОООКрасное Эхо) | 0,002852 | 0,000377 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 143 | Менделеева ул., 23(магазин)              | 0,000000 | 0,001862 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 144 | Менделеева ул., 23а ( магазин "Олди")    | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 145 | Менделеева ул., 25(магазин "Киви")       | 0,000000 | 0,000358 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 146 | Менделеева ул., 25(магазин "Киви")       | 0,004811 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 147 | Менделеева ул., 25(опорный пункт)        | 0,002215 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 148 | Менделеева ул., 25(опорный пункт)        | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 149 | Октябрьская ул., 61(д/сад №29)           | 0,171003 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 150 | Октябрьская ул., 61(д/сад №29)           | 0,000000 | 0,017617 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 151 | Октябрьская ул., 61(прачечная)           | 0,000000 | 0,002865 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 152 | Октябрьская ул., 61(прачечная)           | 0,007736 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 153 | Октябрьская ул., 88(д/сад №3)            | 0,087218 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 154 | Октябрьская ул., 88(д/сад №3)            | 0,000000 | 0,010742 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 155 | Октябрьская ул., 88(прачечная)           | 0,000000 | 0,001074 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 156 | Октябрьская ул., 88(прачечная)           | 0,004443 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 157 | Октябрьская ул., 90(д/сад №30)           | 0,079565 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 158 | Октябрьская ул., 90(д/сад №30)           | 0,000000 | 0,011172 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 159 | Октябрьская ул., 90(прачечная)           | 0,000000 | 0,000501 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 160 | Рылеева ул., 3(школа №3)                 | 0,455717 | 0,008341 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 161 | Рылеева ул., 3(школа №3)                 | 0,000000 | 0,002712 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 162 | Теплицкий пр-т, 25(парикмах.Весна)       | 0,003900 | 0,000510 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 163 | Теплицкий пр-т, 37( кв. 53 магазин "Нега | 0,004019 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 164 | Теплицкий пр-т, 37( кв. 53 магазин "Нега | 0,000000 | 0,000014 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 165 | Теплицкий пр-т, 37( кв.52 "ЕРКЦ")        | 0,001854 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 166 | Теплицкий пр-т, 37( кв.52 "ЕРКЦ")        | 0,000000 | 0,000014 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 167 | Теплицкий пр-т, 37("Нуга Бест")          | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 168 | Теплицкий пр-т, 37("Нуга Бест")          | 0,008959 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 169 | Теплицкий пр-т, 37("Твоя одежда")        | 0,002037 | 0,000014 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 170 | Теплицкий пр-т, 37("Цветочная лавка")    | 0,004644 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 171 | Теплицкий пр-т, 37(кв.18 ООО Красное Эхо | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 172 | Теплицкий пр-т, 37(кв.66 м-н "Модная точ | 0,004129 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 173 | Теплицкий пр-т, 37(кв.66 м-н "Модная точ | 0,000000 | 0,000014 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 174 | Теплицкий пр-т, 37(м-н "Цветочек")       | 0,003212 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 175 | Теплицкий пр-т, 37(м-н "Цветочек")       | 0,000000 | 0,000014 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 176 | Теплицкий пр-т, 37(магазин "Винтаж")     | 0,003010 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 177 | Теплицкий пр-т, 37(магазин "Винтаж")     | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 178 | Теплицкий пр-т, 37(магазин "Гламур")     | 0,003404 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 179 | Теплицкий пр-т, 37(магазин "Гламур")     | 0,000000 | 0,000014 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |

|     |                                              |          |          |          |                   |
|-----|----------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 180 | Теплицкий пр-т, 37(магазин "Глянец")         | 0,003875 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 181 | Теплицкий пр-т, 37(магазин "Глянец")         | 0,000000 | 0,000029 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 182 | Теплицкий пр-т, 37(магазин "Обувь")          | 0,003505 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 183 | Теплицкий пр-т, 37(магазин "Обувь")          | 0,000000 | 0,000014 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 184 | Теплицкий пр-т, 37(магазин Кулинария)        | 0,003001 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 185 | Теплицкий пр-т, 37(магазин Кулинария)        | 0,000000 | 0,000014 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 186 | Теплицкий пр-т, 37(минимаркет "Союзпродукт") | 0,012620 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 187 | Теплицкий пр-т, 37(минимаркет Союзпродукт)   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 188 | Теплицкий пр-т, 37(пивной бар Таверна)       | 0,004381 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 189 | Теплицкий пр-т, 37(пивной бар Таверна)       | 0,000000 | 0,000372 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 190 | Теплицкий пр-т, 37(сп-тех.клуб "Кварц")      | 0,004767 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 191 | Теплицкий пр-т, 39 (Интернет-кафе)           | 0,007638 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 192 | Теплицкий пр-т, 39 (Интернет-кафе)           | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 193 | Теплицкий пр-т, 39(ИП Нефедов)               | 0,001924 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 194 | Теплицкий пр-т, 39(ИП Нефедов)               | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 195 | Теплицкий пр-т, 43 (офисное помещение №1)    | 0,001803 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 196 | Теплицкий пр-т, 43 (офисное помещение №1)    | 0,000000 | 0,000015 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 197 | Теплицкий пр-т, 43 (офисное помещение №2)    | 0,002519 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 198 | Теплицкий пр-т, 43 (офисное помещение №2)    | 0,000000 | 0,000015 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 199 | Теплицкий пр-т, 43(аптека)                   | 0,004864 | 0,000046 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 200 | Теплицкий пр-т, 43(кафе Ириска)              | 0,006972 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 201 | Теплицкий пр-т, 43(кафе Ириска)              | 0,000000 | 0,000446 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 202 | Теплицкий пр-т, 43(кафе КомильФо")           | 0,005172 | 0,000149 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 203 | Теплицкий пр-т, 43(квартира № 47)            | 0,003515 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 204 | Теплицкий пр-т, 43(квартира № 47)            | 0,000000 | 0,000427 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 205 | Теплицкий пр-т, 43(м-н "Изюминка")           | 0,004948 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 206 | Теплицкий пр-т, 43(м-н "Изюминка")           | 0,000000 | 0,000062 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 207 | Теплицкий пр-т, 43(магазин № 1)              | 0,005025 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 208 | Теплицкий пр-т, 43(магазин № 1)              | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 209 | Теплицкий пр-т, 43(салон красоты)            | 0,003831 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 210 | Теплицкий пр-т, 43(салон красоты)            | 0,000000 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 211 | Теплицкий пр-т, 43(св.кв. № 154)             | 0,003486 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 212 | Теплицкий пр-т, 43(св.кв. № 154)             | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 213 | Теплицкий пр-т, 56 (Пиво разливное)          | 0,003119 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 214 | Теплицкий пр-т, 56 ФБУ "Владимирский ЦСМ"    | 0,004133 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |

|     |                                                |          |          |          |                   |
|-----|------------------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|
| 215 | Теплицкий пр-т, 56(Акварель)                   | 0,002962 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 216 | Теплицкий пр-т, 58 (нежилое помеще-<br>ние)    | 0,002274 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 217 | Теплицкий пр-т, 58 (нежилое помеще-<br>ние)    | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 218 | Теплицкий пр-т, 60 (м-н "Я родился")           | 0,003412 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 219 | Теплицкий пр-т, 60 (м-н "Я родился")           | 0,000000 | 0,000015 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 220 | Теплицкий пр-т, 60(ЗАО Юрьеvecкая<br>птицеф    | 0,012594 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 221 | Теплицкий пр-т, 60(ЗАО Юрьеvecкая<br>птицеф    | 0,000000 | 0,001408 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 222 | Теплицкий пр-т, 60(м-н "Продукты")             | 0,006972 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 223 | Теплицкий пр-т, 60(магазин "Конди-<br>терская  | 0,005302 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 224 | Теплицкий пр-т, 60(магазин "Конди-<br>терская  | 0,000000 | 0,000186 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 225 | Теплицкий пр-т, 60(стоматология)               | 0,002750 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 226 | Теплицкий пр-т, 60(стоматология)               | 0,000000 | 0,000204 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 227 | Теплицкий пр-т, 62( м-н " Чистюля")            | 0,003738 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 228 | Теплицкий пр-т, 62( м-н " Чистюля")            | 0,000000 | 0,000077 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 229 | Теплицкий пр-т, 62(ИП Баландина<br>Т.Н.)       | 0,004064 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 230 | Теплицкий пр-т, 62(ИП Баландина<br>Т.Н.)       | 0,000000 | 0,000031 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 231 | Теплицкий пр-т, 62(ИП Блохина Г.Н.)            | 0,006361 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 232 | Теплицкий пр-т, 62(ИП Блохина Г.Н.)            | 0,000000 | 0,000046 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 233 | Чайковского ул., 1 (ИП Богатко, мага-<br>зин   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 234 | Чайковского ул., 1 (ИП Богатко, мага-<br>зин   | 0,004197 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 235 | Чайковского ул., 1(м-н "Продукты")             | 0,005048 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 236 | Чайковского ул., 1(м-н "Продукты")             | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 237 | Чайковского ул., 12 (магазин)                  | 0,044232 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 238 | Чайковского ул., 9(ООО ЧОО "Олимп<br>XX1 век") | 0,005330 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 239 | Чайковского ул., 9(ООО ЧОП "Олимп<br>XX1 В     | 0,000000 | 0,000100 | 0,000000 | ГХ Котельная ОЧКС |
| 240 | Окружная ул., (ГРП)                            | 0,002008 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2        |
| 241 | Окружная ул., 2 (парикмахерская)               | 0,002403 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2        |
| 242 | Окружная ул., 2 (парикмахерская)               | 0,000000 | 0,000095 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2        |
| 243 | Окружная ул., 8 (д/сад №36)                    | 0,144036 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2        |
| 244 | Окружная ул., 8 (д/сад №36)                    | 0,000000 | 0,009167 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2        |
| 245 | Окружная ул., 8 (прачечная)                    | 0,000000 | 0,001361 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2        |
| 246 | Окружная ул., 8(прачечная ДОУ №36)             | 0,002487 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2        |
| 247 | Окружная ул., 8а(м-н "Нашенский")              | 0,020890 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2        |
| 248 | Окружная ул., 8а(м-н "Нашенский")              | 0,000000 | 0,000715 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2        |
| 249 | Рудницкой ул., 3(потери)                       | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2        |

|     |                                               |          |          |          |            |
|-----|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 250 | Торфяная ул., 4(ОАО "ЦентрТелеком")           | 0,003535 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 251 | Торфяная ул., 4(квартира 109)                 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 252 | Торфяная ул., 4(квартира № 109)               | 0,001331 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 253 | Торфяная ул., 4(опорный пункт)                | 0,002434 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 254 | Торфяная ул., 4(опорный пункт)                | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 255 | Торфяная ул., 9(школа №4)                     | 0,337602 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 256 | Торфяная ул., 9(школа №4)                     | 0,000000 | 0,010055 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 257 | Торфяная ул., 11(д/сад №38)                   | 0,169462 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 258 | Торфяная ул., 11(д/сад №38)                   | 0,000000 | 0,017832 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 259 | Торфяная ул., 11(прачечная )                  | 0,008481 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 260 | Торфяная ул., 11(прачечная )                  | 0,000000 | 0,002865 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 261 | Транспортная ул., 12а (городской архив)       | 0,000000 | 0,000029 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 262 | Транспортная ул., 12а (городской архив)       | 0,039294 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 263 | Транспортная ул., 12а (отд.2490)              | 0,014520 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 264 | Транспортная ул., 12а (отд.связи №6)          | 0,020925 | 0,000043 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 265 | Транспортная ул., 14а(Жукова Т.В.)            | 0,003442 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 266 | Транспортная ул., 14а(ООО "Амбигус")          | 0,031541 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 267 | Транспортная ул., 28(магазин)                 | 0,022057 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 268 | Транспортная ул., 30(ЦРП)                     | 0,025060 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 269 | Транспортная ул., 30(адм.здание)              | 0,227102 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 270 | Транспортная ул., 30(артскважина)             | 0,002797 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 271 | Транспортная ул., 30(здание гл.корпуса)       | 0,448395 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 272 | Транспортная ул., 30(здание гл.корпуса)       | 0,000000 | 0,000000 | 0,587480 | ГХ ТЭК № 2 |
| 273 | Транспортная ул., 30(мастерская по рем.)      | 0,022968 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 274 | Транспортная ул., 30(насосная)                | 0,016149 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 275 | Транспортная ул., 30(цех № 9)                 | 0,256749 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 276 | Транспортная ул., 30(цех № 9)                 | 0,000000 | 0,000000 | 0,180510 | ГХ ТЭК № 2 |
| 277 | Транспортная ул., 30(цех)                     | 0,000000 | 0,022356 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 278 | Транспортная ул., 31(кв..5)                   | 0,003934 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 2 |
| 279 | 2-ая Народная ул., 4(МДОУ № 5)                | 0,093008 | 0,010244 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 280 | 2-ая Народная ул., 4(прачечная ДОУ№5)         | 0,004828 | 0,000894 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 281 | 2-ая Народная ул., 5 (школа № 7)              | 0,121026 | 0,002789 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 282 | 2-ая Народная ул., 5 (школа № 7)              | 0,000000 | 0,000935 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 283 | 2-ая Народная ул., 6а(63,127)                 | 0,001337 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 284 | 2-ая Народная ул., 6а(бывшая парикмахер)      | 0,005028 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 285 | 2-ая Народная ул., 6а(бывшее пом.Шалган И.В.) | 0,001783 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 286 | 2-ая Народная ул., 6а(гтк)                    | 0,026174 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |

|     |                                                   |          |          |          |            |
|-----|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 287 | 2-ая Народная ул., ба(кафе)                       | 0,012514 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 288 | 2-ая Народная ул.,<br>ба(магазинЗАО"Медтех        | 0,004209 | 0,000014 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 289 | 2-ая Народная ул., ба(нежилое)                    | 0,005716 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 290 | Васильева ул., 16 (кв.№7)                         | 0,002988 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 291 | Васильева ул., 23 (админ.здание)                  | 0,078619 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 292 | Васильева ул., 23(гараж)                          | 0,009634 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 293 | Васильева ул., 23(управление по ГО<br>иЧС)        | 0,015109 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 294 | Димитрова ул., 8(Роспотребнадзор)                 | 0,008429 | 0,001815 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 295 | Димитрова ул., 8(Центр гигиены)                   | 0,074054 | 0,003933 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 296 | Димитрова ул., 17(Школа № 9)                      | 0,187293 | 0,004058 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 297 | Димитрова ул., 21 (МДОУ № 17)                     | 0,054047 | 0,004744 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 298 | Димитрова ул., 21 (МДОУ №<br>17прачечная)         | 0,000000 | 0,000481 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 299 | Интернациональная ул., 11(ГЦ КиД)                 | 0,334008 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 300 | Интернациональная ул.,<br>11(ресторан"Роман       | 0,022141 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 301 | Интернациональная ул., 11(стадион)                | 0,083397 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 302 | Интернациональная ул., 12 (МДОУ<br>21прач)        | 0,000000 | 0,001169 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 303 | Интернациональная ул., 12 (МДОУ №<br>21)          | 0,142995 | 0,007150 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 304 | Интернациональная ул., 24(ООО<br>"РЕНТАЛ АЛБЯНС") | 0,054659 | 0,001788 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 305 | Интернациональная ул.,3(                          | 0,037372 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 306 | К.Маркса ул., 23 (квартиры 10,11,15)              | 0,008264 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 307 | К.Маркса ул., 23 (магазин)                        | 0,011643 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 308 | К.Маркса ул., 23(магазин Кубор-<br>ский,Глазк     | 0,006839 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 309 | К.Маркса ул., 23(парикмахерская)                  | 0,002217 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 310 | К.Маркса ул., 25(игровой клуб Соро-<br>кинаОЮ     | 0,003860 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 311 | К.Маркса ул., 25(магазин)                         | 0,004845 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 312 | Калинина ул., 15(1эт №№33-42,45-63)               | 0,048387 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 313 | Калинина ул., 15(1эт.№ 43-44; 2эт.№36-<br>58А)    | 0,030852 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 314 | Калинина ул., 15(1этаж №№12-32)                   | 0,021544 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 315 | Калинина ул., 15(ОАО "Владимирэнер-<br>госбыт     | 0,009894 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 316 | Калинина ул., 15(ООО "Алмед")                     | 0,002152 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 317 | Калинина ул., 15(каб.43)                          | 0,001114 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 318 | Калинина ул., 15(кабинеты 28,29)                  | 0,002020 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 319 | Калинина ул., 15(компартия)                       | 0,002549 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 320 | Калинина ул., 15(помещение 1)                     | 0,000699 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 321 | Калинина ул., 15(помещение 10)                    | 0,000925 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 322 | Калинина ул., 15(помещение 11)                    | 0,000774 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |

|     |                                                |          |          |          |            |
|-----|------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 323 | Калинина ул., 15(помещение 12)                 | 0,001303 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 324 | Калинина ул., 15(помещение 2,3)                | 0,001926 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 325 | Калинина ул., 15(помещение 25)                 | 0,000850 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 326 | Калинина ул., 15(помещение 26)                 | 0,002247 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 327 | Калинина ул., 15(помещение 31)                 | 0,001680 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 328 | Калинина ул., 15(помещение 51)                 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 329 | Калинина ул., 15(помещение 7)                  | 0,000906 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 330 | Калинина ул., 15(помещение 9)                  | 0,000906 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 331 | Калинина ул., 15(статистика)                   | 0,003871 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 332 | Калинина ул., 19/16(ГУ Влад.области БТИ)       | 0,011531 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 333 | Калинина ул., 19/16(ИП Орлова А.И., офис)      | 0,017781 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 334 | Калинина ул., 19/16(ООО "Орфей")               | 0,011357 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 335 | Калинина ул., 19/16(ОСБ 2490)                  | 0,009220 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 336 | Калинина ул., 19/16(Филиппова С.А.)            | 0,000897 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 337 | Калинина ул., 19/16(бывшее помеще-<br>ние БТИ) | 0,007760 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 338 | Калинина ул., 19/16(магазин)                   | 0,030791 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 339 | Калинина ул., 19/16(офис Ахметшин)             | 0,008861 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 340 | Калинина ул., 21(ЗАО "Фармация")               | 0,010121 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 341 | Калинина ул., 21(ИП Маракулина М.О.)           | 0,003380 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 342 | Калинина ул., 21(кв.27)                        | 0,005171 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 343 | Калинина ул., 21(кв.9)                         | 0,004546 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 344 | Калинина ул., 21(магазин Грошкова С.В.)        | 0,004632 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 345 | Калинина ул., 21(магазин ИП Широков В)         | 0,003774 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 346 | Калинина ул., 21(нежилое помещение, Кукин)     | 0,004563 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 347 | Калинина ул., 32/14("Книга")                   | 0,019604 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 348 | Калинина ул., 32/14(аптека ЗАО"Фармация"       | 0,019487 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 349 | Калинина ул., 34(Библиотечный центр)           | 0,103009 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 350 | Калинина ул., 36(администрат. здание)          | 0,083001 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 351 | Калинина ул., 36(административное здани)       | 0,161352 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 352 | Калинина ул., 48в("Купеч. ряды КР1,2,4)        | 0,320469 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 353 | Калинина ул., 48в("Купеческие ряды5,6")        | 0,146401 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 354 | Калинина ул., 48в(КР3,7;Пав1,2; ЦП;Ад)         | 0,415042 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 355 | Калинина ул., 48е(магазин)                     | 0,027555 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 356 | Калинина ул., 50а(нежилое помещение)           | 0,015143 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 357 | Калинина ул., 50б(ИП Савельева Г.Г.)           | 0,002733 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |

|     |                                             |          |          |          |            |
|-----|---------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 358 | Калинина ул., 50б(мебельный салон кв1)      | 0,003631 | 0,000028 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 359 | Каляевская ул., 20(административное зда)    | 0,014883 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 360 | Каляевская ул., 26(встроенное помещение)    | 0,063004 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 361 | Кирова ул., 4 ДШИ(                          | 0,094073 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 362 | Коммунистическая ул., 354-к(Гарькина)       | 0,004988 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 363 | Кравчинского ул., 4а(Спорткомплекс)         | 0,203355 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 364 | Красноармейская ул., 17(магазин)            | 0,044644 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 365 | Красноармейская ул., 23(кафе Романтика)     | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 366 | Красноармейская ул., 23(опорный пункт)      | 0,001185 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 367 | Красноармейская ул., 23(опорный пункт)      | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 368 | Курская ул., 18а (Школа №13)                | 0,051933 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 369 | Курская ул., 18а (Школа №13)                | 0,206184 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 370 | Ломоносова ул., 2а/8а(магазин ИП Ломов)     | 0,008904 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 371 | Ломоносова ул., 2а/8а(магазин ИП Ломов)     | 0,000000 | 0,000358 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 372 | Ломоносова ул., 2а/8а(спорт.клуб)           | 0,000000 | 0,003438 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 373 | Ломоносова ул., 26(кв.№30)                  | 0,001284 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 374 | Ломоносова ул., 28(колледж)                 | 0,179773 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 375 | Ломоносова ул., 28(спортзал)                | 0,093577 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 376 | Ломоносова ул., 30(столовая)                | 0,026722 | 0,004928 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 377 | Ломоносова ул., 32(адм.здание - 2 этаж)     | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 378 | Ломоносова ул., 32(гаражи)                  | 0,019944 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 379 | Ломоносова ул., 32(здание растворн.узла)    | 0,012481 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 380 | Ломоносова ул., 32(мастерские - 1 этаж)     | 0,047941 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 381 | Луначарского ул., 5 (магазин)               | 0,002220 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 382 | Луначарского ул., 8(агентство недвижимости) | 0,005814 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 383 | Люксембургская ул., 5(магазин)              | 0,003255 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 384 | Люксембургская ул., 8(магазин)              | 0,115868 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 385 | Октябрьская ул., 3(поликлиника)             | 0,195988 | 0,008580 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 386 | Октябрьская ул., 11 (ОГУСО "Соц.реаб.цен    | 0,053792 | 0,004744 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 387 | Октябрьская ул., 11(ОГУСО "Соц.реаб.цент    | 0,000000 | 0,000440 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 388 | Октябрьская ул., 11(ОГУСО "Соц.реаб.цент    | 0,000000 | 0,002530 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 389 | Октябрьская ул., 11(ОГУСО "Соц.реаб.цент    | 0,000000 | 0,001056 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |

|     |                                           |          |          |          |            |
|-----|-------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 390 | Октябрьская ул., 11(ОГУСО "Соц.реаб.цент  | 0,005899 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 391 | Октябрьская ул., 13 (ДЦ "Исток")          | 0,081966 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 392 | Октябрьская ул., 19(офис)                 | 0,005587 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 393 | Октябрьская ул., 21(адм.здание"ПочтаРФ")  | 0,190237 | 0,001251 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 394 | Октябрьская ул., 21(гаражи"ПочтаРФ")      | 0,033093 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 395 | Октябрьская ул., 23а(кв.№2)               | 0,002623 | 0,000028 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 396 | Октябрьская ул., 23а(кв.№53)              | 0,002311 | 0,000028 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 397 | Октябрьская ул., 23а(кв.№66)              | 0,003907 | 0,000028 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 398 | Октябрьская ул., 23а(офис)                | 0,002421 | 0,000014 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 399 | Октябрьская ул., 25а(Стоматология)        | 0,099989 | 0,002932 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 400 | Октябрьская ул., 39 (отд.гемодиализа)     | 0,030747 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 401 | Октябрьская ул., 39 (пищеблок)            | 0,037136 | 0,023331 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 402 | Октябрьская ул., 39(ПАО)                  | 0,020796 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 403 | Октябрьская ул., 39(Станция скорой помощ  | 0,040670 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 404 | Октябрьская ул., 39(Станция скорой помощ  | 0,049545 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 405 | Октябрьская ул., 39(вставка-переход)      | 0,099222 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 406 | Октябрьская ул., 39(вставка-переход)      | 0,000000 | 0,003094 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 407 | Октябрьская ул., 39(гараж МУЗ ДГБ)        | 0,006208 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 408 | Октябрьская ул., 39(гараж с автомас-терск | 0,017636 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 409 | Октябрьская ул., 39(гараж)                | 0,013695 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 410 | Октябрьская ул., 39(главный корпус)       | 0,410584 | 0,046819 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 411 | Октябрьская ул., 39(главный корпус)       | 0,000000 | 0,000060 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 412 | Октябрьская ул., 39(инфекционное отд.)    | 0,046237 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 413 | Октябрьская ул., 39(материальные склады)  | 0,051335 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 414 | Октябрьская ул., 39(офтальмология,н)      | 0,016066 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 415 | Октябрьская ул., 39(офтальмология,н)      | 0,006734 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 416 | Октябрьская ул., 39(офтальмология,н)      | 0,151609 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 417 | Октябрьская ул., 39(хирургия№ 2)          | 0,061793 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 418 | Октябрьская ул., 41(ЗАО"Фармация"         | 0,050027 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 419 | Октябрьская ул., 60(Профдезинфекция)      | 0,010176 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 420 | Октябрьская ул., 60(адм. здание)          | 0,019978 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 421 | Орловская ул., 24в (ООО Продмаг)          | 0,005300 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 422 | Орловская ул., 30(здание опт.торговли)    | 0,038883 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 423 | Орловская ул., 30(здание опт.торговли)    | 0,038883 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 424 | Орловская ул., 30(здание розн.торговли)   | 0,003613 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 425 | Орловская ул., 30а (гараж)                | 0,034217 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 426 | Орловская ул., 30а (склад)                | 0,019734 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 427 | Орловская ул., 30а( помещение ЭТУС)       | 0,033707 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |

|     |                                                 |          |          |          |            |
|-----|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 428 | Осьмова ул., 12(кв.№10)                         | 0,001811 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 429 | Осьмова ул., 20 (ООО "УПП ВОС")                 | 0,134794 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 430 | Первомайская ул.,<br>3а(администр.здание)       | 0,140937 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 431 | Первомайская ул., 3а(гараж)                     | 0,178747 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 432 | Первомайская ул., 3а(гараж)                     | 0,036119 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 433 | Первомайская ул., 13(31,5,6,20,21,34)           | 0,013468 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 434 | Первомайская ул., 22(кв.№5,10)                  | 0,008461 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 435 | Первомайская ул., 24 (МДОУ № 23)                | 0,084742 | 0,009144 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 436 | Первомайская ул., 24<br>(МДОУ23прачечная)       | 0,000000 | 0,000688 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 437 | Первомайская ул., 24(кухня)                     | 0,008250 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 438 | Пресненская ул.,1 (магазин)                     | 0,008560 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 439 | Прядильная ул., 22(автозаправка)                | 0,004267 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 440 | Прядильная ул., 22(адм.здание)                  | 0,010159 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 441 | Прядильная ул., 22(проходная)                   | 0,007075 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 442 | Революции ул., 5а(адм.здание)                   | 0,086383 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 443 | Революции ул., 6а(офис)                         | 0,127759 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 444 | Революции ул., 10(адм.здание)                   | 0,083501 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 445 | Революции ул., 12 (лестницы.<br>об.коридоры)    | 0,049439 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 446 | Революции ул., 12 (офисы)                       | 0,047473 | 0,000055 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 447 | Революции ул., 12 (парикмахерские<br>соляри)    | 0,000000 | 0,000998 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 448 | Революции ул., 12 (потери)                      | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 449 | Революции ул., 12 (цокольный этаж)              | 0,019946 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 450 | Рудницкой ул., 2(МО МВД России<br>"Гусь-Хруст") | 0,245406 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 451 | Рудницкой ул., 2(ОВО по г.Гусь-<br>Хруст)       | 0,105692 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 452 | Рудницкой ул., 2(ОВО по г.Гусь-<br>Хруст)       | 0,053179 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 453 | Рудницкой ул., 3(ООО КПК "Хр.звон")             | 0,032967 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 454 | Рудницкой ул., 3(Рожков С.А.)                   | 0,010420 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 455 | Рудницкой ул., 3(ТЦ "Радуга")                   | 0,516000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 456 | Рудницкой ул., 3(админ.здание)                  | 0,424110 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 457 | Рудницкой ул., 3(админ.здание)                  | 0,424110 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 458 | Рудницкой ул., 3(бытовое помещение)             | 0,001816 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 459 | Рудницкой ул., 3(гараж хоз.отдела)              | 0,092990 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 460 | Рудницкой ул., 3(гараж)                         | 0,018904 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 461 | Рудницкой ул., 3(лит.мастерская)                | 0,016302 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 462 | Рудницкой ул., 3(магазин)                       | 0,015033 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 463 | Рудницкой ул., 3(ново-пряд.цех мага-<br>зин)    | 0,059583 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 464 | Рудницкой ул., 3(ново-пряд.цех офис)            | 0,009532 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 465 | Рудницкой ул., 3(офис)                          | 0,002284 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |

|     |                                          |          |          |          |            |
|-----|------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 466 | Рудницкой ул., 3(офис,адм.здание)        | 0,016424 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 467 | Рудницкой ул., 3(склад)                  | 0,016710 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 468 | Рудницкой ул., 3(склад)                  | 0,006969 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 469 | Рудницкой ул., 3(ткацкий корпус)         | 0,185570 | 0,000000 | 0,585500 | ГХ ТЭК № 3 |
| 470 | Рудницкой ул., 3(цех)                    | 0,033985 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 471 | Рудницкой ул., 15 (адм.здание)           | 0,059214 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 472 | Рудницкой ул., 15(гараж)                 | 0,003812 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 473 | Рязанская ул., 12(гаражи)                | 0,011698 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 474 | Рязанская ул., 19 (ООО Стеклострой       | 0,218528 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 475 | Свердлова ул., 4(мастерские)             | 0,029074 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 476 | Теплицкий пр-т, 4("Лидер")               | 0,003458 | 0,001430 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 477 | Теплицкий пр-т, 4("Памятники")           | 0,004600 | 0,000043 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 478 | Теплицкий пр-т, 4(магазин "Ткани")       | 0,006300 | 0,000029 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 479 | Теплицкий пр-т, 4(магазин ООО "Вес-та")  | 0,013238 | 0,000043 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 480 | Теплицкий пр-т, 6(МДОУ № 9)              | 0,126332 | 0,017738 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 481 | Теплицкий пр-т, 6(прачечная ДОУ№9)       | 0,005027 | 0,002681 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 482 | Теплицкий пр-т, 9(лечебно-диагн.центр)   | 0,002960 | 0,000358 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 483 | Теплицкий пр-т, 9(салон красоты)         | 0,001930 | 0,000272 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 484 | Теплицкий пр-т, 9(стоматология Эта-лон)  | 0,003582 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 485 | Теплицкий пр-т, 20(ООО "Айболит")        | 0,011814 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 486 | Теплицкий пр-т, 24 (женск.конс.встр.)    | 0,017378 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 487 | Теплицкий пр-т, 24 (женск.конс.пристр.)  | 0,019402 | 0,002160 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 488 | Теплицкий пр-т, 24 (кв.46 Красное Эхо)   | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 489 | Теплицкий пр-т, 24(Стоматология-32)      | 0,002567 | 0,000104 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 490 | Теплицкий пр-т, 24(аптека пристр.помещ.) | 0,017895 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 491 | Теплицкий пр-т, 24(аптека встро-ен.пом.) | 0,013342 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 3 |
| 492 | 50 лет Сов.вл.пр-т(павильон)             | 0,003230 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 493 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 2а(мастерская)       | 0,047720 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 494 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 2а(офис)             | 0,017486 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 495 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 2а(склад)            | 0,008688 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 496 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 2б(поликлиника)      | 0,182036 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 497 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 5(адм.здание)        | 0,005251 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 498 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 5(гараж)             | 0,003955 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 499 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 5(зал прощения)      | 0,005269 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 500 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 5(столярка)          | 0,008614 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 501 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 6(пожарн.депо)       | 0,041330 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 502 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 7(магазин)           | 0,016465 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 503 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(АСУП-зд.стар.кон)  | 0,128100 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |

|     |                                                |          |          |          |            |
|-----|------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 504 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(КВС)                     | 0,104600 | 0,001563 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 505 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(РСЦ)                     | 0,171047 | 0,002115 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 506 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(ЦКС)                     | 0,040545 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 507 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(ЦКС)                     | 0,093622 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 508 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(ЦНО адм.-быт.пом)        | 0,039812 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 509 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(бытов.помещ.)            | 0,009193 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 510 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(гараж легк.автом)        | 0,017231 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 511 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(графитн.новая)           | 0,006650 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 512 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(здание сантехцех)        | 0,245361 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 513 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(инженерн.корпус - гвс)   | 0,000000 | 0,001170 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 514 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(инженерн.корпус)         | 0,415667 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 515 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(кварц непрозрачн)        | 0,013991 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 516 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(компрессорная)           | 0,051375 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 517 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(локомотивн.депо)         | 0,058318 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 518 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(магазин Энергетик - гвс) | 0,000000 | 0,001170 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 519 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(насосная)                | 0,054086 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 520 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(офис Коннова)            | 0,012638 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 521 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(помещение Быков)         | 0,017396 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 522 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(сантехцех)               | 0,032844 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 523 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(станц.пр.стоков)         | 0,110004 | 0,000935 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 524 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(транспортный)            | 0,075260 | 0,001555 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 525 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 8(триплексн.цех)           | 0,279515 | 0,006118 | 0,013620 | ГХ ТЭК № 4 |
| 526 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 11(адм.-бытов.помещ.)      | 0,008293 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 527 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 11(адм.бытов.помещ.)       | 0,017349 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 528 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 11(админ.-бытов.пом)       | 0,012404 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 529 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 11(гараж)                  | 0,013424 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 530 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 11(магазин)                | 0,004293 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 531 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 13(ДШИ)                    | 0,231687 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 532 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 15(ДОУ № 4)                | 0,072802 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 533 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 15(ДОУ № 4)                | 0,000000 | 0,006230 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 534 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 15(ДОУ №4 прачечн)         | 0,000000 | 0,000573 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 535 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 15(ДОУ №4 прачечн)         | 0,004197 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 536 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 16(админ.здание)           | 0,145180 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 537 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 16(гараж)                  | 0,118128 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 538 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 17(МДОУ № 40 прачеч)       | 0,000000 | 0,014395 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 539 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 17(МДОУ № 40 прачеч)       | 0,003458 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |

|     |                                              |          |          |          |            |
|-----|----------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
| 540 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 17(МДОУ № 40 прачеч)     | 0,000000 | 0,000788 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 541 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 17(МДОУ № 40)            | 0,105668 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 542 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 27(магазин)              | 0,007515 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 543 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 33(магазин)              | 0,058381 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 544 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 35(аптека)               | 0,004242 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 545 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 35(парикмахер.)          | 0,010075 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 546 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 37(ИП Власова Н.Е.)      | 0,018171 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 547 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 37(ИП Салямков Э.Р.)     | 0,009555 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 548 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 37(Копейка)              | 0,050542 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 549 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 37(парикмахерская)       | 0,002131 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 550 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 39(ВЛГУ)                 | 0,112555 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 551 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 39(адм.пом)              | 0,002405 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 552 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 39(торговый центр)       | 0,020320 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 553 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 41(аптека встр.)         | 0,006679 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 554 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 41(аптека пристр.)       | 0,021503 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 555 | 50 лет Сов.вл.пр-т, 41(стомат.каб.кв.51)     | 0,002547 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 556 | Гражданский пер., 11(№1,2,4)                 | 0,008655 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 557 | Гражданский пер., 27(адм.здание)             | 0,018500 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 558 | Зеркальная ул., 10(ООО"ЭОС")                 | 0,006036 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 559 | Лесная ул., 18(Учебный корпус)               | 0,250653 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 560 | Мира ул., 2(МОУ Школа№ 10)                   | 0,198350 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 561 | Мира ул., 2(МОУ Школа№ 10,ввод2)             | 0,306742 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 562 | Мира ул., 2(МОУ Школа№ 10,ввод2)             | 0,000000 | 0,000925 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 563 | Мира ул., 2(МОУ Школа№ 10,ввод2)             | 0,000000 | 0,007047 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 564 | Мира ул., 2(Школа 10-тир)                    | 0,008478 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 565 | Мира ул., 3 (адм. здание)                    | 0,007154 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 566 | Мира ул., 3 (нежилое помеще-<br>ние90,4кв.м. | 0,008285 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 567 | Мира ул., 17 (МУЗ ДГБ)                       | 0,284346 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 568 | Мира ул., 17 (инфекц.отд)                    | 0,000000 | 0,005987 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 569 | Мира ул., 17 (педиатр.отд)                   | 0,000000 | 0,005586 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 570 | Мира ул., 17 (пищеблок)                      | 0,000000 | 0,004641 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 571 | Мира ул., 19 (БАК)                           | 0,014874 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 572 | Мира ул., 19 (БАК)                           | 0,000000 | 0,000315 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 573 | Мира ул., 19 (гараж)                         | 0,019288 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 574 | Мира ул., 19 (главный корпус больни-<br>цы)  | 0,000000 | 0,001370 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 575 | Мира ул., 19 (главный корпус больни-<br>цы)  | 0,174417 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 576 | Мира ул., 19 (главный корпус больни-<br>цы)  | 0,000000 | 0,000223 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 577 | Мира ул., 19 (морг)                          | 0,005027 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 578 | Мира ул., 19 (противотуберкулезное           | 0,032184 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |

|     |                                                |          |          |          |            |
|-----|------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|
|     | отд.)                                          |          |          |          |            |
| 579 | Мира ул., 19 (противотуберкулезное отд.)       | 0,000000 | 0,001074 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 580 | Мира ул., 19 (проходная)                       | 0,003623 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 581 | ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ул., 5а(к.4-8,12-13,22,24,37,72, | 0,137173 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 582 | ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ ул., 5б(мастерские)              | 0,084321 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 583 | Прудинская ул., 3 (нежилое помеще-ние)         | 0,037125 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 584 | Прудинская ул., 3 (пустующие)                  | 0,041676 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 585 | Прудинская ул., 4а(магазин)                    | 0,012200 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 586 | Прудинская ул., 5(МДОУ №39)                    | 0,041137 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 587 | Прудинская ул., 5(МДОУ №39)                    | 0,050881 | 0,008456 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 588 | Прудинская ул., 5(МДОУ №39)                    | 0,004059 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 589 | Прудинская ул., 5(МДОУ №39прач)                | 0,000000 | 0,002063 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 590 | Прудинская ул., 9(МОУ "Шко-ла5,ввод2)          | 0,033235 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 591 | Прудинская ул., 9(МОУ "Школа№5,ввод1)          | 0,177907 | 0,001178 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 592 | Прудинская ул., 9(МОУ "Школа№5,ввод3           | 0,063821 | 0,001691 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 593 | Прудинская ул., 11(ДШИ)                        | 0,037429 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 594 | Прудинская ул., 13 (магазин)                   | 0,005105 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 595 | Прудинская ул., 14(кв.№1)                      | 0,002199 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 596 | Прудинская ул., 18(квартира № 4)               | 0,004979 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 597 | Садовая ул., 25 (административное здание       | 0,027862 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 598 | Садовая ул., 57 (магазин 33,6кв.м.)            | 0,001543 | 0,000041 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 599 | Садовая ул., 57 (магазин 85,5кв.м.)            | 0,006762 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 600 | Садовая ул., 57 (магазин)                      | 0,031692 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 601 | Садовая ул., 63 (ОСБ №2490)                    | 0,007858 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 602 | Садовая ул., 63(нежилое помещение)             | 0,012043 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 603 | Садовая ул., 65(админ.здание)                  | 0,009029 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 604 | Садовая ул., 70(ДОУ 37)                        | 0,167601 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 605 | Садовая ул., 70(ДОУ 37)                        | 0,000000 | 0,019837 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 606 | Садовая ул., 70(ДОУ 37)                        | 0,000000 | 0,003223 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 607 | Садовая ул., 70(прачечная МДОУ № 37)           | 0,006598 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 608 | Севастопольская ул., 2(админ.здание)           | 0,589790 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 609 | Севастопольская ул., 2(гараж)                  | 0,262827 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 610 | Севастопольская ул., 4(кв.№1,3,8)              | 0,008408 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 611 | Севастопольская ул., 8(адмистр.здание)         | 0,052506 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 612 | Суловская ул., 2(адм.здание)                   | 0,026991 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 613 | Суловская ул., 2(гараж)                        | 0,230740 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 614 | Суловская ул., 2(проходная)                    | 0,003673 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |
| 615 | Транспортная ул., 2а(адм.здание)               | 0,006402 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4 |

|     |                                           |          |          |          |                  |
|-----|-------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------|
| 616 | Транспортная ул., 2а(мастерские)          | 0,021886 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4       |
| 617 | Транспортная ул., 2а(проходная)           | 0,002725 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4       |
| 618 | Транспортная ул., 2г(магазин)             | 0,018038 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4       |
| 619 | Транспортная ул., 10(Администрация)       | 0,006648 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4       |
| 620 | Транспортная ул., 10а(кв.23,40)           | 0,007265 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4       |
| 621 | Транспортная ул., 10б(кв.9,35)            | 0,010358 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4       |
| 622 | Транспортная ул., 136-к (магазин)         | 0,009270 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ ТЭК № 4       |
| 623 | Димитрова ул., 31(ОЗАГС)                  | 0,021500 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 624 | Димитрова ул., 42(Корр.школа )            | 0,167187 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 625 | Кр.Партизан ул., 72/29(кв.12 Красное      | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 626 | Кр.Партизан ул., 72/29(магазин)           | 0,057006 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 627 | Кр.Партизан ул.,(пав. Авоська)            | 0,005795 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 628 | Микрорайон, 17(кв.№2,12)                  | 0,004193 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 629 | Микрорайон, 21(опорный пункт)             | 0,002750 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 630 | Микрорайон, 23("Гусь-Хруст. Соц.реаб.цент | 0,004600 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 631 | Микрорайон, 23(ФГУП "Почта Рос-сии")      | 0,013000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 632 | Микрорайон, 23(межпос.библ.)              | 0,012400 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 633 | Микрорайон, 23(межпос.библ.)              | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 634 | Микрорайон, 24/а(д/сад №32)               | 0,077238 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 635 | Микрорайон, 24/а(д/сад №32)               | 0,002801 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 636 | Микрорайон, 26(кв.№6)                     | 0,002855 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 637 | Микрорайон, 27(нежилое)                   | 0,006948 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 638 | Микрорайон, 28(магазин)                   | 0,008014 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 639 | Микрорайон, 29(магазин)                   | 0,019100 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 640 | Микрорайон, 31а(д/сад №27)                | 0,085408 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 641 | Микрорайон, 31а(д/сад №27)                | 0,001621 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 642 | Микрорайон, 42(аптека №105)               | 0,012741 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 643 | Микрорайон, 42(магазин)                   | 0,002373 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 644 | Микрорайон, 43(ООО "Смак")                | 0,009467 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 645 | Микрорайон, 43(ООО "Техцентр")            | 0,008200 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 646 | Микрорайон, 43(кв.24ООО "Красное Эхо")    | 0,002870 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 647 | Микрорайон, 43(магазин)                   | 0,009467 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 648 | Микрорайон, 43(парикмахерская)            | 0,009468 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 649 | Микрорайон, 43(салон красоты)             | 0,008200 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 650 | Микрорайон, 45(Кравченко С.Н.)            | 0,010559 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 651 | Микрорайон, 45(магазин "Вест")            | 0,004090 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 652 | Микрорайон, 47(магазин прод.)             | 0,021899 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 653 | Микрорайон, 47(магазин)                   | 0,022672 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 654 | Микрорайон, 50(35,103)                    | 0,002512 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 655 | Микрорайон, 51(д/сад №25)                 | 0,077277 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 656 | Микрорайон, 51(д/сад №25) прачечная       | 0,004436 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |
| 657 | Микрорайон, 52(д/сад №31)                 | 0,071604 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1 |

|     |                                        |          |          |          |                      |
|-----|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 658 | Микрорайон, 52(д/сад №31) прачечная    | 0,001586 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1     |
| 659 | Микрорайон, 53(школа №2)               | 0,305924 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1     |
| 660 | Микрорайон, 54(ДК "Харламовец"         | 0,032174 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная № 1     |
| 661 | Добролюбова ул., 8(магазин)            | 0,010732 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 662 | Менжинского ул., 1(школа №15)          | 0,104878 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 663 | Менжинского ул., 1(школа №15)          | 0,104200 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 664 | Менжинского ул., 1(школа №15)          | 0,070600 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 665 | Менжинского ул., 1(школа №15)          | 0,000000 | 0,006703 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 666 | Менжинского ул., 1(школа №15)          | 0,000000 | 0,000095 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 667 | Менжинского ул., 1(школа №15)          | 0,000000 | 0,000868 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 668 | Чапаева ул., 4(магазин)                | 0,017502 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 669 | Чапаева ул., 5(магазин)                | 0,013518 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 670 | Чапаева ул., 10(ООО "Луч")             | 0,015664 | 0,010000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 671 | Чапаева ул., 10(ООО "Луч")             | 0,000000 | 0,010000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 672 | Чапаева ул., 10(магазин)               | 0,016132 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 673 | Чапаева ул., 10(магазин)               | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 674 | Шитова ул., 6/7(д/сад №1)              | 0,000000 | 0,000358 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 675 | Шитова ул., 6/7(д/сад №1)              | 0,098472 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 676 | Шитова ул., 6/7(д/сад №1)              | 0,000000 | 0,009023 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 677 | Шитова ул., 6/7(детский сад №1)        | 0,005015 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная №4      |
| 678 | Владимирская ул., 1(ГУ МФЦ г.Г.-Хруста | 0,028965 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная Вокзал  |
| 679 | Владимирская ул., 1(ГУ МФЦ г.Г.-Хруста | 0,000000 | 0,000206 | 0,000000 | ГХ котельная Вокзал  |
| 680 | Владимирская ул., 3а(магазин)          | 0,084084 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная Вокзал  |
| 681 | ж/д вокзал (ОАО "РЖД")                 | 0,080137 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная Вокзал  |
| 682 | Хрустальщиков ул., 8(ДОУ №11)          | 0,074598 | 0,008388 | 0,000000 | ГХ котельная ДОУ №11 |
| 683 | Хрустальщиков ул., 8(ДОУ №11)          | 0,001921 | 0,000501 | 0,000000 | ГХ котельная ДОУ №11 |
| 684 | Калинина ул., 61(роддом )              | 0,000000 | 0,006967 | 0,000000 | ГХ котельная Роддома |
| 685 | Калинина ул., 61(роддом )              | 0,000000 | 0,022945 | 0,000000 | ГХ котельная Роддома |
| 686 | Калинина ул., 61(роддом )              | 0,000000 | 0,000074 | 0,000000 | ГХ котельная Роддома |
| 687 | Калинина ул., 61(роддом)               | 0,289789 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная Роддома |
| 688 | п.Гус. Столярный пер., (кабинеты)      | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 689 | п.Гус. Интернациональная ул., 4(ма     | 0,012000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 690 | п.Гус. Интернациональная ул., 8(ма     | 0,002932 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 691 | п.Гус. Мира ул., 4(ДОУ № 28)           | 0,058793 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |

|     |                                          |          |          |          |                      |
|-----|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------------------|
| 692 | п.Гус. Мира ул., 4(д/сад №28)кухня       | 0,008711 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 693 | п.Гус. Мира ул., 8(женская консультация) | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 694 | п.Гус. Мира ул., 8(квартиры №№1а,2а)     | 0,007192 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 695 | п.Гус. Мира ул., 10 (клуб)               | 0,074581 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 696 | п.Гус. Мира ул., 10(клуб)                | 0,074581 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 697 | п.Гус. Мира ул., 11(Аптека)              | 0,005078 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 698 | п.Гус. Мира ул., 12(Школа № 14)          | 0,034800 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 699 | п.Гус. Мира ул., 12(Школа № 14)          | 0,056100 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 700 | п.Гус. Мира ул., 12(Школа № 14)          | 0,055700 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 701 | п.Гус. Мира ул., 12(спортзал шк.№14)     | 0,028100 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 702 | п.Гус. Октябрьская ул., 1(магазин)       | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 703 | п.Гус. Первомайская ул., 5               | 0,030129 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 704 | п.Гус. Садовая ул., 4(Лапшов Андрей)     | 0,003012 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 705 | п.Гус. Советская ул., 23(помещение АТС)  | 0,027563 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 706 | п.Гус. Советская ул., 25 (отделе         | 0,003400 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 707 | п.Гус. Советская ул., 25(администрац     | 0,041091 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 708 | п.Гус. Советская ул., 25(отделение почты | 0,005404 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 709 | п.Гус. Советская ул., 26(ДОУ №18)        | 0,029078 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 710 | п.Гус. Советская ул., 26(д/сад №18)к     | 0,003985 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 711 | п.Гус. Советская ул., 32а(хоз. корп)     | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 712 | п.Гус. Советская ул., 34(                | 0,005131 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 713 | п.Гус. Советская ул., 34(Амбулатория     | 0,014655 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 714 | п.Гус. Советская ул., 34а(терапев.от     | 0,031007 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 715 | п.Гус. Столярный пер., (бытовые помещени | 0,014972 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 716 | п.Гус. Столярный пер., (гараж №1)        | 0,043665 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |
| 717 | п.Гус. Столярный пер., (гараж №2)        | 0,018821 | 0,000000 | 0,000000 | ГХ котельная п. Гусе |

|     |                                           |                  |                 |                 |                         |
|-----|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|     |                                           |                  |                 |                 | се                      |
| 718 | п.Гус. Строительная ул., 16(кв.№18)       | 0,001752         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Гу-се   |
| 719 | п.Гус. Строительная ул., 28(спаль)        | 0,076892         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Гу-се   |
| 720 | п.Гус. Строительная ул., 28(теор.)        | 0,108512         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Гу-се   |
| 721 | п.Гус. Строительная ул., 36(кв.№12)       | 0,002354         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Гу-се   |
| 722 | п.Нов. Ленина ул., 9(кв.№3)               | 0,004059         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Но-вы   |
| 723 | п.Нов. Ленина ул., 10а (здравпункт)       | 0,002988         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Но-вы   |
| 724 | п.Нов. Ленина ул., 11(ФГУП "Почта России) | 0,003437         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Но-вы   |
| 725 | п.Нов. Ленина ул., 11(магазин)            | 0,001600         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Но-вы   |
| 726 | п.Нов. Ленина ул., 13(кв.№3,7)            | 0,009970         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Но-вы   |
| 727 | п.Нов. Ленина ул., 14(кв.№10)             | 0,005953         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Но-вы   |
| 728 | п.Нов. Ленина ул., 16а(д/сад №26)         | 0,014646         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Но-вы   |
| 729 | п.Нов. Ленина ул., 16а(кв.№7)             | 0,003118         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Но-вы   |
| 730 | п.Нов. Ленина ул., 17(кв.№1,12,8)         | 0,012870         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Но-вы   |
| 731 | п.Панфилово (ФГУП Почта России)           | 0,003333         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Панф    |
| 732 | п.Панфилово, 1а(кв.№12)                   | 0,003940         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Панф    |
| 733 | п.Панфилово, 10(кв.№1,4)                  | 0,014174         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Панф    |
| 734 | п.Панфилово, 29(кв.№3)                    | 0,007801         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Панф    |
| 735 | п.Панфилово, 29(нежилое)                  | 0,004095         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Панф    |
| 736 | п.Панфилово, 30(кв.№8,11)                 | 0,006750         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная п. Панф    |
| 737 | Ал. Невского ул., 39а(школа №16)          | 0,277732         | 0,000000        | 0,000000        | ГХ котельная школа № 16 |
|     | <b>Итого:</b>                             | <b>26,006794</b> | <b>0,540618</b> | <b>1,367110</b> |                         |

### 1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой нагрузки

Динамика развития системы теплоснабжения и изменения потребления услуг теплоснабжения за период 2010-2015 г.г.

Таблица № 15

| Показатель | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

|                                                                      |        |        |        |        |         |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал                     | 282756 | 262080 | 261898 | 259327 | 277 697 | 290060 |
| Полезный отпуск тепла на отопление юр.лиц, Гкал                      | 45288  | 43844  | 42762  | 47123  | 67 367  | 92838  |
| Полезный отпуск тепла на отопление населения, Гкал                   | 174734 | 163996 | 167597 | 163598 | 183 674 | 150942 |
| Объем потребления ГВС юр.лицами, Гкал                                | 6979   | 3933   | 3888   | 5623   | 1557,2  | 11165  |
| Объем потребления ГВС населением, Гкал                               | 55755  | 50308  | 47651  | 42983  | 25099   | 35775  |
| Потери, Гкал                                                         | 112880 | 111675 | 107072 | 101077 | 99 195  | 108239 |
| Объем производства тепловой энергии, согласно имеющимся данным, Гкал | 395636 | 373859 | 369076 | 371958 | 374 711 | 361973 |

В период с 2010 по 2015 годы в целом по городу наблюдалось снижение потребления тепловой энергии на 8,5 %. Данное снижение связано с организацией учёта тепловой энергии по общедомовыми (коллективными) приборами учёта многоквартирных домов и переходом на индивидуальное отопление как отдельно взятых помещений, так и многоквартирных домов в целом. За 2014 год произошел рост потребления тепловой энергии по отношению к 2013 году за счет ввода нового жилья по ул. Рязанская, Транспортная, Теплицкий проспект.

По состоянию на 01.01.2016г. оснащённость общедомовыми приборами учёта многоквартирных домов муниципального образования город Гусь-Хрустальный составила:

- отопление – 100 %;
- горячее водоснабжение – 100 %.

### **1.7. Балансы теплоносителя**

Баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения города на 2016 год составляет:

1. Газ – 60087,82 тыс. м<sup>3</sup>;
2. Торфобрикеты–2189,4 тонн;
3. Электроэнергия – 12305,9 тыс. кВт;
4. Вода – 753,42 тыс. м<sup>3</sup>.

Плановый полезный отпуск потребителям тепловой энергии на 2017г. составит 255100,6 Гкал.

Потери теплоносителя, в том числе на технологические нужды, имеют следующие показатели:

Таблица № 16

| Наименование населенного пункта | Наименование котельной            | Наименование предприятия эксплуатирующего сети | Тип теплоносителя | Годовые затраты и потери теплоносителя, м <sup>3</sup> (т) |                         |                        |                |                |                  |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                 |                                   |                                                |                   | с уткой                                                    | технологические затраты |                        |                |                | всего            |
|                                 |                                   |                                                |                   |                                                            | на пусковое заполнение  | на регламентные работы | со сливом СРАЗ | всего          |                  |
| 1                               | 2                                 | 3                                              | 4                 | 5                                                          | 6                       | 7                      | 8              | 9              | 10               |
| г. Гусь-Хрустальный             | Котельная №1                      | ООО «Владимиртеплогаз»                         | вода              | 3422,08                                                    | 243,74                  | 81,25                  | 0,0            | 324,98         | 3747,07          |
|                                 | Котельная №4                      |                                                |                   | 639,11                                                     | 45,52                   | 15,17                  | 0,0            | 60,69          | 699,80           |
|                                 | Котельная п. Панфилово            |                                                |                   | 433,54                                                     | 30,88                   | 10,29                  | 0,0            | 41,17          | 474,71           |
|                                 | Котельная п. Гусевский            |                                                |                   | 4473,64                                                    | 318,64                  | 106,21                 | 0,0            | 424,85         | 4898,48          |
|                                 | Котельная Вокзала                 |                                                |                   | 167,45                                                     | 11,93                   | 3,98                   | 0,0            | 15,90          | 183,35           |
|                                 | Котельная школы №16               |                                                |                   | 14,35                                                      | 1,02                    | 0,34                   | 0,0            | 1,36           | 15,72            |
|                                 | Котельная Роддома                 |                                                |                   | 105,81                                                     | 7,54                    | 2,51                   | 0,0            | 10,05          | 115,86           |
|                                 | Котельная п. Новый                |                                                |                   | 498,19                                                     | 35,48                   | 11,83                  | 0,0            | 47,31          | 545,50           |
|                                 | котельная ДОУ №11                 |                                                |                   | 4,04                                                       | 0,29                    | 0,10                   | 0,0            | 0,38           | 4,43             |
|                                 | котельная ул. Полевая             |                                                |                   | 242,30                                                     | 17,26                   | 5,75                   | 0,0            | 23,01          | 265,31           |
|                                 | ТЭК-2                             |                                                |                   | 4401,43                                                    | 313,49                  | 104,50                 | 0,0            | 417,99         | 4819,42          |
|                                 | ТЭК-3                             |                                                |                   | 24424,34                                                   | 1739,63                 | 579,88                 | 0,0            | 2319,50        | 26743,84         |
|                                 | ТЭК-4                             |                                                |                   | 18354,34                                                   | 1307,29                 | 5,92                   | 0,0            | 1313,21        | 19667,55         |
|                                 | ТЭК-1                             |                                                |                   | 41098,97                                                   | 2927,28                 | 975,76                 | 0,0            | 3903,04        | 45002,01         |
|                                 | котельная ГТК ТЭК-3 ЦТП Орловская |                                                |                   | 3635,67                                                    | 258,95                  | 86,32                  | 0,0            | 345,27         | 3980,94          |
| г. Гусь-Хрустальный             | котельная ООО «Кирпичный завод»   | ООО «Владимиртеплогаз»                         | вода              | 1257,96                                                    | 89,60                   | 29,87                  | 0,0            | 119,46         | 1377,42          |
|                                 | котельная ПАТП                    |                                                |                   | 573,30                                                     | 40,83                   | 13,61                  | 0,0            | 54,44          | 627,74           |
|                                 | <b>ИТОГО</b>                      |                                                | <b>вода</b>       | <b>103746,5</b>                                            | <b>7389,34</b>          | <b>2033,28</b>         | <b>0,0</b>     | <b>9422,63</b> | <b>113169,13</b> |

|  |              |                            |            |          |     |     |     |     |          |
|--|--------------|----------------------------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|
|  | ТЭК-3        | ООО<br>«Владтепло-<br>газ» | пар        | 0,00     | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00     |
|  | ТЭК-4        |                            | пар        | 0,00     | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00     |
|  | <b>ИТОГО</b> |                            | <b>пар</b> | <b>0</b> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | <b>0</b> |

### 1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

Таблица № 17

| №<br>п/п | Наименование<br>котельной                          | Ресурсы,<br>всего Гкал | Удельный<br>расход<br>условного<br>топлива,<br>кг<br>ут/Гкал | Расход<br>услов-<br>ного то-<br>плива,<br>тут | Расход<br>нату-<br>рального<br>топлива,<br>тыс.<br>м.куб.(то<br>нн) | Перевод-<br>ной ко-<br>эффици-<br>ент |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1        | котельная ТЭК-1<br>ул. Интернацио-<br>нальная ,110 | 110896,636             | 161,88                                                       | 17993,5                                       | 15363,31                                                            | 1,166                                 |
| 2        | котельная ТЭК-2<br>ул. Транспортная,               | 47461,5                | 168,37                                                       | 5868,7                                        | 5033,2                                                              | 1,166                                 |
| 3        | котельная ТЭК-3<br>ул.Рудницкая,3                  | 90359,9                | 169,36                                                       | 18706,6                                       | 16043,4                                                             | 1,166                                 |
| 4        | котельная ТЭК-4<br>пр-кт 50 лет<br>Сов.власти      | 82460,6                | 179,68                                                       | 14675,3                                       | 12586,0                                                             | 1,166                                 |
| 5        | котельная №1, ул.<br>Микрорайон,29                 | 21832,5                | 188,22                                                       | 3927,4                                        | 3968,3                                                              | 1,166                                 |
| 6        | котельная №4,<br>ул.Чапаева,7                      | 5806,9                 | 176,81                                                       | 1098,7                                        | 942,3                                                               | 1,166                                 |
| 7        | котельная п. Гу-<br>севский,                       | 13520,9                | 158,24                                                       | 2082,8                                        | 1786,3                                                              | 1,166                                 |
| 8        | котельная Роддома,<br>ул.Калинина,61               | 2103,2                 | 157,48                                                       | 351,4                                         | 301,4                                                               | 1,166                                 |

|    |                                               |         |        |       |        |       |
|----|-----------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|-------|
| 9  | котельная Вокзала,<br>ул.Владимирская,3б      | 2385,6  | 157,78 | 336,7 | 288,8  | 1,166 |
| 10 | котельная школы<br>№16,<br>ул.А.Невского,39а  | 957,0   | 188,53 | 180,2 | 154,5  | 1,166 |
| 11 | котельная ДОУ<br>№11,ул. Хрусталь-<br>щиков,8 | 552,7   | 154,48 | 75,9  | 65,1   | 1,166 |
| 12 | котельная<br>п.Панфилово                      | 2341,9  | 248,28 | 503,4 | 987,1  | 0,51  |
| 13 | котельная п.Новый                             | 2611,8  | 252,45 | 613,1 | 1202   | 0,51  |
| 15 | котельная ПАТП<br>ул. Полевая                 | 2138,77 | -      | 400,3 | 343,3  | 1,166 |
| 16 | котельная ПАТП<br>ул. Димитрова               | 1991,64 | -      | 499,2 | 428,09 | 1,166 |
| 17 | котельная ФГУП<br>Стекольный кол-<br>ледж     | 404,07  | -      | 641,3 | 550,0  | 1,166 |
| 18 | котельная ООО<br>"Кирпичный завод"            | 2127,44 | -      | 560,3 | 480,5  | -     |

### 1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения

Согласно Приказу Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов пот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепла  $Q_{ав}/Q_{расч}$ , где  $Q_{ав}$  – аварийный недоотпуск тепла за год [Гкал],  $Q_{расч}$  – расчетный отпуск тепла системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения.

Исходя из таких показателей надежности структурных элементов, как: резервное топливоснабжение, резервное водоснабжение, резервное электропитание надежность источников тепловой энергии муниципального города Гусь-Хрустальный характеризуется как ненадежная. Надежность системы тепловых сетей - надежная.

### 1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих

### и теплосетевых организаций

Технико-экономические показатели составлены на основании предоставленных данных теплоснабжающих организаций и представлены в виде следующей таблицы:

Таблица № 18

| №<br>№ | Наименование<br>показателя      | Ед. изме<br>рения | 2014г.    | 2015г.         | 2016 г.<br>(план) | 2017 г.<br>(план) |
|--------|---------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|
| 1      | Выработка                       | Гкал              | 374 710,8 | 361973,8       | 399939,2          | 393047,4          |
| 2      | Покупка тепловой энергии        | Гкал              | 20 636,1  | 53748,1        | 118194,5          | 116126,9          |
| 3      | Собственные нужды               | Гкал              | 18 398,0  | 13876,1        | 14983,3           | 14733,79          |
| 4      | Потери тепловой энергии в сетях | Гкал              | 99 195,0  | 108239,1<br>69 | 117471,6<br>9     | 115572,9<br>75    |
| 5      | Полезный отпуск                 | Гкал              | 277 696,6 | 293581,6       | 385838,4          | 368820,5          |
| 6      | Расход топлива                  | тут               | 65938,8   | 62669,1        | 68300,3           | 67157,7           |
| 7      | Расход электроэнергии           | тыс.кВт           | 10985,8   | 11061,63       | 11902,3           | 11902,3           |
| 8      | Удельный расход электроэнергии  | кВт/<br>Гкал      | 27,8      | 29,1           | 29,5              | 29,5              |
| 9      | Расход воды                     | Тыс. м<br>куб     | 614,9     | 799,1          | 758,62            | 625,05            |
| 10     | Удельный расход воды            | м3/Гкал           | 1,6       | 2,52           | 4,38              | 3,5               |
| 11     | Стоки                           | Тыс.м.<br>куб     | 161,7     | 215,41         | 204,75            | 204,75            |

Данные по технико-экономическим показателям котельных ООО «Кирпичный завод», ФГУП Стекольный колледж, ОАО ПАТП не представлены.

### 1.11. Тарифы на тепловую энергию

Тариф потребителям тепловой энергии по муниципальному образованию город Гусь-Хрустальный устанавливается Департаментом цен и тарифов администрации Владимирской области и составляет с 01.01.2016 по 31.12.2016 – 2784,21 рублей за Гкал с учетом НДС.

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 год на 2017 год рост тарифа на коммунальные услуги предусмотрен в размере 6 %, на 2018 год – 4,9 %.

### 1.12. Описание существующих технических и технологических проблем

### **в системе теплоснабжения**

Большой процент потерь тепла связан с высокой степенью износа тепловых сетей и оборудования. Имеется замечания надзорных органов по технически неисправному резервному топливному хозяйству на котельных.

## **Глава 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплоснабжения по муниципальному образованию город Гусь-Хрустальный приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 19

| № п/п | Наименование                                                    | Существующее положение 2013 год | Существующее положение 2014 год (-1,7°C) | План 2017 г. (расч. -2,5 °C) | Расчетный срок 2020 г. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1     | Площадь строительных фондов, (тыс.м <sup>2</sup> ), в том числе | 1665,78                         | 1691,98                                  | 1700                         | 1706                   |
|       | - жилищный фонд                                                 | 1456                            | 1482,2                                   | 1491,4                       | 1496                   |
|       | - общественные здания                                           | 209,78                          | 209,78                                   | 209,5                        | 210                    |
| 2     | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал)                      | 259408                          | 277697                                   | 255100,6                     | 279000                 |

Около 33% многоквартирных домов муниципального образования приходится на 4-9-этажные жилые дома, доля 2-3-этажных жилых домов - 62%, и порядка 5% приходится на 1-2-этажные многоквартирные жилые дома.

За 2015 год введено в эксплуатацию 2 многоквартирных дома - №№ 10,10а по ул. Транспортная, введено в эксплуатацию 3 этап строительства дома № 43 по Теплицкому проспекту. Прирост площадей с центральным отоплением увеличен на 6,6 тыс. м<sup>2</sup>.

## **Глава 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Так как численность населения в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

## **Глава 4. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ**

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя на котельных.

Схемой предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующих котельных.

Установленная тепловая мощность котельных на существующий период  
и расчетный срок

Таблица № 20

| №№ | Наименование котельной                                               | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч |        |                            |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------|
|    |                                                                      | 2015 г.                                           | 2016г. | На расчетный год - 2020 г. |
| 1  | котельная ТЭК-1, (ОЧКС), ул. Интернациональная, 110                  | 198                                               | 198    | 198                        |
| 2  | котельная ТЭК-2, (БауТекс) ул. Транспортная, 30                      | 19,2                                              | 19,2   | 19,2                       |
| 3  | котельная ТЭК-3, (Текстильный комбинат), ул. Рудницкая, 3            | 51,2                                              | 51,2   | 51,2                       |
| 4  | котельная ТЭК-4, (с/з им. Дзержинского), пр-кт 50 лет Сов. власти, 8 | 89,6                                              | 89,6   | 89,6                       |
| 5  | котельная №1, ул. Микрорайон, 29                                     | 16,5                                              | 16,5   | 0                          |
| 6  | котельная №4, ул. Чапаева, 7                                         | 3,2                                               | 3,2    | 3,2                        |
| 7  | котельная п. Гусевский, ул. Строительная, 24а                        | 6,45                                              | 6,45   | 6,45                       |
| 8  | котельная Роддома, ул. Калинина, 61                                  | 0,81                                              | 0,81   | 0,81                       |
| 9  | котельная Вокзала, ул. Владимирская, 3б                              | 1,26                                              | 1,26   | 1,26                       |
| 10 | котельная п. Панфилово                                               | 1                                                 | 1      | 1                          |
| 11 | котельная п. Новый                                                   | 1,55                                              | 1,55   | 1,55                       |
| 12 | Котельная ПАТП, ул. Димитрова, 38                                    | 0,64                                              | 0,64   | 0,64                       |
| 13 | Котельная кирпичного завода, ул. Карьерная, д. 1                     | 1,6                                               | 1,6    | 0                          |

|    |                                                                       |              |                               |              |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| 14 | Котельная ГСК, ул. Писарева,17                                        | 2,8          | 2,8                           | 2,8          |
| 15 | Блочно- модульная газовая котельная по ул. Полевая                    | 1,15         | 1,15                          | 1,15         |
| 16 | котельная школы №16, ул.А.Невского,39а                                | 1,1          | 1,1                           | 1,1          |
| 17 | котельная ДООУ №11,ул. Хрустальщиков,8                                | 0,32         | 0,32                          | 0,32         |
| 18 | котельная ООО «Гусевской Хрустальный завод» им. Мальцова              | 0,69         | 0,69                          | 0,69         |
| 19 | Тепловой энергетический центр (ТЭЦ) ООО БауТекс, ул. Транспортная, 30 | 1,03         | 1,03                          | 1,03         |
| 20 | Котельная ул. Тверская                                                | 1,5          | Источник исключен в 2014 году |              |
| 21 | Котельная «Гусь-Хрустальное РТП»                                      | 2,8          | Источник исключен в 2015 году |              |
| 22 | котельная Хрустального завода                                         | 38,4         | Источник исключен в 2015 году |              |
|    | <b>ИТОГО</b>                                                          | <b>440,8</b> | <b>398,1</b>                  | <b>380,0</b> |

### **Глава 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ**

Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителя от каждой котельной, приведено в следующей таблице:

Таблица № 21

| № | Наименование котельной                  | Мощность котельной (планируемая), Мвт | Подключенная нагрузка, Мвт | Расход теплоносителя в теплопотребляющих установках, м3/час |
|---|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | котельная ТЭК-1, (ОЧКС)                 | 230,3                                 | 39,6                       | 1025,85                                                     |
| 2 | котельная ТЭК-2 , (БауТекс)             | 22,3                                  | 13,7                       | 395,79                                                      |
| 3 | котельная ТЭК-3, (Текстильный комбинат) | 59,5                                  | 34,6                       | 666,7                                                       |

|    |                                                                |              |              |                |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 4  | котельная ТЭК-4, (с/з<br>им. Дзержинского)                     | 104,2        | 23,2         | 599,97         |
| 5  | котельная №1,<br>ул. Микрорайон                                | 19,2         | 9,2          | 236,16         |
| 6  | котельная №4, ул. Чапаева                                      | 3,7          | 2,0          | 140,85         |
| 7  | Котельная п. Гусевский                                         | 7,5          | 4,5          | 115,29         |
| 8  | Котельная Роддома                                              | 0,9          | 0,7          | 18,09          |
| 9  | котельная Вокзала                                              | 1,5          | 1,0          | 25,11          |
| 10 | котельная п. Панфилово                                         | 1,2          | 0,5          | 13,83          |
| 11 | котельная п. Новый                                             | 1,8          | 0,8          | 21,69          |
| 12 | Котельная ПАТП                                                 | 0,7          | 0,5          | 12,6           |
| 13 | Котельная кирпичного<br>завода                                 | 1,9          | 0,5          | 14,7           |
| 14 | Котельная ГСК                                                  | 3,3          | 0,4          | 16,1           |
| 15 | Блочно- модульная газовая<br>котельная по ул. Полевая          | 1,3          | 1,0          | 25,8           |
| 17 | котельная школы №16                                            | 1,3          | 0,3          | 8,34           |
| 18 | котельная ДОУ №11                                              | 0,4          | 0,1          | 2,58           |
| 19 | котельная ООО «Гусевской<br>Хрустальный завод» им.<br>Мальцова | 0,8          | 0,7          | 19,5           |
|    | <b>ИТОГО</b>                                                   | <b>461,8</b> | <b>133,3</b> | <b>3358,95</b> |

## **Глава 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

Оптимизация и развитие системы теплоснабжения города с расчетом по строительству и модернизации объектов теплоснабжения рассмотрены в программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования г. Гусь-Хрустальный на 2012-2020 г.г..

В схеме предусматриваются несколько вариантов по переключению тепловой нагрузки потребителей и перевода мощностей котельных, а так же реконструкции и модернизации теплоэнергетического комплекса, в том числе:

**1. ТЭК- 3 ОАО «Гусь-Хрустальный текстильный комбинат»:**

- строительство газовой котельной к МБДОУ ДОД КДЮСШ им. А.В.Паушкина.

**2. Котельная ООО «Гусевской Хрустальный завод» им. Мальцова:**

- строительство блочно-модульной газовой котельной для теплоснабжения для теплоснабжения поликлиники № 1.

**3. Котельная №1 Микрорайон:**

- техническое перевооружение котельной №1, Микрорайон, 29а с переводом на работу в автоматическом режиме.

**4. Котельная ТЭК- 2, ОАО «БауТекс»:**

- строительство блочно-модульной газовой котельной по месту ЦТП ул. Торфяная с переключением нагрузки от котельной ОАО «Баутекс».

**5. Котельная № 4 ул. Чапаева, д. 7а:**

- реконструкция устаревшего оборудования котельной с заменой котлов

**6. Котельная поселка Новый:**

- строительство блочно-модульной котельной на торфяном топливе.

**7. Котельная поселка Панфилово:**

- строительство блочно-модульной котельной на торфяном топливе.

**8. Котельная школы № 16:**

- реконструкция котельной школы № 16.

**9. Котельная поселка Гусевский:**

- техпереворужение котельной и реконструкция теплового пункта котельной.

**10. Котельная ул. Карьерная, д. 1 (ООО «Кирпичный завод»)**

- вывод из эксплуатации котельной с переводом потребителей на индивидуальное отопление,

- модернизация

**11. Котельная ТЭК- 4, с-зд им. Дзержинского:**

- строительство блочно-модульных газовых котельных по месту нагрузок от ЦТП Дружбы народов, ЦТП пр-т 50 лет Советской Власти, 13- ЦТП Инженерного корпуса, и Микрорайона № 3 («Сороковка»).

Мероприятия по реконструкции, оптимизации и развитию теплоснабжения муниципального образования город Гусь-Хрустальный до 2020 года представлены в таблице № 24.

В рамках выполнения мероприятий по схеме теплоснабжения позволило вывести из эксплуатации 3 нерентабельных котельных на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

**Выполнение мероприятий по схеме теплоснабжения МО г. Гусь-Хрустальный за 2014-2015 годы:**

1. Вывод из эксплуатации котельной ООО «Тепловик» (хрустальный завод) с переключением потребителей котельной ООО «Тепловик» (хрустальный завод) на котельную ТЭК-3 (ОАО «Гусь-Хрустальный текстильный комби-

нат») со строительством тепловой сети от ЦТП котельной ТЭК-3 до ЦТП по ул. Орловская и к зданиям УВД и прокуратуры.

2. Вывод из эксплуатации котельной по ул. Тверская и перевод потребителей на индивидуальное отопление домов №№ 2,4,5,10,16,18,26 по ул. Жилой квартал и дома № 79 по ул. Тверская.

3. Переключение потребителей домов №№ 9/3,11,13,15 по ул. Ремонтная на индивидуальное газовое отопление от котельной ОАО «РТП г. Гусь-Хрустальный»

Мероприятия по реконструкции оптимизации и развитию теплоснабжения муниципального образования город Гусь-Хрустальный до 2020 года представлены в таблице № 25.

## **Глава 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ**

Реализация, включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, а также мероприятий по приведению к нормативному качеству горячей воды, осуществляется в соответствии с инвестиционной программой ООО «Владтеплогаз» по теплоснабжению города Гусь-Хрустальный на 2015-2018 годы. Выполнение мероприятий инвестиционной программы позволит повысить надежность и качество услуг теплоснабжения, снижение количества технологических отказов на тепловых сетях, снижение потерь энергоресурсов при их передаче, снижение износа тепловых сетей и оборудования.

### **Мероприятия по реконструкции техническому перевооружению системы теплоснабжения МО г. Гусь-Хрустальный**

Таблица № 22

| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта                                                                                                                                                             | ед. изм. | Протяженность |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1     | Реконструкция тепловых сетей по ул. Октябрьской, от ТК 2 до ТК 5, г.Гусь-Хрустальный, Ду 400 мм                                                                                                      | км       | 0,38          |
| 2     | Реконструкция магистрального участка тепловых сетей Ду 530 мм котельной ОЧКС, с заменой тепловой изоляции от забора кварцевого завода до опуска в землю в районе ул.Пролетарская                     | км       | 1,39          |
| 3     | Реконструкция тепловых сетей от ТК-55 по ул.Каляевская до д. 11 по ул.Интернациональная                                                                                                              | км       | 0,42          |
| 4     | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от угла дома №5 по ул.Каховского до ТК 35, Ду 273,219,159 мм                                                                                                | км       | 0,2           |
| 5     | Реконструкция тепловых сетей г. Гусь-Хрустальный от ТК-11 до объектов больничного городка МУЗ ЦГБ по ул. Октябрьской д. 39, ул. Димитрова д.8 (Центр гигиены и эпидемиологии), ул. Октябрьская д. 62 | км       | 0,885         |
| 6     | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК 46 до ТК 48 во дворе домов № 15 и 15 а по ул.Муравьева-Апостола                                                                                | км       | 0,1           |

|    |                                                                                                                                                                          |    |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 7  | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-9 по ул. Октябрьская до ТК-66 у д. №26 по ул. Каляевская.                                                          | км | 0,158 |
| 8  | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-76 ул. Димитрова до ТК-79 по Теплицкому проспекту                                                                  | км | 0,212 |
| 9  | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный до д. № 24,18,20 по Теплицкому проспекту, № 34 ул. Димитрова                                                             |    |       |
| 10 | Замена трубопроводов ГВС от ТК 109 к жилым домам №№43,45 пр-т 50 лет Советской Власти, №№ 69,71,73 ул. Садовая №2 ул. Мичурина.                                          | км | 1,313 |
| 11 | Замена тепловых сетей отопления и ГВС от опуска у ж/д. №51 ул. Садовая до ж/д №№51,59, 33,35 ул. Садовая.                                                                | км | 0,428 |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ЦТП Маяковского до врезки в подземный участок теплосетей по ул. Маяковского ( по территории ЦТП).                     | км | 0,406 |
| 13 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-16а ул. Димитрова до д. 14,16,18 ул. Осьмова                                                                       | км | 0,168 |
| 14 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-61 до д. №23,25 ул. Карла Маркса.                                                                                  | км | 0,25  |
| 15 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-7 на здание почты и ТК-8 на . № 23а ул. Октябрьская                                                                | км | 0,149 |
| 16 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный к д. №54,56,58 ул. Калинина, включая транзитный трубопровод в д. №56 ул. Калинина.                                       | км | 0,12  |
| 17 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-69 дод. № 40б, 42б, 44, 46 ул. Интернациональная, д. № 61 (МДОУ №29) ул. Октябрьская                               | км | 0,156 |
| 18 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ЦТП-1 по ул. Маяковского по территории МДОУ №12 с заменой ввода на детский сад до подъема у д.№12а по ул. Маяковского | км | 0,669 |
| 19 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный до д. №28 (ПТУ №47), спортзала, столярных мастерских, д. №24,24а,26,30 по ул. Ломоносова с заменой транзитной теплосети. | км | 0,254 |
| 20 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-4 ул. Октябрьская до подъема на ул. Люксембургской                                                                 | км | 0,226 |
| 21 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от места врезки в магистральный трубопровод ул. Октябрьская до д. №19 по ул. Октябрьская и д. №21 по ул. Калинина.       | км | 0,03  |
| 22 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от д. №2а/8а по ул. Ломоносова до ТК у д. №6а и МДОУ №5 по ул. 2-я Народная                                              | км | 0,093 |
| 23 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-40 до ТК-41с вводами на д. № 5,7,8,8а ул. Луначарского                                                             | км | 0,194 |
| 24 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-83 до д. №24 (МДОУ №23) ул. Первомайская                                                                           | км | 0,132 |
| 25 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-39 до д. №2/7, 2/9 по ул. Интернациональная                                                                        | км | 0,076 |
| 26 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от теплового счётчика до ЦТП-1 ул. Маяковского , ЦТП -2 ул. Каховского (первый контур)                                   | км | 0,126 |
| 27 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК до д. № 40а, 42а ул. Интернациональная, д. №3 ул. М.Апостола                                                       | км | 0,202 |

|    |                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 28 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-42 до д. №21,25 по Теплицкому проспекту с заменой вводов                                                                                                               | км | 0,277 |
| 29 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-52а у д. №12а по ул. Маяковского до д. №13 по ул. Чайковского, транзитного трубопровода на д. №11 по ул. Чайковского с заменой вводов                                  | км | 0,44  |
| 30 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-34 до школы №3 по ул. Каховского, д. №3 по ул. Рылеева (первый контур)                                                                                                 | км | 0,571 |
| 31 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК-31 ул. Иркутская до д. №5 ул. Чайковского                                                                                                                              | км | 0,238 |
| 32 | Реконструкция изоляции тепловых сетей надземного трубопровода по ул. К. Либкхнехта                                                                                                                                           | км | 0,231 |
| 33 | Реконструкция магистральных тепловых сетей Ду200 в сторону ул. Ломоносова в г.Гусь-Хрустальный                                                                                                                               | км | 0,832 |
| 34 | Реконструкция изоляции тепловых сетей надземного трубопровода по ул. Люксембургская до д. №12 (МДОУ №21) ул. Интернациональная                                                                                               | км | 0,338 |
| 35 | Реконструкция изоляции тепловых сетей надземного трубопровода от д. № 2/7 Теплицкий проспект до опуск у д. №13 по ул. 2-я Народная                                                                                           | км | 0,086 |
| 36 | Замена транзитной теплосети через д. №12 Теплицкий проспект.                                                                                                                                                                 | км | 0,5   |
| 37 | Реконструкция изоляции тепловых сетей надземного трубопровода от котельной ТЭК-3 от ТК-5 до ТК-6                                                                                                                             | км | 0,094 |
| 38 | Реконструкция тепловой сети г.Гусь-Хрустальный от ТК-15а до д. №23 по ул. Менделеева                                                                                                                                         | км | 0,07  |
| 39 | Реконструкция тепловой сети г.Гусь-Хрустальный от ТК-41 по Теплицкому проспекту до д. № 59,61 ул. Красных Партизан                                                                                                           | км | 0,155 |
| 40 | Реконструкция тепловой сети г.Гусь-Хрустальный от ЦТП-1 по ул. Маяковского до ввода в д. №9 по ул. Чайковского, транзитного трубопровода на д. №8 по ул. Каховского и д. №7 по ул. Чайковского                               | км | 0,204 |
| 41 | Реконструкция тепловой сети г.Гусь-Хрустальный от ТК у д. №19 по ул. Менделеева до ввода в д. №20 (школу №1) по ул. Менделеева.                                                                                              | км | 0,153 |
| 42 | Реконструкция тепловой сети г.Гусь-Хрустальный: сети отопления от ТК30 до д. №25 по ул. Менделеева (первый контур) и сетей горячего водоснабжения - от транзитного трубопровода в д. №12а по ул. Маяковского до ввода в дом. | км | 0,188 |
| 43 | Реконструкция тепловой сети горячего водоснабжения от д. №32 по Теплицкому проспекту до д. №50 Микрорайон в г.Гусь-Хрустальный                                                                                               | км | 0,156 |
| 44 | Реконструкция изоляции тепловых сетей надземного трубопровода от ЦТП-1 ул. Маяковского до опуск ул. Каховского (первый контур)                                                                                               | км | 0,156 |
| 45 | Реконструкция тепловой сети г.Гусь-Хрустальный от ЦТП-1 по ул. Маяковского до ввода в д. №13 (МДОУ №33) по ул. Маяковского.                                                                                                  | км | 0,461 |
| 46 | Реконструкция тепловой сети г.Гусь-Хрустальный от д. №21 по ул. Иркутская до ввода в д. №4 по ул. Чайковского                                                                                                                | км | 0,068 |
| 47 | Реконструкция тепловой сети г.Гусь-Хрустальный от т.А до д.                                                                                                                                                                  | км | 0,08  |

|    |                                                                                                                                                                                                                          |    |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
|    | №13,15 ул. Мира, д.№14,16,18 ул. Дружбы Народов, д. №9 ул. Минская                                                                                                                                                       |    |       |
| 48 | Реконструкция тепловой сети г.Гусь-Хрустальный от ЦТП по проспекту 50-летия Советской Власти до д. №8 по ул. Заводской переулоч, д. №6 по проспекту 50-летия Советской Власти , МДОУ №4,40.                              | км | 0,406 |
| 49 | Реконструкция тепловой сети отопления г.Гусь-Хрустальный от ТК у д. №41 по проспекту 50-летия Советской Власти и до д. №43,45 по проспекту 50-летия Советской Власти, д.№69,71,73 по ул. Садовая, д. №2 по ул. Мичурина. | км | 0,862 |
| 50 | Реконструкция тепловой сети г.Гусь-Хрустальный от т.А до д. № 1,3,5,7,9 ул. Мира, д.№7 ул. Дружбы Народов, д. №3 ул. Минская                                                                                             | км | 0,538 |

## Глава 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица № 23

| №<br>№ | Наименование ко-<br>тельной     | Вид топлива                 |                            | Объемы топлива                 |                     |                                    |                |                               |
|--------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|        |                                 | Ис-<br>поль-<br>зуе-<br>мый | Пла-<br>ни-<br>руе-<br>мый | Еди-<br>ницы<br>изме-<br>рения | Факт 2015 го-<br>да |                                    | План 2017 года |                               |
|        |                                 |                             |                            |                                | Основ-<br>ное       | До-<br>пол-<br>ни-<br>тель-<br>ное | Основ-<br>ное  | Допол-<br>ни-<br>тель-<br>ное |
| 1      | 3                               | 7                           | 8                          | 9                              | 10                  | 11                                 | 12             | 13                            |
| 1      | котельная ТЭК-1                 | природный газ               |                            | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 14537,1             | 0                                  | 15363,31       | 0                             |
| 2      | котельная ТЭК-2                 | природный газ               |                            | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 5458                | 0                                  | 5033,2         | 0                             |
| 3      | котельная ТЭК-3                 | природный газ               |                            | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 13455               | 0                                  | 16043,4        | 0                             |
| 4      | котельная ТЭК-4                 | природный газ               |                            | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 13013               | 0                                  | 12586,0        | 0                             |
| 5      | котельная №1, ул.<br>Микрорайон | природный газ               |                            | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 3011                | 0                                  | 3368,3         | 0                             |
| 6      | котельная №4,<br>ул. Чапаева    | природный газ               |                            | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 689                 | 0                                  | 942,3          | 0                             |
| 7      | Котельная<br>п. Гусевский       | природный газ               |                            | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 1721                | 0                                  | 1786,3         | 0                             |
| 8      | котельная<br>Роддома            | природный газ               |                            | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 284                 | 0                                  | 301,4          | 0                             |
| 9      | Котельная<br>Вокзала            | природный газ               |                            | тыс.<br>м <sup>3</sup>         | 303                 | 0                                  | 288,8          | 0                             |

|              |                                                          |                   |                     |         |   |          |   |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------|---|----------|---|
| 10           | котельная школы №16                                      | природный газ     | тыс. м <sup>3</sup> | 145     | 0 | 154,5    | 0 |
| 11           | котельная ДОУ №11                                        | природный газ     | тыс. м <sup>3</sup> | 76      | 0 | 65,1     | 0 |
| 12           | котельная п.Панфилово                                    | торфянные брикеты | тн                  | 854,7   | 0 | 987,1    | 0 |
| 13           | котельная п.Новый                                        | торфянные брикеты | тн                  | 894,8   | 0 | 1202     | 0 |
| 14           | Котельная ПАТП                                           | природный газ     | тыс. м <sup>3</sup> | 328,5   | 0 | 428,09   | 0 |
| 15           | Котельная кирпичного завода                              | природный газ     | тыс. м <sup>3</sup> | 586,48  | 0 | 480,5    | 0 |
| 16           | Котельная ГСК                                            | природный газ     | тыс. м <sup>3</sup> | 429,76  | 0 | 550      | 0 |
| 17           | Блочно- модульная газовая котельная по ул. Полевая       | природный газ     | тыс. м <sup>3</sup> | 296,2   | 0 | 343,3    | 0 |
| 18           | Котельная ООО «Гусевской Хрустальный завод» им. Мальцова | природный газ     | тыс. м <sup>3</sup> | 168,86  | 0 | 168,86   | 0 |
| <b>Итого</b> |                                                          |                   |                     | 56251,4 |   | 60092,46 |   |

## Глава 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет  $R_{ТС}=0,9$ . Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтпригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтпригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь  $t=-11,1$  °C) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозионной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

## **Глава 10. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ**

Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок по каждому из предлагаемых вариантов ее реализации, согласно таблице «Мероприятия по обеспечению безопасности системы теплоснабжения (оптимизация и развитие теплоснабжения муниципального образования город Гусь-Хрустальный)».

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Таблица № 24

| №<br>№ | Наименование мероприятий                                                                                                       | Ед. измерения | Количество | Сумма затрат, тыс. руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------|
| 1.     | <b>Переключение потребителей с котельной ООО БауТекс:</b>                                                                      |               |            |                         |
|        | строительство блочно-модульной газовой котельной по месту ЦТП ул. Торфяная с переключением нагрузки от котельной ОАО «Баутекс» | ед.           | 1          | <b>69700</b>            |
| 2.     | <b>Переключение потребителей с котельной №1 Микрорайон</b>                                                                     |               |            |                         |
|        | техническое перевооружение котельной №1, Микрорайон, 29а с переводом на работу в автоматическом режиме                         | Ед.           | 4          | <b>15000</b>            |
| 3.     | Строительство газовой котельной МБОУ ДОД КДЮСШ им. А.В. Паушкина, ул. Кравчинского, 4а                                         | Ед.           | 1          | <b>16000</b>            |
| 4.     | <b>Котельная пос. Новый:</b>                                                                                                   |               |            | <b>0</b>                |
| 4.1.   | строительство блочно-модульной котельной на торфяном топливе                                                                   | ед.           | 1          | <b>10000</b>            |

|      |                                                                                                                                                                                          |     |    |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|
| 4.2. | реконструкция существующей котельной с заменой котлов и реконструкцией тепловых сетей                                                                                                    | ед. | 1  | <b>8150</b>   |
| 5.   | <b>Котельная пос. Панфилово:</b>                                                                                                                                                         |     |    | <b>0</b>      |
| 5.1. | строительство блочно-модульной котельной на торфяном топливе                                                                                                                             | ед. | 1  | <b>8000</b>   |
| 5.2. | реконструкция существующей котельной с заменой котлов и реконструкцией тепловых сетей                                                                                                    | ед. | 1  | <b>8150</b>   |
| 6.   | <b>Котельная поселка Гусевский:</b>                                                                                                                                                      |     |    |               |
| 6.1. | техпереворужение котельной и реконструкция теплового пункта котельной.                                                                                                                   | ед. | 1  | <b>8000</b>   |
| 6.2. | реконструкция существующей котельной с заменой котлов и реконструкцией тепловых сетей                                                                                                    | ед. | 1  | <b>27500</b>  |
| 7.   | <b>Реконструкция котельной школы № 16</b>                                                                                                                                                | ед. | 1  |               |
|      | реконструкция существующей котельной с заменой котлов и реконструкцией тепловых сетей                                                                                                    | ед. | 1  | <b>4200</b>   |
| 8.   | <b>Переключение потребителей от ТЭК - 4, (ОАО «С-зд им.Ф.Э.Дзержинского»):</b>                                                                                                           |     |    |               |
|      | строительство блочно-модульных газовых котельных по месту нагрузок от ЦТП Дружбы народов, ЦТП пр-т 50 лет Советской Власти, 13- ЦТП Инженерного корпуса, и Микрорайона № 3 («Сороковка») | ед. | 3  | <b>130000</b> |
| 9.   | Реконструкция ЦТП по ул. Каховского                                                                                                                                                      | ед. | 1  | <b>10000</b>  |
| 10.  | Реконструкция ЦТП по ул. Маяковского                                                                                                                                                     | ед. | 1  | <b>8000</b>   |
| 11.  | <b>Реконструкция котельной ул. Чапаева</b>                                                                                                                                               |     |    |               |
|      | Реконструкция устаревшего оборудования котельной с заменой котлов                                                                                                                        | ед. | 1  | <b>12000</b>  |
| 12.  | <b>Котельная кирпичного завода</b>                                                                                                                                                       |     |    |               |
| 12.1 | Реконструкция устаревшего оборудования котельной с заменой котлов                                                                                                                        | ед. | 1  | <b>10000</b>  |
| 12.2 | Строительство блочно-модульной газовой котельной и вывод из эксплуатации котельной кирпичного завода                                                                                     | ед. | 1  | <b>18000</b>  |
| 12.3 | Перевод 10 многоквартирных домов (91 квартира) на индивидуальное поквартирное отопление                                                                                                  | ед. | 91 | <b>19000</b>  |

## **Глава 11. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» и поступившей заявки от ООО «Владимиртеплогаз» о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный присвоен ООО «Владимиртеплогаз».

## **Глава 12. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

## **Глава 13. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.**

Согласно статьи 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозными тепловыми сетями, или единую тепло-снабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

## **IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ.**

### **1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов тепло-снабжения.**

1.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

1.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

1.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отка-

затя потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

1.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

1.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

1.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

## 2. Обязательства субъектов теплоснабжения.

2.1. Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование систем теплоснабжения и муниципального образования город Гусь-Хрустальный.

2.3. Условиями соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;
- порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;
- порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;
- оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

- порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

2.4. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.5. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

2.6. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозной тепловой сети.

2.7. Содержание и обслуживание выявленных бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

2.8. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

2.9. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Организация коммерческого учета и организация распределения и сбыта тепловой энергии осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

**Мероприятия по обеспечению безопасности системы теплоснабжения (оптимизация и развитие теплоснабжения муниципального образования город Гусь-Хрустальный)**

Таблица № 25

| № п/п | Мероприятия                                                                                                  | Ед.изм. | Кол-во | Сумма средств, тыс. руб |              |            | Источники финан-сирования (испол-нитель мероприя-тия) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                              |         |        | 2016 год                | 2016-2025гг. | ВСЕГО      |                                                       |
|       | СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ                                                                                       |         |        |                         |              |            |                                                       |
|       | Модернизация тепловых сетей и сооружений                                                                     |         |        |                         |              |            |                                                       |
|       | Всего по модернизации тепловых сетей и со-оружений, в том числе:                                             |         |        | 0                       | 408373,697   | 420672,117 |                                                       |
|       | Капитальный ремонт котельных                                                                                 |         |        | 0                       | 22711,07     | 23021,07   |                                                       |
| 1     | Кап.ремонт здания и кровли котельной школы №16                                                               | м2      | 316    |                         | 310          | 310        | внебюджетные ис-точники                               |
| 3     | Кап.ремонт здания и кровли котельной №4                                                                      | м2      | 520    |                         | 310,22       | 310,22     | внебюджетные ис-точники                               |
| 4     | Кап.ремонт здания и кровли котельной №1                                                                      | м2      | 1150   |                         | 905,85       | 905,85     | внебюджетные ис-точники                               |
| 6     | Капитальный ремонт двух теплогенераторов "Гейзер" котельной Роддома                                          | ед.     |        |                         | 240          | 240        | внебюджетные ис-точники                               |
| 7     | Капитальный ремонт оборудования Котельная №1(ремонт обмуровки и футеровки котла, ре-монт автоматики, труб-в) | ед      | 1      |                         | 2550         | 2550       | внебюджетные ис-точники                               |
| 8     | Капитальный ремонт двух котлов на котельной №4                                                               | ед.     | 1      |                         | 625          | 625        | внебюджетные ис-точники                               |

|    |                                                                                                                    |            |                |               |                  |                  |                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|
| 9  | Капитальный ремонт котельной по ул. Владимирская                                                                   | ед.        | 1              |               | 2500             | <b>2500</b>      | внебюджетные источники |
| 10 | Капитальный ремонт оборудования Котельная №4 (ремонт автоматики, питательных насосов и вентиляторов котлов,труб-в) | ед         | 1              |               | 3350             | <b>3350</b>      | внебюджетные источники |
| 11 | Капитальный ремонт оборудования Котельная школа №16(автоматика,замена насосов)                                     | ед         | 1              |               | 2670             | <b>2670</b>      | внебюджетные источники |
| 12 | Капитальный ремонт оборудования бака умягченной воды котельной № 4 ул. Чапаева                                     | ед         | 1              | 310           |                  | <b>310</b>       | внебюджетные источники |
| 13 | Капитальный ремонт оборудования Котельная п.Панфилово(ремонт котла №2)                                             | ед         | 1              |               | 1950             | <b>1950</b>      | внебюджетные источники |
| 14 | Капитальный ремонт оборудования Котельная п.Новый (замена сетевых насосов,ремонт котла)                            | ед         | 1              |               | 2800             | <b>2800</b>      | внебюджетные источники |
| 15 | Капитальный ремонт оборудования Котельная п.Гусевский (ремонт котла№3)                                             | ед         | 1              |               | 4500             | <b>4500</b>      | внебюджетные источники |
|    | <b>Реконструкция котельных</b>                                                                                     | <b>ед</b>  | <b>6</b>       | <b>0</b>      | <b>101340</b>    | <b>101340</b>    |                        |
| 16 | Реконструкция узла учета газа Котельная школы № 16                                                                 | ед         | 1              |               | 300              | <b>300</b>       | внебюджетные источники |
| 17 | Котельная №1 ул. Микрорайон, 29а (реконструкция котлов, оборудования)                                              | ед         | 1              |               | 53590            | <b>53590</b>     | внебюджетные источники |
| 18 | Котельная №4, ул. Добролюбова (реконструкция котлов,оборудования)                                                  | ед         | 1              |               | 46400            | <b>46400</b>     | внебюджетные источники |
| 19 | Установка узлов учета тепловой энергии в котельных, школы №16, Панфилово, Новый                                    | ед         | 3              |               | 1050             | <b>1050</b>      | внебюджетные источники |
|    | <b>Капитальный ремонт тепловых сетей</b>                                                                           | <b>п.м</b> | <b>16999,4</b> | <b>3510,2</b> | <b>64216,527</b> | <b>67726,727</b> |                        |
| 20 | Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП Каховского до ТК 37                                                        | п.м        | 1352           |               | 10759,5          | <b>10759,5</b>   | внебюджетные источники |

|    |                                                                                                                                        |     |      |        |         |                |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|----------------|------------------------|
| 21 | Капитальный ремонт тепловой сети ГВС от ЦТП Мира                                                                                       | п.м | 1000 |        | 4649,4  | <b>4649,4</b>  | внебюджетные источники |
| 22 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК15 до ж.д.2,4,6,8 ул.Зеркальная                                                                  | п.м | 344  | 1370,8 |         | <b>1370,8</b>  | внебюджетные источники |
| 23 | Капитальный ремонт тепловых сетей в р-не Больничный городок                                                                            | п.м | 1115 |        | 5133,8  | <b>5133,8</b>  | внебюджетные источники |
| 24 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК до точки подъема у дома №3 по ул.Каляевская                                                     | п.м | 158  |        | 241,41  | <b>241,41</b>  | внебюджетные источники |
| 25 | Капитальный ремонт тепловой камеры №4 по ул.Октябрьская                                                                                | ед. | 1    |        | 255,277 | <b>255,277</b> |                        |
| 26 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК60 до ТК61 (вдоль дома № 40б по ул.Интернациональная)                                            | п.м | 442  | 2139,4 |         | <b>2139,4</b>  | внебюджетные источники |
| 27 | Капитальный ремонт тепловой сети у от опуска до поворота на ж.д. №13 по ул. Чайковского                                                | п.м | 110  |        | 150     | <b>150</b>     | внебюджетные источники |
| 28 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК24 по ул.Муравьева-Апостола до ТК33 с вводами в дома №68 по ул.Октябрьская, №10 по ул.М.Апостола | п.м | 346  |        | 300     | <b>300</b>     | внебюджетные источники |
| 29 | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной БАУТЭКС                                                                 | п.м | 1229 |        | 2993,2  | <b>2993,2</b>  | внебюджетные источники |
| 30 | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от ЦТП Мира и ЦТП Клуба                                                              | п.м | 1800 |        | 3378,2  | <b>3378,2</b>  | внебюджетные источники |
| 31 | Капитальный ремонт изоляции участка тепловой сети от котельной ГТК                                                                     | п.м | 240  |        | 1565,6  | <b>1565,6</b>  | внебюджетные источники |
| 32 | Капитальный ремонт тепловой сети от точки опуска до ж/д №15 ул. Транспортная                                                           | п.м | 240  |        | 255     | <b>255</b>     | внебюджетные источники |
| 33 | Капитальный ремонт изоляции тепловой сети от подъема у дороги до опуска у д. №4 ул.Окружная, до ТК3 у д. №6 ул. Окружная, от           | п.м | 711  |        | 129,5   | <b>129,5</b>   | внебюджетные источники |

|    |                                                                                                                                                            |     |        |  |        |               |                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--|--------|---------------|------------------------|
|    | ТК5 до опуска у гаражей (на д. №№ ул. Транспортная)                                                                                                        |     |        |  |        |               |                        |
| 34 | Капитальный ремонт тепловой сети на территории ООО "Память" пр. 50-летия Советской власти, д. 5                                                            | п.м | 220    |  | 67     | <b>67</b>     | внебюджетные источники |
| 35 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 6 до ТК 8, ул. Полярная                                                                                             | п.м | 219    |  | 400    | <b>400</b>    | внебюджетные источники |
| 36 | Капитальный ремонт тепловой сети от ЦТП Торфяная от ТК3 до ТК4, Тк7, ТК11 ул. Транспортная к ж.д №16,16а,16б,20, от МДОУ №38 до д.16а,16б ул. Транспортная | п.м | 1119,4 |  | 7000   | <b>7000</b>   | внебюджетные источники |
| 37 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 17а до здания УПП ВОС ул. Осьмова ,20 и от ТК 17 до ТК17а                                                           | п.м | 438    |  | 2840   | <b>2840</b>   | внебюджетные источники |
| 38 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК5,ТК8 и ТК                                                                                                           | п.м | 120    |  | 650,64 | <b>650,64</b> | внебюджетные источники |
| 39 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 53 а ул. Свердлова до ТК 55 Теплицкий пр.                                                                           | п.м | 180    |  | 295    | <b>295</b>    | внебюджетные источники |
| 40 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК40 ул.Люксембургская до ТК41 к ж.д №8б по ул.Луначарского                                                            | п.м | 110    |  | 1550   | <b>1550</b>   | внебюджетные источники |
| 41 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК 12 до ТК 14 по ул. Чернышевского                                                                                    | п.м | 280    |  | 292    | <b>292</b>    | внебюджетные источники |
| 42 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК11 до ж.д. №17 по ул.Красноармейская                                                                                 | п.м | 30     |  | 48     | <b>48</b>     | внебюджетные источники |
| 43 | Капитальный ремонт тепловой сети от подъема у д.№19 по ул. Ст. Большевиков до ж.д. №17 по ул.Красноармейская                                               | п.м | 2200   |  | 600    | <b>600</b>    | внебюджетные источники |
| 44 | Капитальный ремонт тепловой сети по ул.Осьмова от ТК16 до ж.д.№3                                                                                           | п.м | 742    |  | 1500   | <b>1500</b>   | внебюджетные источники |
| 45 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК2 до ТК26, от ТК26до ТК23, ТК24 с заменой вводов в                                                                   | п.м | 856    |  | 10855  | <b>10855</b>  | внебюджетные источники |

|    |                                                                                                                                                                                                      |     |              |                |                  |                  |                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|
|    | дома №28,29 по ул.Микрорайон                                                                                                                                                                         |     |              |                |                  |                  |                        |
| 46 | Капитальный ремонт тепловых сетей п.Новый от Амбулатории до ж.д №11 с вводами в ж.д.№10,9                                                                                                            | п.м | 668          |                | 3335             | <b>3335</b>      | внебюджетные источники |
| 47 | Капитальный ремонт тепловых сетей п.Панфилово от ж.д.№3 к ж.д.№1а                                                                                                                                    | п.м | 162          |                | 700              | <b>700</b>       | внебюджетные источники |
| 48 | Капитальный ремонт тепловых сетей п.Гусевский от ж.д.31 по ул.Первомайская до ТК35                                                                                                                   | п.м | 455          |                | 3973             | <b>3973</b>      | внебюджетные источники |
| 49 | Капитальный ремонт тепловой сети от ТК88 к ж.д №40 по ул.Советская                                                                                                                                   | п.м | 80           |                | 300              | <b>300</b>       | внебюджетные источники |
|    | <b>Реконструкция тепловых сетей</b>                                                                                                                                                                  |     | <b>15475</b> | <b>8478,22</b> | <b>210281,84</b> | <b>218760,06</b> |                        |
| 50 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Октябрьской, от ТК 2 до ТК 5, г.Гусь-Хрустальный, Ду 400 мм                                                                                                      | п.м | 380          |                | 19368,17         | <b>19368,17</b>  | внебюджетные источники |
| 51 | Реконструкция магистрального участка тепловых сетей Ду 530 мм котельной ОЧКС, с заменой тепловой изоляции от забора кварцевого завода до опуска в землю в районе ул.Пролетарская                     | п.м | 1390         |                | 6170,83          | <b>6170,83</b>   | внебюджетные источники |
| 52 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-55 по ул.Каляевская до д. 11 по ул.Интернациональная                                                                                                              | п.м | 420          |                | 7266,6           | <b>7266,6</b>    | внебюджетные источники |
| 53 | Реконструкция тепловых сетей и сетей ГВС от угла дома №5 по ул.Каховского до ТК 35, Ду 273,219,159 мм                                                                                                | п.м | 200          |                | 7805,06          | <b>7805,06</b>   | внебюджетные источники |
| 54 | Реконструкция тепловых сетей г. Гусь-Хрустальный от ТК-11 до объектов больничного городка МУЗ ЦГБ по ул. Октябрьской д. 39, ул. Димитрова д.8 (Центр гигиены и эпидемиологии), ул. Октябрьская д. 62 | п.м | 885          |                | 11673,25         | <b>11673,25</b>  | внебюджетные источники |

|    |                                                                                                                                                                      |      |     |  |         |                |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------|----------------|------------------------|
| 55 | Реконструкция тепловых сетей г.Гусь-Хрустальный от ТК 46 до ТК 48 во дворе домов № 15 и 15 а по ул.Муравьева-Апостола                                                | п.м  | 100 |  | 3153,93 | <b>3153,93</b> | внебюджетные источники |
| 56 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-9 по ул. Октябрьская до ТК-66 у д.№26 по ул. Каляевская                                                                           | п.м. | 158 |  | 2291    | <b>2291</b>    | внебюджетные источники |
| 57 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-76 ул. Димитрова до ТК-79 по Теплицкому пр-ту                                                                                     | п.м. | 212 |  | 2879    | <b>2879</b>    | внебюджетные источники |
| 58 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-79 до д. N 18, 20 по Теплицкому проспекту, от ТК-76 до д. N 34 ул. Димитрова, от ТК-77 и ТК-78 до д. N 24 по Теплицкому проспекту | п.м. | 414 |  | 4292    | <b>4292</b>    | внебюджетные источники |
| 59 | Реконструкция тепловых сетей по территории ЦТП N 1 по ул. Маяковского                                                                                                | п.м. | 168 |  | 2874    | <b>2874</b>    | внебюджетные источники |
| 60 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-16а ул. Димитрова до д.14, 16, 18, ул.Осьмова                                                                                     | п.м. | 250 |  | 1613    | <b>1613</b>    | внебюджетные источники |
| 61 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-61 до д. N 23, 25, ул. Карла Маркса                                                                                               | п.м. | 149 |  | 1210    | <b>1210</b>    | внебюджетные источники |
| 62 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-7 на здание почты и ТК-8 на д. N 23-а, ул.Октябрьская                                                                             | п.м. | 120 |  | 1212    | <b>1212</b>    | внебюджетные источники |
| 63 | Реконструкция тепловых сетей от точки опуска у д. N 53 ул. Калинина до д. N 54, 56, 58 ул.Калинина, включая транзитный трубопровод в д. N 56 ул. Калинина            | п.м. | 156 |  | 1576    | <b>1576</b>    | внебюджетные источники |
| 64 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-69 до д. N 40-б, 42-б, 44, 46, ул.Интернациональная, д. N 61 (МДОУ N 29), ул. Октябрьская                                         | п.м. | 669 |  | 6131    | <b>6131</b>    | внебюджетные источники |
| 65 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-21 (ЦТП-1 по ул.Маяковского) до точки подъема у д. N 12-а по ул. Маяковского с заменой ввода в МДОУ N 12, ул. Маяковского, д. 12  | п.м. | 254 |  | 3080    | <b>3080</b>    | внебюджетные источники |

|    |                                                                                                                                                                      |      |     |  |      |             |                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|------|-------------|------------------------|
| 66 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-97 до д. N 28 (ПТУ N 47), спортзала, д. N 24, 24-а, 26, 30 по ул. Ломоносова с заменой транзитной теплосети в д. N 24-а и д. N 30 | п.м. | 226 |  | 2169 | <b>2169</b> | внебюджетные источники |
| 67 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-4, ул. Октябрьская, до подъема на ул.Люксембургскую                                                                               | п.м. | 30  |  | 556  | <b>556</b>  | внебюджетные источники |
| 68 | Реконструкция тепловых сетей от места врезки в магистральный трубопровод ул.Октябрьской до д. N 19 по ул. Октябрьской и д. N 21 по ул.Калинина                       | п.м. | 93  |  | 884  | <b>884</b>  | внебюджетные источники |
| 69 | Реконструкция тепловых сетей от д. N 2-а/8-а по ул.Ломоносова до ТК у д. N 6-а и МДОУ N 5 по ул. 2-й Народной                                                        | п.м. | 194 |  | 2072 | <b>2072</b> | внебюджетные источники |
| 70 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-40 до ТК-41 с вводами на д. N 5, 7, 8, 8-а, ул.Луначарского                                                                       | п.м. | 132 |  | 1028 | <b>1028</b> | внебюджетные источники |
| 71 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-83 до д. N 24 (МДОУ N 23) ул. Первомайская                                                                                        | п.м. | 76  |  | 633  | <b>633</b>  | внебюджетные источники |
| 72 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-39 до д. N 2/7, 2/9 по ул. Интернациональная                                                                                      | п.м. | 126 |  | 1620 | <b>1620</b> | внебюджетные источники |
| 73 | Реконструкция тепловых сетей от теплового счетчика кот. "ТЭК1" до ЦТП-1, ул. Маяковского, ЦТП-2, ул. Каховского (первый контур)                                      | п.м. | 202 |  | 7583 | <b>7583</b> | внебюджетные источники |
| 74 | Реконструкция тепловых сетей от ТК до д. N 40-а, 42-а, ул. Интернациональная, д. N 3, ул. М.-Апостола                                                                | п.м. | 277 |  | 3071 | <b>3071</b> | внебюджетные источники |
| 75 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-42 до д. N 21, 25 по Теплицкому проспекту с заменой вводов                                                                        | п.м. | 440 |  | 7172 | <b>7172</b> | внебюджетные источники |
| 76 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-52а у д. N 12-а по ул. Маяковского до д. N 13 по ул. Чайковского, транзитного трубопровода на д. N 11                             | п.м. | 571 |  | 4603 | <b>4603</b> | внебюджетные источники |

|    |                                                                                                                                                         |      |     |  |      |             |                        |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|------|-------------|------------------------|
|    | по ул. Чайковского с заменой вводов                                                                                                                     |      |     |  |      |             |                        |
| 77 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-34 до школы N 3 по ул. Каховского, д. N 3 по ул. Рылеева (первый контур)                                             | п.м. | 238 |  | 3059 | <b>3059</b> | внебюджетные источники |
| 79 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-31, ул. Иркутская, до д. N5, ул. Чайковского                                                                         | п.м. | 231 |  | 1947 | <b>1947</b> | внебюджетные источники |
| 80 | Реконструкция изоляции тепловых сетей надземного трубопровода от ТК-88а по ул. К. Либкхнекта до ТК-26 по Теплицкому проспекту                           | п.м. | 832 |  | 3128 | <b>3128</b> | внебюджетные источники |
| 81 | Реконструкция магистральных тепловых сетей Ду200 в сторону ул. Ломоносова                                                                               | п.м. | 338 |  | 5275 | <b>5275</b> | внебюджетные источники |
| 82 | Реконструкция изоляции тепловых сетей надземного трубопровода от точки подъема у д. N 5 по ул. Люксембургской до точки опуска у д. N 32/14 ул. Калинина | п.м. | 86  |  | 1105 | <b>1105</b> | внебюджетные источники |
| 83 | Реконструкция изоляции тепловых сетей надземного трубопровода от точки подъема у д. N 2/7, Теплицкий проспект до опуска у д. N 13 по ул. 2-й Народной   | п.м. | 50  |  | 1788 | <b>1788</b> | внебюджетные источники |
| 84 | Замена транзитной теплосети по подвальному помещению, д. N 12, Теплицкий проспект                                                                       | п.м. | 94  |  | 1467 | <b>1467</b> | внебюджетные источники |
| 85 | Реконструкция изоляции тепловых сетей надземного трубопровода от ТК-5 до ТК-6 по ул. Октябрьской                                                        | п.м. | 70  |  | 176  | <b>176</b>  | внебюджетные источники |
| 86 | Реконструкция тепловой сети от ТК-15а до д. N 23 по ул. Менделеева                                                                                      | п.м. | 155 |  | 1935 | <b>1935</b> | внебюджетные источники |
| 87 | Реконструкция тепловой сети от ТК-41 по Теплицкому проспекту до д. N 59, 61, ул. Красных Партизан                                                       | п.м. | 204 |  | 1926 | <b>1926</b> | внебюджетные источники |

|    |                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |  |      |             |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|------|-------------|------------------------|
| 88 | Реконструкция тепловой сети от ЦТП-1 по ул. Маяковского до ввода в д. N 9 по ул. Чайковского, транзитного трубопровода на д. N 8 по ул. Каховского и д. N 7 по ул. Чайковского                                                                | п.м. | 153 |  | 2277 | <b>2277</b> | внебюджетные источники |
| 89 | Реконструкция тепловой сети от ТК у д. N 19 по ул. Менделеева до ввода в д. N 20 (школу N 1) по ул. Менделеева                                                                                                                                | п.м. | 188 |  | 1451 | <b>1451</b> | внебюджетные источники |
| 90 | Реконструкция тепловой сети г. Гусь-Хрустальный: сети отопления от ТК30 до д. N 25 по ул. Менделеева (первый контур) и сетей горячего водоснабжения - от транзитного трубопровода по ул. Маяковского до ввода в дом N 12-а по ул. Маяковского | п.м. | 156 |  | 1576 | <b>1576</b> | внебюджетные источники |
| 91 | Реконструкция тепловой сети горячего водоснабжения от д. N 32 по Теплицкому проспекту до д. N 50, Микрорайон                                                                                                                                  | п.м. | 156 |  | 970  | <b>970</b>  | внебюджетные источники |
| 92 | Реконструкция изоляции тепловых сетей надземного трубопровода от ЦТП-1 ул. Маяковского до точки опуска у д. N 8 ул. Каховского (первый контур)                                                                                                | п.м. | 461 |  | 2841 | <b>2841</b> | внебюджетные источники |
| 93 | Реконструкция тепловой сети от ЦТП-1 по ул. Маяковского до ввода в д. N 13 (МДОУ N 33) по ул. Маяковского                                                                                                                                     | п.м. | 68  |  | 423  | <b>423</b>  | внебюджетные источники |
| 94 | Реконструкция тепловой сети от д. N 21 по ул. Иркутской до ввода в д. N 4 по ул. Чайковского                                                                                                                                                  | п.м. | 80  |  | 565  | <b>565</b>  | внебюджетные источники |
| 95 | Реконструкция тепловой сети от т. А до д. N 13, 15, ул. Мира, д. N 14, 16, 18, ул. Дружбы Народов, д. N 9, ул. Минская                                                                                                                        | п.м. | 406 |  | 2582 | <b>2582</b> | внебюджетные источники |

|     |                                                                                                                                                                                                              |           |        |  |       |              |                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|-------|--------------|------------------------|
| 96  | Реконструкция тепловой сети от ЦТП по проспекту 50-летия Советской власти до д. N 8 по ул. Заводской переулок, д. N 6 по проспекту 50-летия Советской власти, МДОУ N 4, 40                                   | п.м.      | 666    |  | 5032  | <b>5032</b>  | внебюджетные источники |
| 97  | Реконструкция тепловой сети отопления от ТК у д. N 41 по проспекту 50-летия Советской власти и до д. N 43, 45 по проспекту 50-летия Советской власти, д. N 69, 71, 73 по ул. Садовой, д. N 2 по ул. Мичурина | п.м.      | 538    |  | 6492  | <b>6492</b>  | внебюджетные источники |
| 98  | Реконструкция тепловой сети от т. А до д. N 1, 3, 5, 7, 9, ул. Мира, д. N 7, ул. Дружбы Народов, д. N 3, ул. Минская                                                                                         | п.м.      | 394    |  | 2810  | <b>2810</b>  | внебюджетные источники |
| 99  | Реконструкция тепловой сети и сети ГВС от ТК8 до ввода в дом №63а по ул.Садовая                                                                                                                              | п.м       | 297,5  |  | 1600  | <b>1600</b>  | внебюджетные источники |
| 100 | Реконструкция тепловой сети от т.Б ул, Менделеева до ЦТП №2                                                                                                                                                  | п.м       | 648,51 |  | 12230 | <b>12230</b> | внебюджетные источники |
| 101 | Реконструкция тепловой сети по ул. Окружная до ж.д. №4,6,8 по ул. Окружная, и д. №4,13 по ул. Торфяная                                                                                                       | п.м       | 567    |  | 10940 | <b>10940</b> | внебюджетные источники |
| 102 | Реконструкция тепловой сети от котельной по ул. Владимирская, 3б                                                                                                                                             | п.м       | 385    |  | 4500  | <b>4500</b>  | внебюджетные источники |
| 104 | Реконструкция тепловой сети по жилому району Микрорайон №1                                                                                                                                                   | п.м       | 550    |  | 10200 | <b>10200</b> | внебюджетные источники |
| 105 | Реконструкция тепловых узлов с установкой водоподогревателей в зданиях школа №5,МДОУ№39,ПТУ-13 (монтажные работы)                                                                                            | 12 секций |        |  | 500   | <b>500</b>   | внебюджетные источники |
| 106 | Реконструкция тепловой сети от ТК-4 по ул. Октябрьская до ТК-39 по ул.Люксембургская и прокладка тепловой сети от ТК-39 до поликлиники №1 (подключение)                                                      | п.м       | 1500   |  | 7500  | <b>7500</b>  | внебюджетные источники |

|     |                                                                                                     |     |     |          |                |                |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|----------------|----------------|------------------------|
| 107 | Реконструкция тепловой сети от ТК-3 до д13,14,15 Микрорайон                                         | п.м | 280 | 1698,73  |                | <b>1698,73</b> | внебюджетные источники |
| 108 | Реконструкция тепловой сети от ТК 11 до д. 16,18 Микрорайон                                         | п.м | 179 | 1698,73  |                | <b>1698,73</b> | внебюджетные источники |
| 109 | Реконструкция тепловой сети от ТК 8 до д. 20,21 Микрорайон                                          | п.м | 175 | 1961,93  |                | <b>1961,93</b> | внебюджетные источники |
| 110 | Реконструкция тепловой сети от котельной №1 Микрорайон ул. 29 а до ТК 6, г. Гусь-Хрустальный        | п.м | 400 | 2869,98  |                | <b>2869,98</b> | внебюджетные источники |
| 111 | Реконструкция системы газоснабжения школы №16 по ул. А.Невского с заменой ШРП                       | ед. | 1   | 248,85   |                | <b>248,85</b>  | внебюджетные источники |
|     | <b>Капитальный ремонт ЦТП (6 ед.)</b>                                                               |     |     | <b>0</b> | <b>4824,26</b> | <b>4824,26</b> |                        |
| 106 | Кап.ремонт здания и кровли к ЦТП по ул.Каховского                                                   | м2  | 500 |          | 430,41         | <b>430,41</b>  | внебюджетные источники |
| 107 | Кап.ремонт здания и кровли к ЦТП по ул.Дружбы Народов                                               | м2  | 840 |          | 546,43         | <b>546,43</b>  | внебюджетные источники |
| 108 | Кап.ремонт здания ЦТП по ул.Маяковского                                                             | ед  | 1   |          | 150,13         | <b>150,13</b>  | внебюджетные источники |
| 109 | Кап.ремонт здания ЦТП по ул.Орловская                                                               | ед  | 1   |          | 322,14         | <b>322,14</b>  | внебюджетные источники |
| 110 | Кап.ремонт здания ЦТП по ул.Торфяная                                                                | ед  | 1   |          | 375,15         | <b>375,15</b>  | внебюджетные источники |
| 111 | Кап.ремонт оборудования ЦТП Дружбы Народов (ремонт насоса с заменой, ремонт блока подогревателя)    | ед  | 1   |          | 770            | <b>770</b>     | внебюджетные источники |
| 112 | Кап.ремонт оборудования ЦТП Клуба (ремонт блока подогревателя пароводяного, ремонт сетевого насоса) | ед  | 1   |          | 630            | <b>630</b>     | внебюджетные источники |

|     |                                                                                                                                                                                                                       |           |          |  |                |                |                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--|----------------|----------------|------------------------|
| 113 | Кап.ремонт оборудования ЦТП Дружбы Народов (ремонт водоподогревателей отопления )                                                                                                                                     | ед        | 1        |  | 800            | <b>800</b>     | внебюджетные источники |
| 114 | Кап.ремонт оборудования ЦТП Каховского(ремонт водоподогревателей отопления и гвс)                                                                                                                                     | ед        | 1        |  | 800            | <b>800</b>     | внебюджетные источники |
|     | <b>Реконструкция ЦТП</b>                                                                                                                                                                                              | <b>ед</b> | <b>2</b> |  | <b>5000</b>    | <b>5000</b>    |                        |
| 115 | Реконструкция ЦТП по ул. Дружбы Народов 10 ( бойлер, насосное оборудование)                                                                                                                                           | ед        | 1        |  | 2500           | <b>2500</b>    | внебюджетные источники |
| 116 | реконструкция котельной п. Гусевский (оборудования химической подготовки воды)                                                                                                                                        | ед        | 1        |  | 2500           | <b>2500</b>    | внебюджетные источники |
| 117 | Реконструкция ЦТП по ул.Маяковского:<br>- реконструкция схемы теплоснабжения с целью улучшения качества услуги отопления и гвс.                                                                                       |           |          |  | 8000,0         | 8000,0         | внебюджетные источники |
| 118 | Реконструкция ЦТП по ул.Каховского:<br>- реконструкция схемы теплоснабжения с целью улучшения качества услуги отопления и гвс.                                                                                        |           |          |  | 10000,0        | 10000,0        | внебюджетные источники |
|     | <b>Реконструкция схемы теплоснабжения с целью наиболее полной загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и морально устаревших источников тепловой энергии (в т.ч. под новое строительство)</b> |           |          |  |                |                |                        |
|     |                                                                                                                                                                                                                       |           |          |  | <b>225050</b>  | <b>225050</b>  |                        |
|     | <b>Переключение потребителей с котельной ООО БауТекс:</b>                                                                                                                                                             |           |          |  |                |                | внебюджетные источники |
| 119 | строительство блочно-модульной газовой котельной по месту ЦТП ул. Торфяная с переключением нагрузки от котельной ООО Бау-текс                                                                                         | ед.       | 1        |  | 69700          | <b>69700</b>   | внебюджетные источники |
|     | <b>Переключение потребителей с котельной №1 Микрорайон</b>                                                                                                                                                            |           |          |  |                |                | внебюджетные источники |
|     | техническое перевооружение котельной №1, Микрорайон, 29а с переводом на работу в автоматическом режиме                                                                                                                |           |          |  | <b>15000,0</b> | <b>15000,0</b> | внебюджетные источники |

|     |                                                                                        |     |   |  |         |              |                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|---------|--------------|------------------------|
| 120 | Строительство БМК для теплоснабжения зданий поликлиники №1                             | ед. | 1 |  | 7500,0  | 7500,0       | внебюджетные источники |
| 121 | Строительство газовой котельной МБОУ ДОД КДЮСШ им. А.В. Паушкина, ул. Кравчинского, 4а | ед. | 1 |  | 16000,0 | 16000,0      | средства бюджета       |
|     | <b>Котельная пос. Новый:</b>                                                           |     |   |  |         |              |                        |
|     | <b>1 вариант:</b>                                                                      |     |   |  |         |              |                        |
| 122 | строительство блочно-модульной котельной на торфяном топливе                           | ед. | 1 |  | 10000   | <b>10000</b> | внебюджетные источники |
|     | <b>2 вариант:</b>                                                                      |     |   |  |         |              |                        |
| 123 | реконструкция существующей котельной с заменой котлов и реконструкцией тепловых сетей  | ед. | 1 |  | 8150    | <b>8150</b>  | внебюджетные источники |
|     | <b>Котельная пос. Панфилово:</b>                                                       |     |   |  |         |              |                        |
|     | <b>1 вариант:</b>                                                                      |     |   |  |         |              |                        |
| 124 | строительство блочно-модульной котельной на торфяном топливе                           | ед. | 1 |  | 8000    | <b>8000</b>  | внебюджетные источники |
|     | <b>2 вариант:</b>                                                                      |     |   |  |         |              |                        |
| 125 | реконструкция существующей котельной с заменой котлов и реконструкцией тепловых сетей  | ед. | 1 |  | 8150    | <b>8150</b>  | внебюджетные источники |
|     | <b>Котельная поселка Гусевский:</b>                                                    |     |   |  |         |              |                        |
| 126 | техпереворужение котельной и реконструкция теплового пункта котельной.                 | ед. | 1 |  | 8000    | <b>8000</b>  | внебюджетные источники |
| 127 | реконструкция существующей котельной с заменой котлов и реконструкцией тепловых сетей  | ед. | 1 |  | 27500   | <b>27500</b> | внебюджетные источники |
|     | <b>Реконструкция котельной школы № 16</b>                                              | ед. | 1 |  |         |              |                        |
| 128 | реконструкция существующей котельной с заменой котлов и реконструкцией тепловых        | ед. | 1 |  | 4200    | <b>4200</b>  | внебюджетные источники |

|     |                                                                                                      |     |     |  |       |              |                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|-------|--------------|------------------------|
|     | сетей                                                                                                |     | 100 |  |       |              |                        |
|     | <b>Реконструкция котельной ул. Чапаева</b>                                                           | ед. | 1   |  |       |              |                        |
| 129 | Реконструкция устаревшего оборудования котельной с заменой котлов                                    | ед. | 1   |  | 12000 | <b>12000</b> | внебюджетные источники |
|     | <b>Котельная кирпичного завода:</b>                                                                  | ед. | 1   |  |       |              |                        |
|     | <b>1 вариант:</b>                                                                                    |     |     |  |       |              |                        |
| 130 | Реконструкция устаревшего оборудования котельной с заменой котлов                                    | ед. | 1   |  | 10000 | <b>10000</b> | внебюджетные источники |
|     | <b>2 вариант:</b>                                                                                    |     |     |  |       |              |                        |
| 131 | Строительство блочно-модульной газовой котельной и вывод из эксплуатации котельной кирпичного завода | ед. | 1   |  | 18000 | <b>18000</b> | внебюджетные источники |
|     | <b>3 вариант:</b>                                                                                    |     |     |  |       |              |                        |
| 132 | Перевод многоквартирных домов (10 домов, 91 квартира) на индивидуальное поквартирное отопление       | ед. | 91  |  | 19000 | <b>19000</b> | внебюджетные источники |